

Einfach näher dran.

BRÖTJE
HEIZUNG 



Návod k instalaci

Plynový kondenzační kotel

EcoTherm Kompakt WBS 14 - 22 H

Obsah

1.	K této příručce.....	5
1.1	Obsah tohoto návodu.....	5
1.2	Souhrnná tabulka.....	5
1.3	Použité symboly.....	6
1.4	Komu je určena tato příručka?.....	6
2.	Bezpečnost.....	7
2.1	Použití v souladu s určeným účelem.....	7
2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	7
2.3	Normy a předpisy.....	8
2.4	Kapalný plyn pod úrovní země.....	8
2.5	Značka CE.....	8
2.6	Prohlášení o shodě.....	9
3.	Technické údaje.....	10
3.1	Rozměry a přípojky kotle WBS.....	10
3.2	Technické údaje – kotlové kombinované ohřivače.....	11
3.3	Technické údaje.....	13
3.4	Schéma zapojení.....	15
3.5	Tabulky hodnot čidel.....	16
4.	Před instalací.....	17
4.1	Otvory pro přívod vzduchu.....	17
4.1.1	Čistý spalovací vzduch!.....	17
4.2	Ochrana proti korozi.....	17
4.3	Požadavky na topnou vodu.....	17
4.3.1	Další informace, týkající se topné vody pro servisního technika.....	18
4.3.2	Graf tvrdosti vody.....	18
4.4	Zpracování a úprava otopné vody.....	19
4.4.1	Stanovení objemu vody v zařízení.....	19
4.4.2	Aditiva.....	19
4.4.3	Nemrznoucí směs.....	20
4.4.4	Pokyny pro údržbu.....	21
4.5	Praktické pokyny pro servisního technika.....	21
4.6	Provoz ve vlhkých prostorech.....	22
4.7	Pokyny pro umístění zařízení.....	22
4.7.1	Umístění zařízení.....	22
4.8	Odstupy.....	23
4.9	Příklad použití.....	23
4.10	Legenda.....	31
5.	Instalace.....	32
5.1	Připojení topného okruhu.....	32
5.2	Pojistný ventil.....	32
5.3	Kondenzační voda.....	32
5.4	Utěsnění a napuštění zařízení.....	32
5.5	Přípojka pro odvod spalin.....	32
5.6	Systém odvodu spalin.....	34
5.7	Všeobecné pokyny k systému potrubí pro odvod spalin.....	36
5.7.1	Znečištěné komíny.....	36
5.7.2	Ochrana před zásahem blesku.....	36
5.7.3	Parametry šachty.....	36
5.8	Montáž systému na odvod spalin.....	36
5.8.1	Montáž se sklonem.....	36
5.8.2	Pracovní rukavice.....	37

5.8.3	Zkracování trubek.....	37
5.8.4	Příprava na montáž.....	37
5.8.5	Zavedení do šachty.....	37
5.8.6	Spojení prvků vsunutím do sebe.....	38
5.8.7	Při výměně použijte nová těsnění!.....	38
5.9	Práce se systémem odvodu spalin KAS.....	38
5.9.1	Vnitřní rozměry šachtice dle TRGI/TRÖI.....	38
5.9.2	Používané komíny.....	39
5.10	Čistící a revizní otvory.....	39
5.11	Přípojka plynu.....	39
5.12	Zkouška těsnosti.....	40
5.12.1	Odvzdušnění plynové soustavy.....	40
5.13	Nastavení od výrobce.....	40
5.14	Tlak v přívodním potrubí.....	40
5.15	Obsah CO ₂	40
5.16	Přechod z kapalného plynu na zemní plyn resp. opačně.....	41
5.17	Plynová armatura.....	41
5.18	Funkce vypnutí regulátoru (manuální nastavení výkonu hořáku).....	42
5.19	Orientační hodnoty tlaku v trysce.....	42
5.20	Elektrická přípojka (všeobecné informace).....	43
5.20.1	Délky kabelů.....	44
5.20.2	Prvky odlehčení tahového pnutí.....	44
5.20.3	Stupeň krytí IPx4D.....	44
5.20.4	Oběhová čerpadla.....	44
5.20.5	Přístrojové pojistky.....	45
5.20.6	Připojení čidel / komponentů.....	45
5.20.7	Výměna kabel. vedení.....	45
5.20.8	Ochrana proti dotyku a způsob ochrany IPx4D.....	45
6.	Uvedení do provozu.....	46
6.1	Uvedení do provozu - Nabídka.....	46
6.2	Zapnutí.....	46
6.3	Teploty pro topení a TUV.....	47
6.4	Individuální časový program.....	47
6.5	Programování požadovaných parametrů.....	47
6.6	Nouzový provoz (manuální provoz).....	47
6.6.1	Nastavení nouzový provoz.....	47
6.6.2	Nastavení požad. tepl. ručního provozu.....	48
6.7	Instrukce pro provozovatele zařízení.....	48
6.7.1	Instrukce.....	48
6.7.2	Podklady.....	48
6.8	Seznam kontrol pro uvedení do provozu.....	49
7.	Ovládání.....	50
7.1	Ovládací prvky.....	50
7.2	Ukazatele.....	51
7.3	Nastavení Vytápění.....	51
7.4	Nastavení režimu pro teplou vodu.....	52
7.5	Nastavení požadované pokojové teploty.....	52
7.6	Zobrazení informací.....	53
7.7	Chybová hlášení.....	53
7.8	Hlášení údržby.....	54
7.9	Funkce Kominík.....	54
8.	Programování.....	55
8.1	Postup při programování.....	55
8.2	Úprava a změna parametrů.....	56
8.3	Seznam parametrů.....	58
8.4	Vysvětlivky k seznamu parametrů.....	72

8.5	Čas a datum.....	72
8.6	Ovládací jednotka.....	72
8.7	Rádio.....	74
8.8	Časové programy.....	74
8.9	Prázdninové programy.....	75
8.10	Topné okruhy.....	75
8.10.1	Zbytková dopravní výška WBS 14/22.....	84
8.11	TUV.....	84
8.12	Okruh spotřeby.....	86
8.13	Kotel.....	87
8.14	Zásobník TUV.....	90
8.15	Konfigurace.....	92
8.16	Chyba.....	97
8.17	Údržba/servis.....	97
8.18	Test vstupů/výstupů.....	98
8.19	Stav.....	98
8.20	Diagnostika zdroje tepla/spotřeby.....	102
8.21	Hořáková automatika.....	102
8.22	Informativní údaje.....	103
9.	Všeobecné informace.....	104
9.1	Prostorový přístroj RGT.....	104
9.2	Prezenční tlačítko.....	104
10.	Údržba.....	105
10.1	Kontrolní prohlídka a údržba dle potřeby.....	105
10.2	Schválené čisticí prostředky.....	105
10.3	Výměna rychloodvzdušňovače.....	106
10.4	Sifon kondenzační vody.....	106
10.5	Demontáž plynového hořáku.....	106
10.6	Ochrana proti dotyku.....	108
10.7	Zobrazení kotle WBS.....	109
10.8	Demontáž výměníku tepla.....	110
10.9	Na závěr údržbářských prací.....	110
10.10	Kontrola elektrod.....	111
10.11	Vypnutí při poruše.....	111
10.12	Tabulka chybových kódů.....	113
10.13	Tabulka kódů pro údržbu.....	116
10.14	Provozní fáze řídicí a regulační ústředny LMS.....	116

1. K této příručce



Před provozem tohoto zařízení si tento návod celý důkladně přečtěte!
Tento návod je originální dokument v jazyce německém.

1.1 Obsah tohoto návodu

Obsahem tohoto návodu je instalace plynových kondenzačních kotlů řady WBS pro standardní použití 1 topný okruh a 1 zásobník TUV.
Zabudováním rozšiřovacího modulu EWM je možná aplikace s jedním nebo dvěma směšovacími okruhy.
Zde je přehled dalších dokumentů, které patří k tomuto topnému zařízení. Všechny dokumenty uložte v místě instalace plynového spotřebiče.

1.2 Souhrnná tabulka

Dokumentace	Obsah	Určeno pro
Technické informace	- Projekční podklady - Popis funkcí - Technické údaje/Schémata zapojení - Základní výbava a příslušenství - Příklady použití - Texty pro výběrová řízení	Projektanty, servisní technik
Instalační příručka	- Použití v souladu s určeným účelem - Technické údaje/Schéma zapojení - Předpisy, normy, CE - Prokyny pro místo montáže - Příklad pro standardní použití - Uvedení do provozu, ovládání a programování - Údržba	Servisní technik
Návod k použití	- Uvedení do provozu - Obsluha - Uživatelská nastavení/Programování - Tabulka poruch - Čištění/Údržba - Pokyny k úspoře energie	Provozovatel
Příručka programování a hydrauliky	- Tabulka nastavení včetně všech parametrů a vysvětlení - další příklady použití	Servisní technik
Online-databáze	- Příklady použití pro registrované uživatele na internetových stránkách www.broetje.de	Projektanti, Servisní technik
Kniha zařízení	- Protokol o uvedení do provozu - Kontrolní seznam pro uvedení do provozu - Údržba	Servisní technik
Stručný návod	- Obsluha stručně	Provozovatel
Servisní knížka	- Protokol o provedených servisních pracích	Servisní technik
Příslušenství	- Instalace - Obsluha	Servisní technik, Provozovatel

K této příručce

1.3 Použité symboly



Nebezpečí! Při nerespektování výstrahy hrozí nebezpečí úrazu a nebezpečí ohrožení života.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při nerespektování výstrahy hrozí nebezpečí úrazu a nebezpečí ohrožení života při zásahu elektrickým proudem!



Pozor! Při nerespektování výstrahy hrozí nebezpečí pro životní prostředí a pro zařízení.



Upozornění/tip: zde naleznete dodatečné informace a užitečné tipy.



Odkaz na dodatečné informace v jiných podkladech.

1.4 Komu je určena tato příručka?

Tato instalační příručka je určena topenáři a servisnímu technikovi, který provádí instalaci topného zařízení.

2. Bezpečnost



Nebezpečí! Bezpodmínečně respektujte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny! Jinak vystavíte ohrožení sebe i jiné.

2.1 Použití v souladu s určeným účelem

Plynová kondenzační zařízení série WBS jsou určena pro výrobu tepla v topných systémech a systémech přípravy teplé užitkové vody dle DIN EN 12828. Vyhovují DIN EN 483 a 677.

- Typ instalace B₂₃, B_{23P}, B₃₃, C_{13x}, C_{33x}, C_{43x}, C₅₃, C_{63x}, C₈₃ a C_{93x}
- Země určení CZ: Kategorie II_{2H3P}

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny



Nebezpečí! Nebezpečí života!

Při instalaci topných zařízení vzniká nebezpečí závažné újmy osob, nebezpečí škod na životním prostředí a nebezpečí vzniku věcných škod. Topná zařízení smí proto instalovat pouze specializované firmy, jejichž vyškolení zaměstnanci je uvedou poprvé do provozu!



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí života v důsledku stavebních prvků pod napětím!

Všechny elektrikářské práce související s instalací smí provádět pouze odborný pracovník s elektrotechnickou kvalifikací!



Nebezpečí! Nebezpečí života v důsledku neodborného používání topného zařízení!

- Toto zařízení smí používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném používání tohoto zařízení a chápou z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a domácí údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dohledu.



Nebezpečí! Nebezpečí života v důsledku přestavby zařízení!

Svévolné přestavby, úpravy a změny plynového zařízení nejsou povoleny, protože mohou ohrozit osoby a mít za následek poškození zařízení. Při nerespektování podmínek ztrácí schvalovací atest zařízení svou platnost.

Nastavení, údržbu a čištění plynových topných kotlů smí provádět jen kvalifikovaný topenář pro plynová topná zařízení!

Použitá příslušenství musí odpovídat technickým předpisům a musí být výrobcem schváleno jako příslušenství pro dané zařízení.



Pozor! Používat lze jen originální náhradní díly.

Bezpečnost

2.3 Normy a předpisy

Kromě všeobecných technických předpisů je potřeba dodržovat příslušné normy, předpisy, nařízení a směrnice:

- DIN 4109; Zvuková izolace v pozemním stavitelství
- DIN EN 12828; Topné systémy v budovách
- EnEV - Nařízení o úspoře energií
- Spolkové nařízení o ochraně před imisemi 3. BImSchV
- DVGW-TRGI 2008 (DVGW-Pracovní věstník G 600); Technické zásady pro plynoinstalace
- TRF; Technická pravidla pro kapalný plyn
- DVGW-Věstník s pokyny G 613; Plynová zařízení - Návod pro instalaci, údržbu a obsluhu
- DIN 18380; Topná zařízení a centrální zařízení na ohřev vody (VOB)
- DIN EN 12831; Topná zařízení v budovách
- DIN 4753; Ohřivače vody a zařízení na ohřev vody pro pitnou a užitkovou vodu
- DIN 1988; Technická pravidla pro instalaci TUV (TRWI)
- VDE 0700-102, DIN EN 60335-2-102: Bezpečnost elektrických zařízení v domácnostech a pro podobné účely: Zvláštní požadavky na plynová zařízení, zařízení na topný olej a tuhá paliva s elektrickou přípojkou.
- Nařízení pro topeniště, nařízení a vyhlášky jednotlivých zemí
- Předpisy místních energetických rozvodných závodů.
- Ohlašovací povinnost (podle okolností schvalovací řízení)
- ATV-Věstník s pokyny M251 technického sdružení pro odpadní vody
- Předpisy komunálních úřadů k odvodu kondenzační vody.

Platí jen pro Švýcarsko:

- Směrnice SVGW pro plynové instalace: Plynové instalace
- Formulář EKAS 1942: Směrnice pro kapalný plyn, Část 2
- Předpisy úřadů jednotlivých kantonů (např. požárně policejní předpisy)

2.4 Kapalný plyn pod úrovní země

WBS odpovídá DIN EN 126 a DIN EN 298 a proto není zapotřebí žádný dodatečný uzavírací ventil pro provoz zařízení s kapalným plynem pod úrovní země.

2.5 Značka CE

Značka CE znamená, že plynová kondenzační zařízení splňují požadavky směrnice o plynových zařízeních 09/142/EG, směrnice o nízkonapětových zařízeních 06/95/EG jakož i směrnice 04/108/EG (elektromagnetická kompatibilita, EMC) Rady pro harmonizaci právních předpisů členských států.

Dodržování bezpečnostních požadavků dle směrnice 04/108/EG je požadováno pouze při provozování kotlů v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny.

Je třeba dodržovat podmínky okolního prostředí dle EN 55014.

Provoz je dovolen pouze se správně namontovaným krytem.

Řádné elektrické uzemnění je potřeba zajistit pravidelnou kontrolou (např. roční kontrolní prohlídka) kotlů.

Při výměně částí zařízení se smí používat jen výrobce předepsané originální díly.

Plynová kondenzační zařízení splňují základní požadavky směrnice o účinnosti 92/42/EG jako kondenzační kotle.

Při použití zemního plynu emitují plynová kondenzační zařízení v souladu s požadavky § 6 Nařízení o malých topeništích ze dne 26.01.2010 (1.BImSchV) méně než 60 mg/kWh NO_x.

2.6 Prohlášení o shodě



Konformitätserklärung des Herstellers Declaration of Conformity

Produkt <i>Product</i>	Gas-Brennwertkessel
Handelsbezeichnung <i>Trade Mark</i>	EcoTherm Kompakt
Produkt-ID Nummer <i>Product ID Number</i>	CE-0085 BL 0514
Typ, Ausführung <i>Type, Model</i>	WBS 14-22 H, WBC 22/24 H
EU-Richtlinien <i>EU Directives</i>	2009/125/EG, 2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG
Normen <i>Standards</i>	DIN EN 15502-1, DIN EN 15502-2-1, DIN EN 625 DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02; EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006 DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2009-05; EN 60335-1/A13:2008 DIN EN 60335-2-102 (VDE 0700 Teil 102) 2007-04; EN 60335-2-102:2006 DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008 DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04; EN 62233 Ber.1:2008 DIN EN 55014-1 (VDE 0875 Teil 14-1):2007-06; EN 55014-1:2006 DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2006-10; EN 61000-3-2:2006 DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2009-06; EN 61000-3-3:2008 DIN EN 55014-2 (VDE 0875 Teil 14-2):2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 Anforderungen der Kategorie II
EG Baumusterprüfung <i>EC-Type Examination</i>	DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. 53123 Bonn Notified Body 0085
Überwachungsverfahren <i>Surveillance Procedure</i>	Modul D EG Gasgeräte-Richtlinie DVGW CERT GmbH 53123 Bonn

Wir erklären hiermit als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein, beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.
Das bezeichnete Produkt ist ausschließlich zum Einbau in Warmwasserheizanlagen bestimmt. Der Anlagenhersteller hat sicherzustellen, dass die geltenden Vorschriften für den Einbau und Betrieb des Kessels eingehalten werden.

AUGUST BRÖTJE GmbH

ppa. S. Harms

Bereichsleiter Technik
Operation Director

Rastede, 04.08.2015

i.v. U. Patzke
Leiter Versuch/Labor und
Dokumentationsbevollmächtigter
Test Laboratory Manager and
Delegate for Documentation

August Brötje GmbH
August-Brötje-Straße 17
26180 Rastede
Postfach 13 54
26171 Rastede
Telefon (04402) 80-0
Telefax (04402) 8 05 83
<http://www.broetje.de>


Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Sten Daugaard-Hansen
Amtsgericht Oldenburg
HRB 120714

Technické údaje

3. Technické údaje

3.1 Rozměry a přípojky kotle WBS

Obr. 1: Rozměry a přípojky kotle

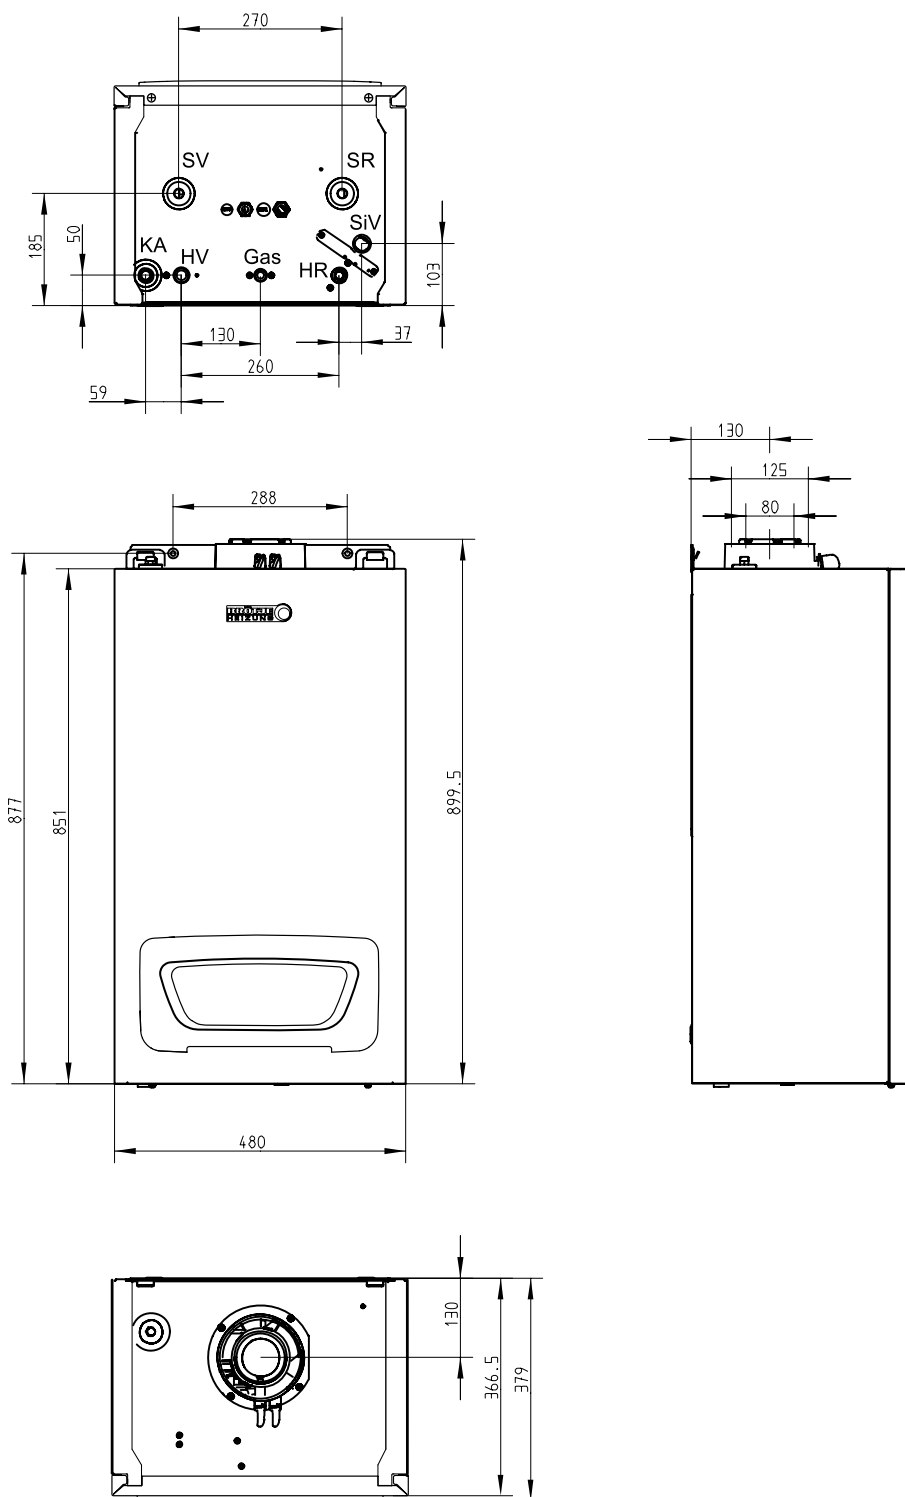

Tab. 1: Rozměry a přípojky kotle

Model		WBS 14 / 22 H
HV/HR	– Výstup do topného okruhu/Vratná větev topného okruhu do kotle	Závit 3/4“
Teplá voda / studená voda	– Teplá voda/Studená voda	Závit 1/2“
Plyn	– Přípojka plynu	Závit 1/2“
SiV	– Pojistný ventil	Závit 3/4“
KA	– Přípojka kondenzační vody	Ø 25 mm
pro připojení zásobníku s akumulační sadou *)		
Výstup do zásobníku / vratná větev ze zásobníku	– Výstup do zásobníku/Vratná větev ze zásobníku	Závit 3/4“
*) Příslušenství		

3.2 Technické údaje – kotlové kombinované ohříváče

Tab. 2: Technické parametry pro kotlové kombinované ohříváče

Model			WBC 22/24	WBC 22/27	WBS 14	WBS 15	WBS 22
Kondenzační kotel			Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Nízkoteplotní kotel ¹⁾			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Kotel typu-B1			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Kogenerační ohříváč pro vytápění vnitřních prostorů			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Kombinovaný ohříváč			Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Jmenovitý tepelný výkon	<i>Prated</i>	kW	21	21	14	14	21
Užitečný tepelný výkon při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu ²⁾	<i>P₄</i>	kW	21,3	21,3	13,6	13,6	21,3
Užitečný tepelný výkon při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu ¹⁾	<i>P₁</i>	kW	7,1	7,1	4,6	4,6	7,1
Sezónní energetická účinnost vytápění	<i>n_s</i>	%	93	93	93	93	93
Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu ²⁾	<i>n₄</i>	%	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7
Užitečný tepelný výkon při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu ¹⁾	<i>n₁</i>	%	97,9	97,9	98,4	98,3	97,9
Spotřeba pomocné elektrické energie							
Plné zatížení	<i>elmax</i>	kW	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
Částečné zatížení	<i>elmin</i>	kW	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Pohotovostní režim	<i>P_{SB}</i>	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Další položky							

Technické údaje

Model			WBC 22/24	WBC 22/27	WBS 14	WBS 15	WBS 22
Tepelná ztráta v pohotovostním režimu	P_{stby}	kW	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Spotřeba elektrické energie zapalovacího hořáku	P_{ign}	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Roční spotřeba energie	Q_{HE}	GJ	66	66	42	42	66
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru	L_{WA}	dB	53	53	48	48	53
Emise oxidů dusíku	NO_x	mg/kWh	21	21	17	17	21
Parametry teplé vody pro domácnosti							
Deklarovaný zátěžový profil			XL	XL	-	-	-
Denní spotřeba elektrické energie	Q_{elec}	kWh	0,180	0,180	-	-	-
Roční spotřeba elektrické energie	AEC	kWh	40	40	-	-	-
Energetická účinnost ohřevu vody	η_{wh}	%	86	86	-	-	-
Denní spotřeba paliva	Q_{fuel}	kWh	22,600	22,600	-	-	-
Roční spotřeba paliva	AFC	GJ	17	17	-	-	-
¹⁾ Nízkou teplotou se u kondenzačních kotlů rozumí návratová teplota 30 °C, u nízkoteplotních kotlů teplota 37 °C a u ostatních ohřivačů 50 °C (na vstupu do ohřivače). ²⁾ Vysokoteplotním režimem se rozumí návratová teplota 60 °C na vstupu do ohřivače a vstupní teplota 80 °C na výstupu ohřivače.							



Kontaktní údaje naleznete na zadní straně obálky.

3.3 Technické údaje


Tab. 3: Technické údaje

Model				WBS 14 F	WBS 22F
Identifikační číslo výrobku				CE-0085BL0514	
Číslo směrnice VDE				Značka VDE	
Stupeň krytí				IPx4D	
Kategorie plynu				II _{2H3P}	
Kategorie zařízení				B ₂₃ , B ₃₃ , C _{13X} , C _{33X} , C _{43X} , C ₅₃ , C _{63X} , C ₈₃	
Softwarová verze přístroje				V3.5	
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu	Zemní plyn	Provoz vytápění	kW	3,5 - 14,0	4,9 - 22,0
		Teplá voda	kW	3,5 - 14,0	4,9 - 22,0
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu	Zemní plyn	80/60 °C	kW	3,4 - 13,6	4,7 - 21,3
		50/30°C	kW	3,7 - 14,6	5,2 - 22,8
Normovaný stupeň využití		75/60°C		106,1	104,9
		40/30°C		108,8	108,4
Hodnota pH kondenzační vody			-	4 - 5	
Množství kondenzační vody		40/30°C	l/h	0,46 - 1,49	0,66 - 2,08
Standardní emisní faktor NO _x			mg/kWh	15,0	19,6
Standardní emisní faktor CO-			mg/kWh	5	10
Parametry komína dle DIN 13384 (provoz závislý na vzduchu z okolního prostředí)					
Teplota spalin (maximální zatížení)		80/60 °C	°C	64	70
		50/30°C	°C	45	53
Hmotnostní proudění spalin u zemního plynu	Zemní plyn	80/60 °C	g/s	1,7 - 6,9	2,4 - 10,8
		50/30°C	g/s	1,6 - 6,5	2,2 - 10,3
Hmotnostní proudění spalin u kapalného plynu	Propan	80/60 °C	g/s	1,6 - 6,6	2,3 - 10,3
		50/30°C	g/s	1,5 - 6,2	2,1 - 9,8
Obsah CO ₂ u zemního plynu	Zemní plyn		%	8,3 - 8,8	
Obsah CO ₂ u kapalného plynu	Propan		%	9,5 - 10,0	
Potřeba odtahu			mbar	0	
Max. dopravní tlak na nátrubku pro odvod spalin			mbar	0,8	1,0
Připojení odvodu spalin / přívodu vzduchu			mm	80/125	
Skupina hodnot spalin dle DVGW G636			-	G6	
Hodnoty pro plynovou přípojku					
Parametry zařízení pro kontrolu proudění plynu ¹⁾	Typ		GS	2.5	4.0
Tlak zemního plynu na připojení			mbar	min. 18 - max. 25	
Hodnoty připojení	Zemní plyn [H _{UB} 9,45 kWh/m³]		m³/h	0,37 - 1,50	0,52 - 2,30
Tlak na připojení u propanu			mbar	min. 42,5 mbar - max. 57,5 mbar	
	Propan [H _U 12,87 kWh/kg]		kg/h	0,27 - 1,09	0,38 - 1,71
	Propan [H _U 24,64 kWh/m³]		m³/h	0,14 - 0,57	0,20 - 0,89

Technické údaje

Model			WBS 14 F	WBS 22F
Elektrický příkon				
Elektrická přípojka	V/Hz		230 V / 50 Hz	
Max. elektrický příkon	W		115	125
Provoz vytápění	plný výkon, čerpadlo nastave- no od výrobce	W	80	95
	Stanby	W	4	4
Rozměry				
Hmotnost kotle	kg		50	
Objem vody v kotli	l		2,5	
Výška	mm		852	
Šířka	mm		480	
Hloubka	mm		365	
Přípojky				
Přípojka plynu			1/2"	
Výstup do topného okruhu			3/4"	
Vratná větev topného okruhu do kotle			3/4"	
1) Pouze u samostatného potrubí z kovu. V ostatních případech je nutná úprava délky potrubí, viz TRGI 2008				

3.4 Schéma zapojení

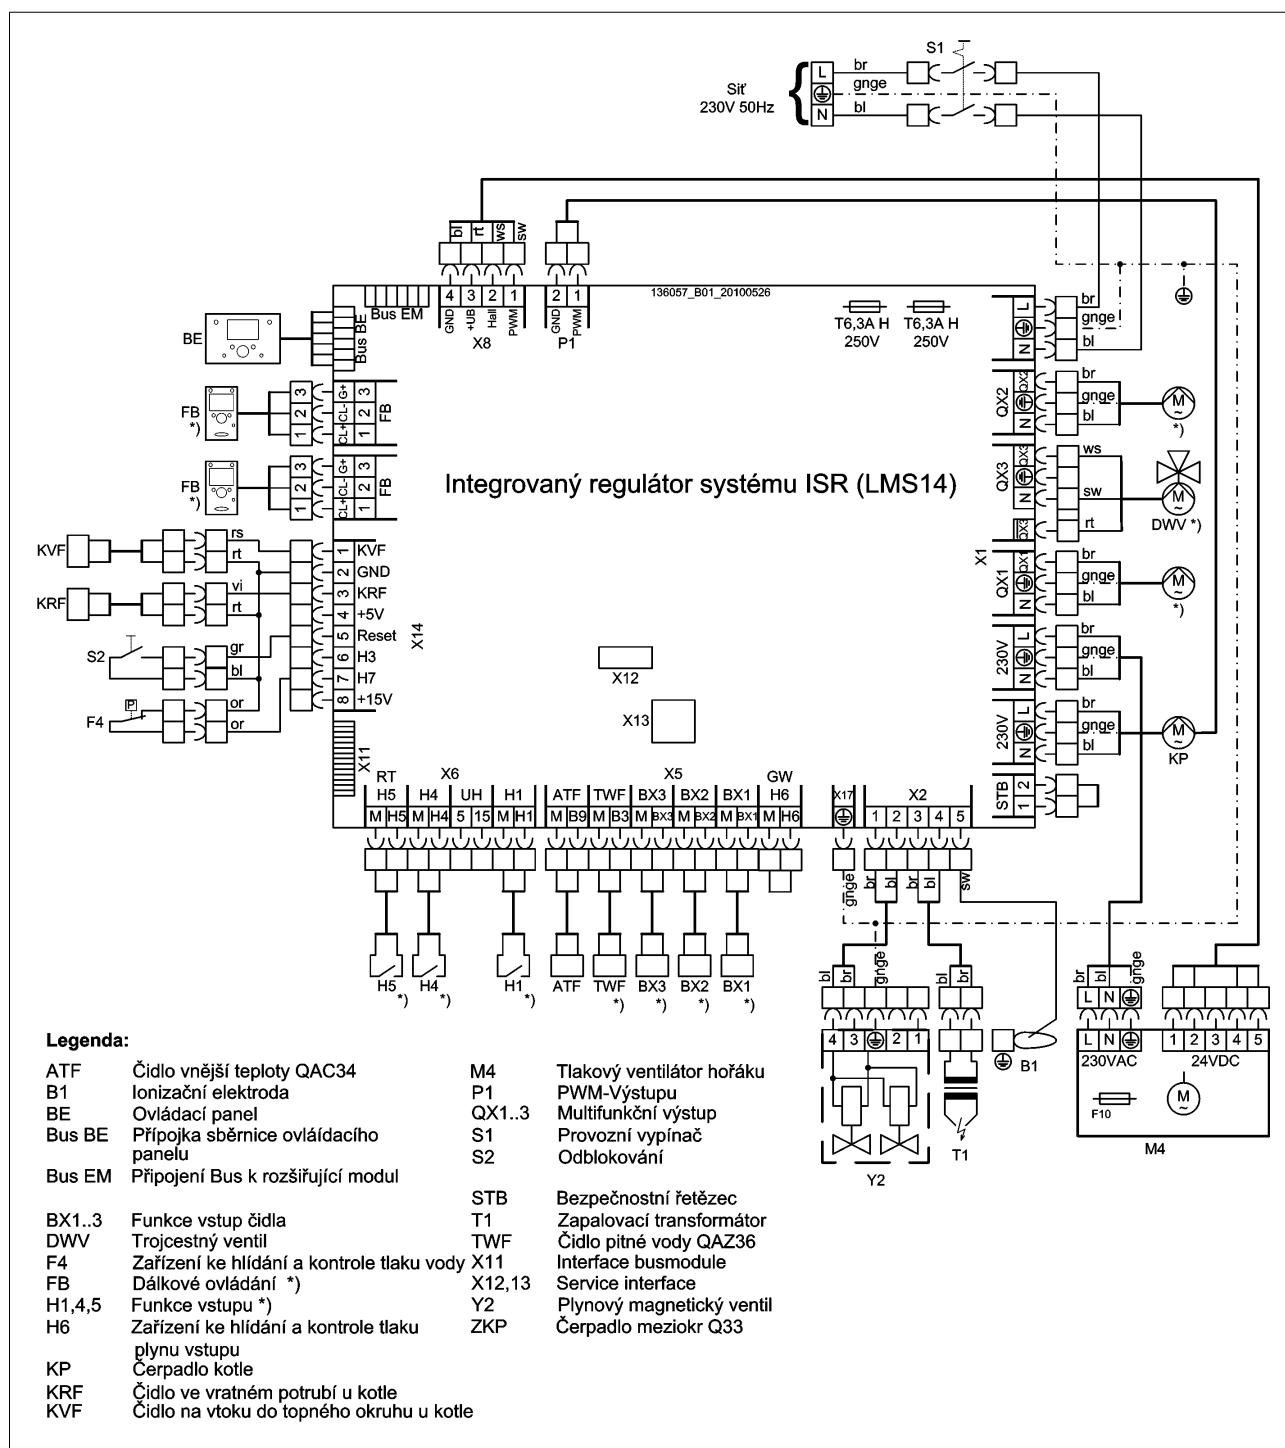

Technické údaje

3.5 Tabulky hodnot čidel

Tab. 4: Hodnoty odporů pro čidlo venkovní teploty ATF

Teplota [°C]	Odpor [Ω]
-20	8194
-15	6256
-10	4825
-5	3758
0	2954
5	2342
10	1872
15	1508
20	1224
25	1000
30	823

Tab. 5: Hodnoty odporu pro všechny ostatní čidel

Teplota [°C]	Odpor [Ω]
0	32555
5	25339
10	19873
15	15699
20	12488
25	10000
30	8059
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	915
95	786
100	677

4. Před instalací

4.1 Otvory pro přívod vzduchu

Při provozu WBS zařízení závislém na vzduchu z okolního prostředí musí být v místě instalace zařízení dostatečně dimenzovaný otvor pro spalovací vzduch. Upozorněte provozovatele zařízení na to, že otvor nesmí být nijak zastavěn nebo ucpan, a že přípojovací nátrubek vzduchu pro spalování na horní straně WBS musí zůstat volný.

4.1.1 Čistý spalovací vzduch!

Pozor! Nebezpečí poškození zařízení!

WBS smí být instalováno pouze v prostorách s čistým spalovacím vzduchem. V žádném případě nesmí nasávacími otvory do zařízení proniknout např. pyl z květů nebo podobné cizí látky!



4.2 Ochrana proti korozi

Pozor! Nebezpečí poškození zařízení!

Spalovací vzduch nesmí obsahovat látky způsobující korozi - zejména páry s obsahem fluoru a chloridů, jež jsou součástí např. rozpouštědel a čisticích prostředků, pohonných plynů ap.

Připojení kotlů k podlahovému topení pomocí plastové trubky, která nemá kyslíkovou bariéru dle DIN 4726, je nutné použít tepelné výměníky pro oddělení zařízení.



Upozornění: Zamezení škod v teplovodních topných zařízeních v důsledku tvorby vodní koroze a tvorby vodního kamene.

4.3 Požadavky na topnou vodu

Pozor! Respektujte požadavky na kvalitu topné vody!

Požadavky na kvalitu topné vody vůči dřívější době stouply, protože se změnily podmínky pro zařízení:

- menší spotřeba tepla
- použití kaskád plynových kondenzačních kotlů ve větších objektech
- častější používání vyrovnávacích zásobníků ve spojení se solárním ohřevem a kotle na tuhá paliva.

V popředí však stále stojí požadavek na takové konstrukční řešení zařízení, aby dlouho bezporuchově sloužily svému účelu.

V podstatě stačí voda v kvalitě pitné vody, musí se však prověřit, zda je pitná voda určená pro plnění zařízení vhodná z hlediska stupně tvrdosti (viz *diagram Tvrdost vody*). Pokud voda nevyhovuje, jsou k dispozici různá opatření:

1. Přidání přísad do plnicí vody, aby tvrdost vody nevysadila kotel z provozu a aby byla pH hodnota vody v zařízení stabilní (stabilizátor tvrdosti).
2. Použití změkčovacího zařízení k úpravě plnicí vody.
3. Použití demineralizačního zařízení k úpravě plnicí vody.
Demineralizace plnicí a doplňkové vody až na zcela demineralizovanou vodu nelze zaměňovat se změkčením na 0 °dH. Při změkčení zůstávají korozi způsobující soli obsaženy ve vodě.



Pozor! Používejte jen schválené přísady nebo postupy!

Při používání přísad lze použít jen prostředky schválené firmou BRÖTJE. Také změkčování / demineralizace se smí provádět jen se zařízením schváleným firmou BRÖTJE a při respektování mezních hodnot. V opačném případě zaniká záruka!

**Pozor! Zkontrolujte hodnotu pH!**

Za různých podmínek lze provést vlastní alkalizaci (zvýšení hodnoty pH) vody v zařízení. Proto se má jednou ročně provést kontrola hodnoty pH.

Hodnota pH musí být mezi 8,2 a 9,0.

Směrnice VDI 2035 Část 1 a 2

Pro všechny velikosti kotlů paltí zásadně požadavky na topnou vodu v souladu se směrnicí VDI 2035 Část 1 a 2.

Částečné změkčení vody pod 6°dH není na rozdíl od směrnice VDI 2035 přípustné.

Úplnou demineralizaci vody lze provést pouze ve spojení se stabilizací hodnoty pH! TO podlahového vytápění je třeba zohlednit samostatně. Obrátte se proto na výrobce vodních přísad nebo na dodavatele trubek (viz výše).



Pro záruku je v každém případě směrodatné dodržení uvedených pokynů firmy BRÖTJE.

4.3.1 Další informace, týkající se topné vody pro servisního technika


- Voda nesmí obsahovat žádné cizí částice jako jsou okuje, částice rzi, opaly nebo kaly. Při prvním uvedení do provozu je třeba zařízení proplachovat tak dlouho, dokud ze zařízení nevytéká čistá voda. Při proplachování zařízení je třeba dbát na to, aby se do tepelného výměníku nedostala voda a aby byly odmontovány termostaty topných těles a ventily byly nastaveny na maximální možný průtok.
- Při použití přísad je důležité dbát na dodržení pokynů od výrobce. Je-li ve zvláštních případech potřeba přísad v kombinované formě (např. stabilizátor tvrdosti, nemrznoucí prostředek, těsnící prostředek ap.), je třeba dbát na to, aby byly prostředky vzájemně kompatibilní a aby nedošlo k posunu hodnoty pH. Přednostně používejte prostředky od jednoho výrobce.
- U vyrovnávacích zásobníků ve spojení se solárním zařízením nebo s kotlem na tuhá paliva musí být při stanovení množství plnicí vody zohledněn obsah zásobníku.

4.3.2 Graf tvrdosti vody

K zabránění škod následkem tvorby vodního kamene v kotli je třeba respektovat

Obr. 2 .

Obr. 2: Graf tvrdosti vody

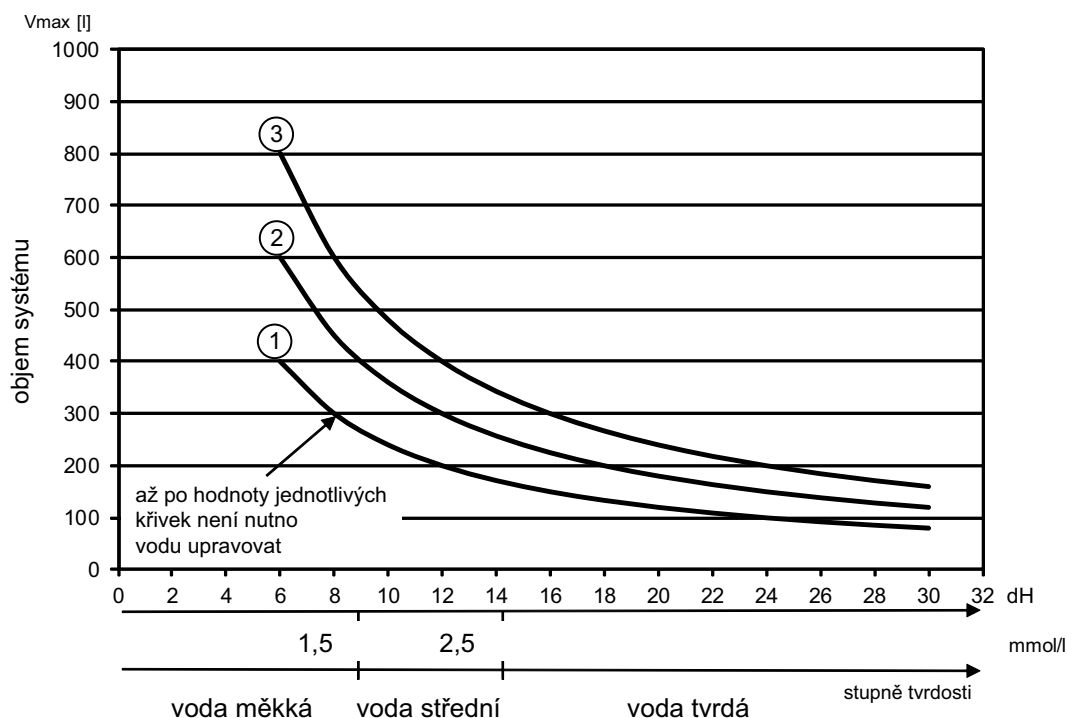

číslo	1	2	3
Typ kotle	WBS 14-22	-	-

4.4 Zpracování a úprava otopné vody

4.4.1 Stanovení objemu vody v zařízení

Celkové množství vody v topném zařízení se skládá z objemu zařízení (= množství plnicí vody) plus množství doplňkové vody. V diagramech sestavených speciálně pro kotle BRÖTJE se pro snazší orientaci uvádí pouze objem vody v zařízení. Po celou dobu životnosti kotle se počítá s maximálním doplněním dvojnásobného objemu vody.

4.4.2 Aditiva

V současné době jsou společností BRÖTJE schválena tato aditiva:

- „Heizungs-Vollschutz“ od firmy Fernox (www.fernox.com)
- „Sentinel X100“ od firmy Guanako (www.sentinel-solutions.net)
- „Jenaqua 100 a 110“ od firmy Guanako (www.jenaqua.de)
- „Vollschutz Genosafe A“ od firmy Grünbeck
- "Care Sentinel X100" od firmy Conel (www.conel-gmbh.de)

Demineralizace

Demineralizovanou vodu (VE) lze v zásadě použít kdykoliv avšak jen v kombinaci se stabilizátorem hodnoty pH. Testována a schválena byla tato zařízení na výrobu demineralizované vody:

- „Demineralizace (VE) GENODEST Vario GDE 2000“ od fy. Grünbeck (www.gruenbeck.de)
- „Demineralizační patrona SureFill“ firmy Sentinel (www.sentinel-solutions.net)
- další zařízení na vyžádání

Částečné změkčení

V současné době jsou společností BRÖTJE schválena tato aditiva:

- Měníč sodných iontů „Fillsoft“ od fy. Reflex (www.reflex.de)
- "Heifisoft" od fy. Judo (www.judo-online.de)
- "Změkčování topné vody 3200" od fy. Syr (www.syr.de)
- "AQA therm" a "HBA 100" od fy. BWT Wassertechnik (www.bwt.de)
- "SoluTECH" od firmy Cillit (www.gc-gruppe.de)

Pomocí směšovací armatury zajistíte, aby min. změkčení nebylo nižší než 6°dH.



Je bezpodmínečně nutné dbát pokynů výrobce!

Další výrobky se v současné době zkoušejí a lze se na ně informovat u firmy BRÖTJE.



Pozor! Při použití neschválených prostředků záruka zaniká!

4.4.3 Nemrznoucí směs

Použití nemrznoucích směsí v plynových kondenzačních kotlích BRÖTJE s hliníkovým tepelným výměníkem

Teplonosnou kapalinu pro solární zařízení (WTF) lze použít také do topných zařízení (např. v chatách) jako nemrznoucí směs. Pro směs dodávanou v kanystrech (50 % WTF, 50 % vody) leží bod mrazu ("Bod tvorby sněhových vloček") při -24 °C. Vzhledem k nižší tepelné kapacitě oproti čisté vodě a vzhledem k vyšší viskozitě mohou za nepříznivých podmínek v zařízení vznikat zvuky jako probublávání.

Pro většinu topných zařízení není zapotřebí protimrazová ochrana do -32 °C, zpravidla stačí do -15 °C. Pro nastavení tohoto provozního bodu se musí teplonosná kapalina zředit s vodou v poměru 2:1. Použitelnost tohoto poměru byla firmou BRÖTJE důkladně prověřena pro použití v plynových kondenzačních kotlích.



Upozornění: Teplonosná kapalina WTF je schválena pro použití v plynových kondenzačních kotlích BRÖTJE v poměru 2:1 jako protimrazová ochrana do -15 °C



Pozor! Místo instalace zařízení nesmí zamrznout!

Při použití nemrznoucí směsi jsou potrubí, topná tělesa i plynové kondenzační kotle chráněny proti škodám způsobeným mrazem. Aby bylo plynové kondenzační zařízení kdykoliv provozuschopné, je třeba navíc učinit protimrazová opatření v místě instalace kotle. Respektujte také zvláštní opatření pro stávající ohřívače TUV!

Tabulka obsahuje pro různá množství vody příslušné množství teplonosné kapaliny a vody, které se musí spolu smíchat. Jsou-li ve vyjimečných případech nutné jiné protimrazové teploty, pak lze provést individuální výpočty.

Objem vody v zařízení [l]	Množství WTF [l]	Přidání vody *) [l]	Protimrazová ochrana do [°C]
50	36	14	-15
100	71	29	-15
150	107	43	-15
200	143	57	-15
250	178	72	-15
300	214	86	-15
500	357	143	-15
1000	714	286	-15

*) Voda pro smíchání musí být neutrální (kvalita pitné vody s max. 100 mg/kg chlóru) nebo demineralizovaná. Respektujte i další pokyny výrobce.

4.4.4 Pokyny pro údržbu



V rámci doporučené údržby kotle je třeba kontrolovat tvrdost topné vody a popř. doplnit odpovídající množství použitých přísad.

4.5 Praktické pokyny pro servisního technika

1. S ohledem na specifický objem zařízení (např. při použití akumulčního zásobníku topné vody) rozhodněte, které požadavky na celkovou tvrdost plnicí a doplňkové vody platí v souladu se směrnicí VDI 2035 a podle následující tabulky. Kdyby nestačilo částečné změkčení vody na 6 °dH v souladu s diagramem Tvrdost vody pro daný výrobek, pak je třeba použít navíc buď přísadu nebo rovnou úplně demineralizovanou vodu (se stabilizátorem hodnoty pH). Při výměně kotle ve stávajícím zařízení se doporučuje namontovat odlučovač nečistot nebo filtr do zpátečky zařízení před kotlem. Zařízení je třeba důkladně propláchnout.
2. Rozhodněte v závislosti na použitých materiálech, zda je přidání inhibitorů, částečné změkčení nebo úplná demineralizace tou správnou metodou.
3. Zdokumentujte provedené plnění. Pokud možno použijte k tomu Knihu zařízení firmy BRÖTJE. Použití přísad označte na kotli. Aby se zabránilo tvorbě plynových polštářů a plynových bublin je bezpodmínečně nutné provést kompletní od-vzdušnění zařízení při maximální provozní teplotě.
4. Po 8 až 12 týdnech zkontrolujte hodnotu pH a zdokumentujte ji. Nabídněte a uzavřete Smlouvu o údržbě.
5. Provádějte roční kontrolu provozu zařízení v souladu s určeným účelem, zkontrolujte a zdokumentujte regulaci tlaku, hodnotu pH a množství doplňkové vody.

Před instalací

4.6 Provoz ve vlhkých prostorách

WBS má při expedici a v provozu nezávislém na vzduchu z okolního prostředí stupeň krytí IPx4D(Obr. 3).

Při instalaci ve vlhkých prostorách musí být splněny následující podmínky:

- Provoz nezávislý na vzduchu okolního prostředí
- k dodržení stupně krytí IPx4D:
 - Prostorový termostat RGT resp. termostatu se nesmí provozovat ve vlhkých prostorách!
 - Všechny vývodní resp. přívodní elektrické kabely musí být vedeny a pevně uloženy v kabelových průchodkách se závitem a s prvkem odlehčení tahového pnutí. Šroubení je třeba pevně utáhnout tak, aby se do elektroinstalace nedostala voda!

4.7 Pokyny pro umístění zařízení



Pozor! Nebezpečí škod způsobených vodou!

Při instalaci WBS je třeba dbát na:

K zamezení škod způsobených vodou zejména následkem možných úniků ze zásobníku TUV je třeba při instalaci učinit vhodná preventivní opatření.

4.7.1 Umístění zařízení

Prostor, kde bude zařízení umístěno, musí být suchý, teplota okolního prostředí musí být v rozsahu 0–45 °C.

Stanoviště je třeba zvolit obzvláště s ohledem na vedení potrubí pro odvod spalin.

Při instalaci kotle se musí dodržet uvedené odstupy od stěn.

Kromě všeobecných technických pravidel je třeba zohlednit obzvláště nařízení jednotlivých spolkových zemí, jako jsou nařízení o tepeništích, stavební řád a směrnice pro kotelny. Před zařízením musí být dostatečný prostor pro kontrolní prohlídky a údržbářské práce.



Pozor! Nebezpečí poškození zařízení!

Agresivní cizí látky ve spalovacím vzduchu mohou kotel zničit nebo poškodit. Instalace zařízení v prostorách s vysokou vlhkostí (viz také oddíl „Provoz zařízení ve vlhkých prostorách“) nebo ve velmi prašných prostorách je přípustná pouze při provozu

nezávislém na vzduchu z okolního prostředí.

Má-li být zařízení WBS provozováno v prostorách, ve kterých se pracuje s rozpouštědly, s čistícími prostředky obsahujícími chlór, s barvami, lepidly nebo podobnými látkami nebo v prostorách, kde se takové látky skladují, lze zařízení provozovat výlučně jako zařízení nezávislé na vzduchu z okolního prostředí. Toto platí obzvláště pro prostory, které jsou zatíženy amoniakem a jeho sloučeninami jakož i nitridy a sulfidy (v zařízeních pro chov dobytka, zařízeních pro recyklaci, v akumulátorovnách a galvanovnách ap.).

Při instalaci zařízení WBS v těchto podmínkách je bezpodmínečně nutné dodržet ustanovení normy DIN 50929 (O pravděpodobnosti vzniku koroze u kovových materiálů v důsledku vnějšího zatížení koroze) a informační věstník i. 158; „Německého institutu pro měď“.




Pozor! Nebezpečí poškození zařízení!

Dále je třeba vzít v úvahu, že v agresivní atmosféře mohou být zasaženy i externí instalace ke kotli. To platí především pro instalace z hliníku, mosazi a mědi. Ty pak musí být z výroby nahrazeny trubkami povrstvenými plastem v souladu s DIN 30672. Výztuže, potrubní spojky a tvarovky je třeba provést odpovídajícím způsobem pomocí smršťovacích hadic zátěžové třídy B a C.

Na škody vzniklé na základě instalace na nevhodném místě nebo na základě nesprávného přívodu spalovacího vzduchu se záruka nevztahuje.

4.8 Odstupy

Obr. 3: Odstupy v koupelně popříp. ve sprše

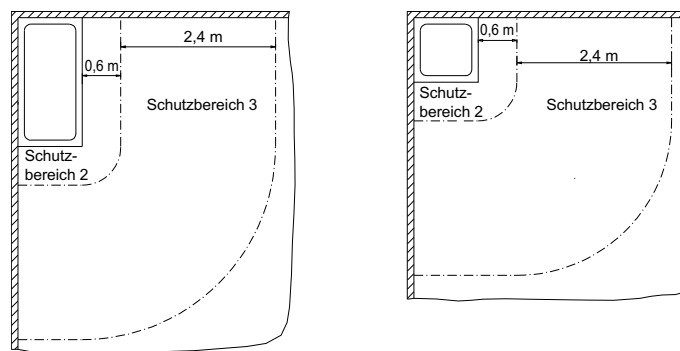

Při montáži WBS v koupelně nebo ve sprše v obytných domech je třeba respektovat bezpečné vzdálenosti a minimální odstupy

v souladu s VDE 0100, část 701.

WBS odpovídá stupni krytí IPx4D (rozsah ochrany 2 nebo 1) dle VDE 0100, a smí se instalovat v místech s rozsahem ochrany 2 (viz také výše uvedené pokyny „Provoz ve vlhkých prostorách“).


V místech s rozsahem ochrany 1 se smí WBS instalovat jen tehdy, když se nepočítá se stříkající vodou (např. masážní sprchy).

4.9 Příklad použití


Viz další stránky.

Před instalací

Obr. 4: Příklad použití: Topný okruh s čerpadlem a prostorovým termostatem, včetně regulace teploty zásobníku

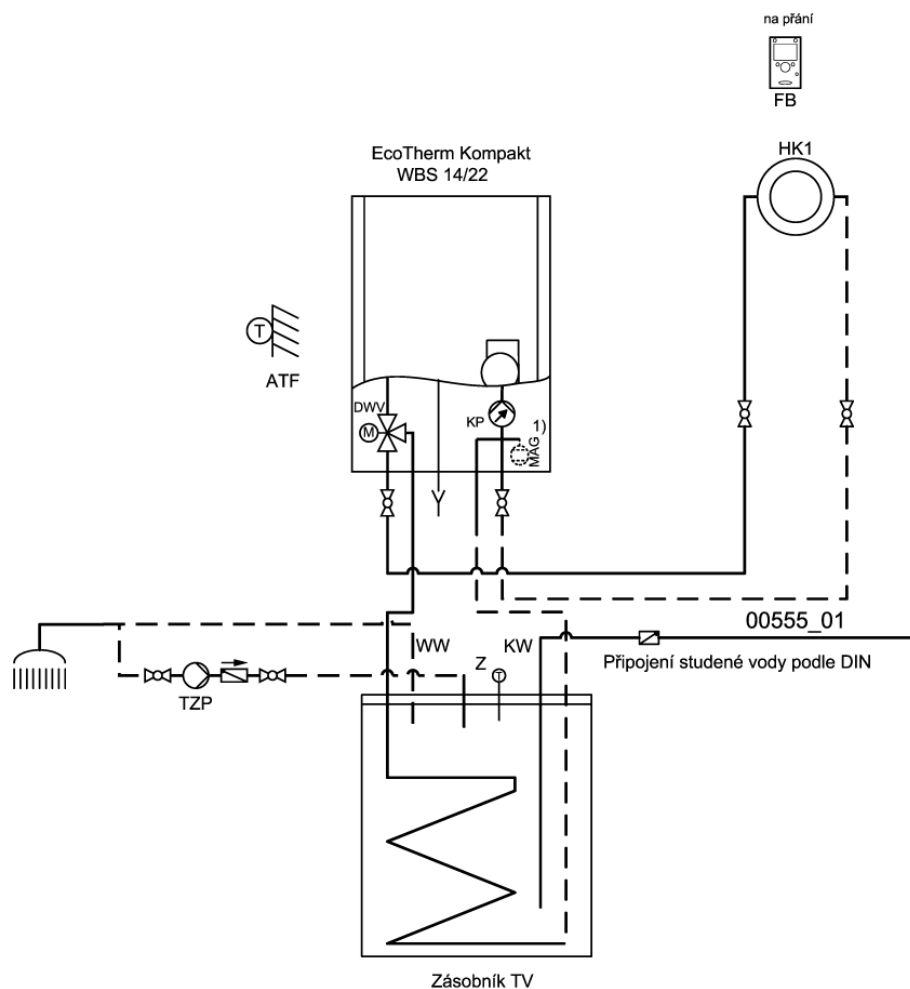

Obr. 5: Schéma připojení

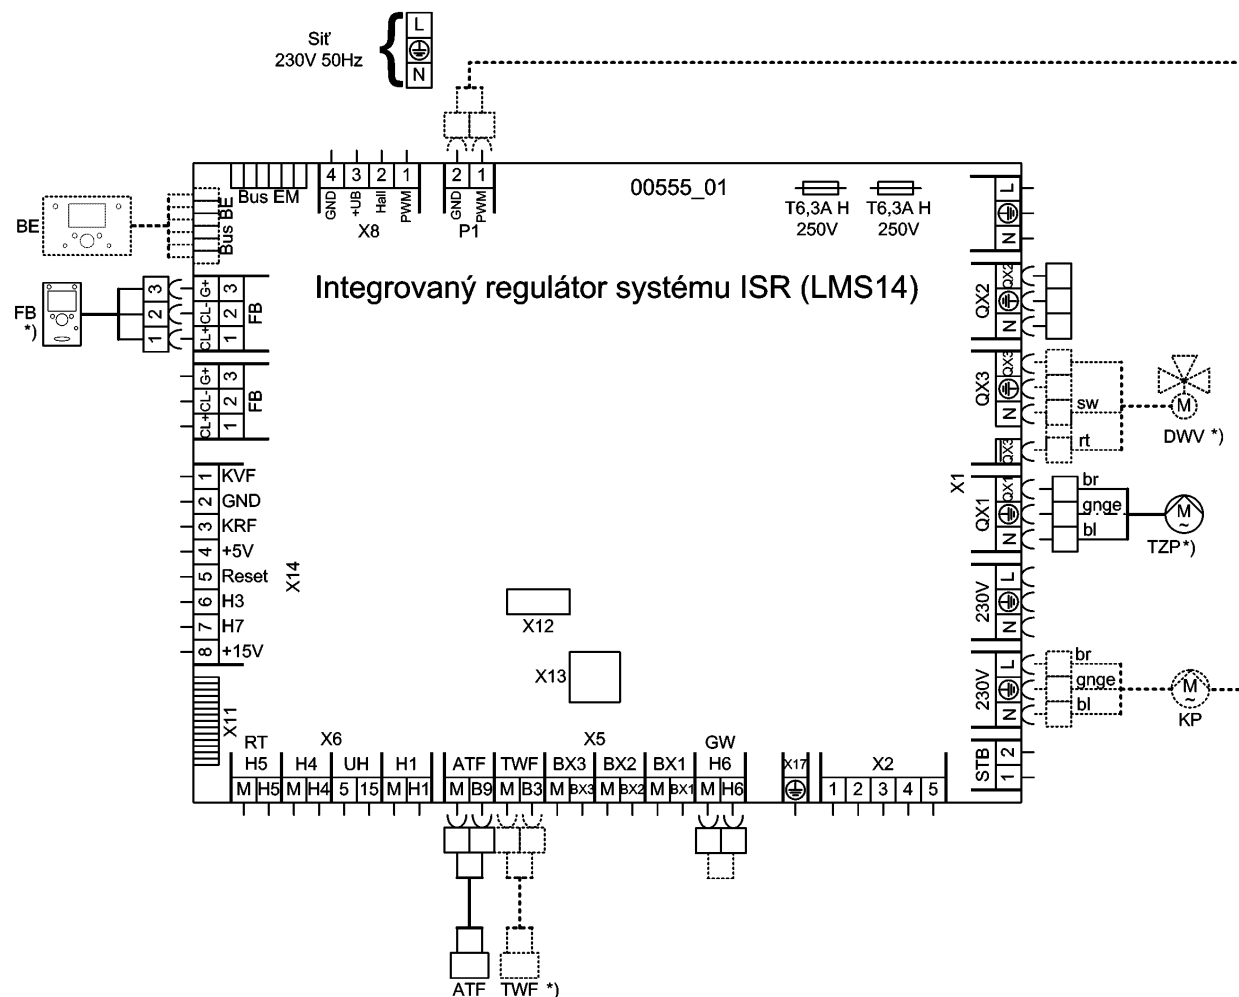

Nastavení parametrů v této aplikaci odpovídá stavu při vydodání

V případě použití cirkulačního čerpadla:


Položka nabídky	Funkce	Nastavení
-----------------	--------	-----------

Časový prog 3


5890	Výstup relé QX1	Cirkulační čerpadlo
------	-----------------	---------------------

Před instalací

Obr. 6: Příklad použití: 2 topné okruhy s čerpadlem a prostorovým termostatem, včetně regulace teploty zásobníku

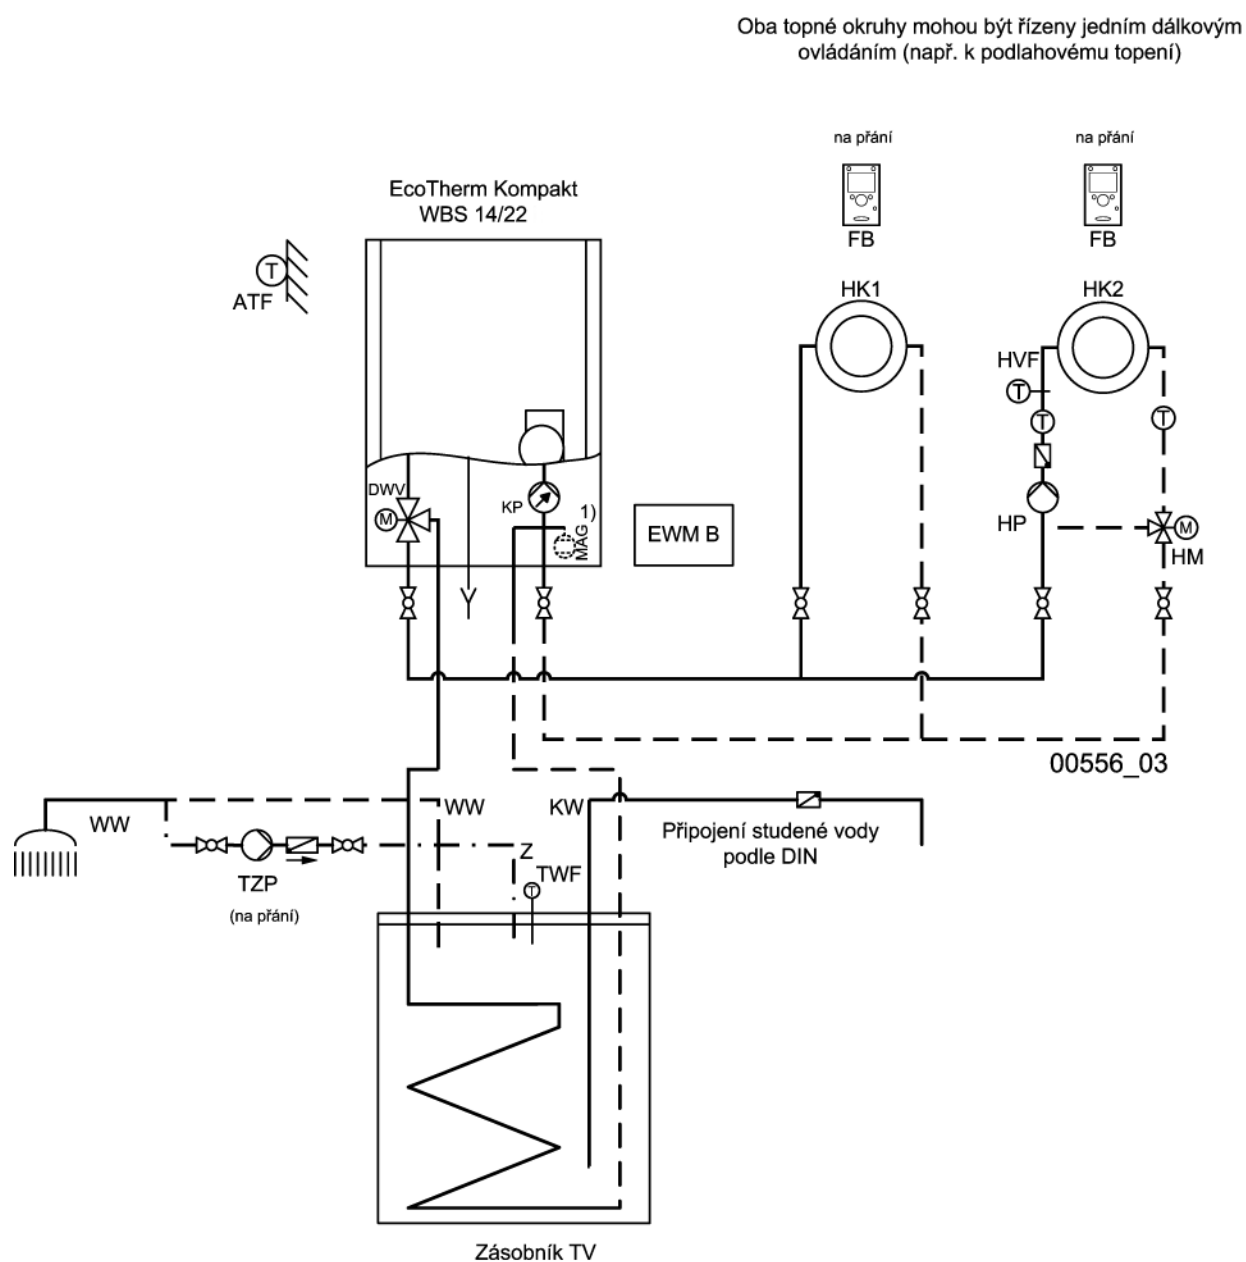

Obr. 7: Schéma připojení

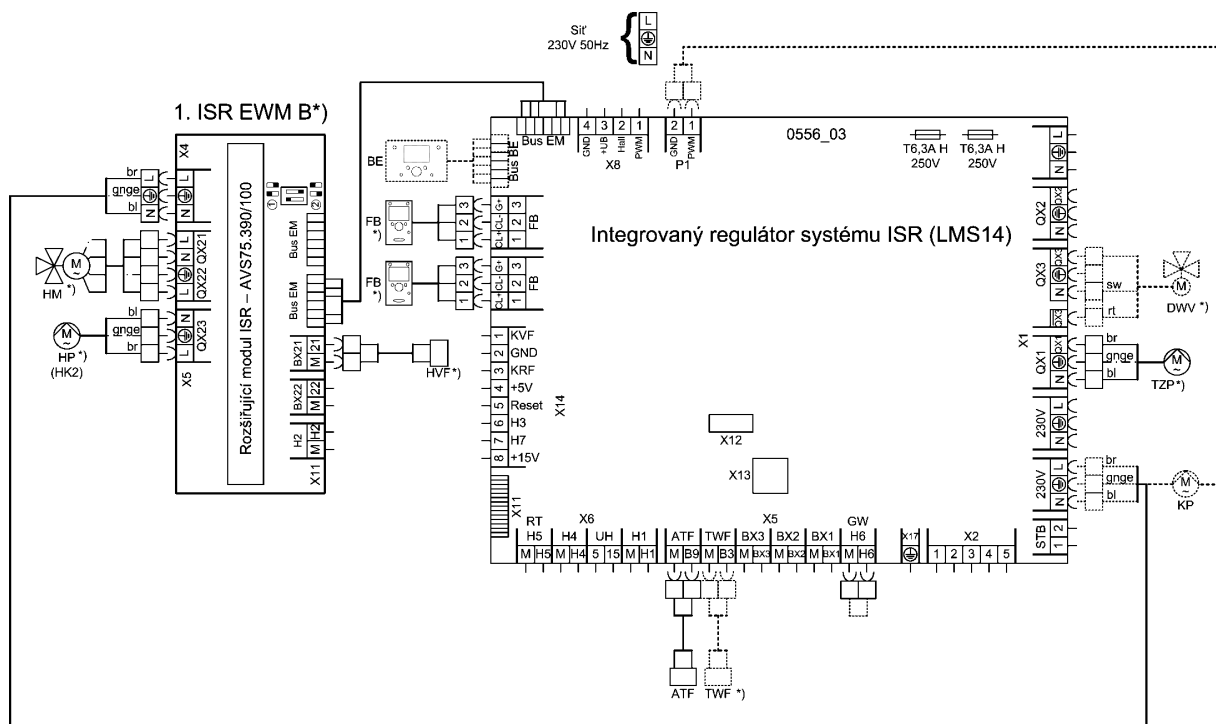

Nastavitelné parametry

Položka nabídky	Funkce	Nastavení
-----------------	--------	-----------

Časový prog 3

5715	Topný okruh 2	Zap
------	---------------	-----

V případě použití cirkulačního čerpadla:

Položka nabídky	Funkce	Nastavení
-----------------	--------	-----------

Časový prog 3

5890	Výstup relé QX1	Cirkulační čerpadlo
------	-----------------	---------------------

Při použití RGT pro HK1 je nutné nastavit následující parametry na RGT u HK1:

Nastavitelné parametry

Položka nabídky	Funkce	Nastavení
-----------------	--------	-----------

Obslužná jednotka

40	Použití jako	Prostorový přístroj 1
----	--------------	-----------------------

Při použití druhého RGT pro HK2 je nutné nastavit následující parametry na RGT u HK2:


Nastavitelné parametry

Položka nabídky	Funkce	Nastavení
-----------------	--------	-----------

Obslužná jednotka


40	Použití jako	Prostorový přístroj 2
----	--------------	-----------------------

Obr. 8: Příklad použití: Topný okruh s čerpadlem a prostorovým termostatem a solárním zásobníkem

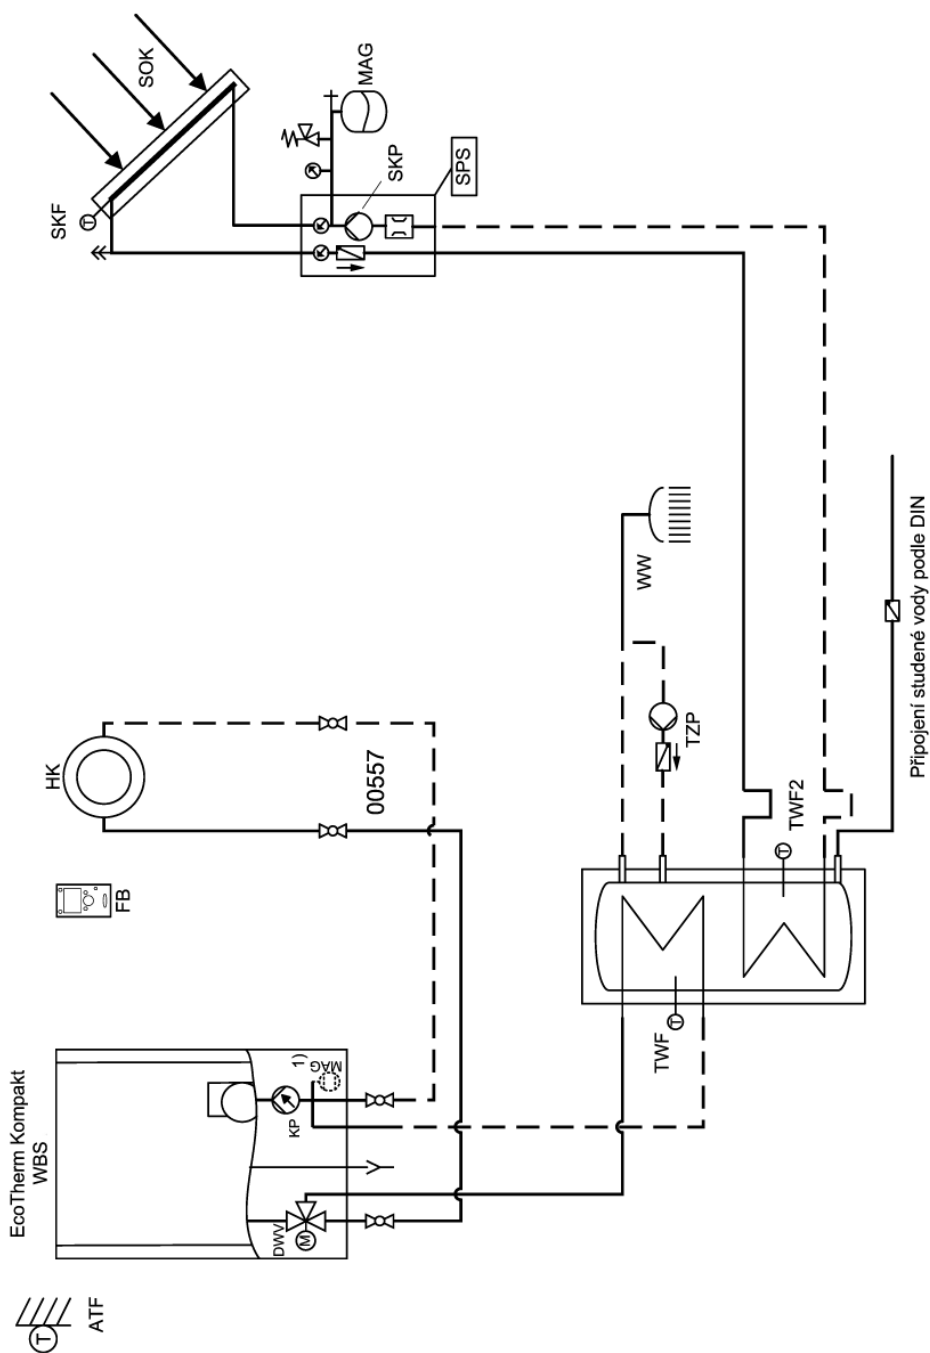

Takto nakonfigurované zařízení musí mít funkci Legionella v poloze Vypnuto. Pokud je funkce Legionella požadována, pak je nutné nainstalovat směšovací čerpadlo zásobníku (SDP). Zvolte si pak jinou hydrauliku, ve které je SDP zobrazeno.

Obr. 9: Schéma připojení

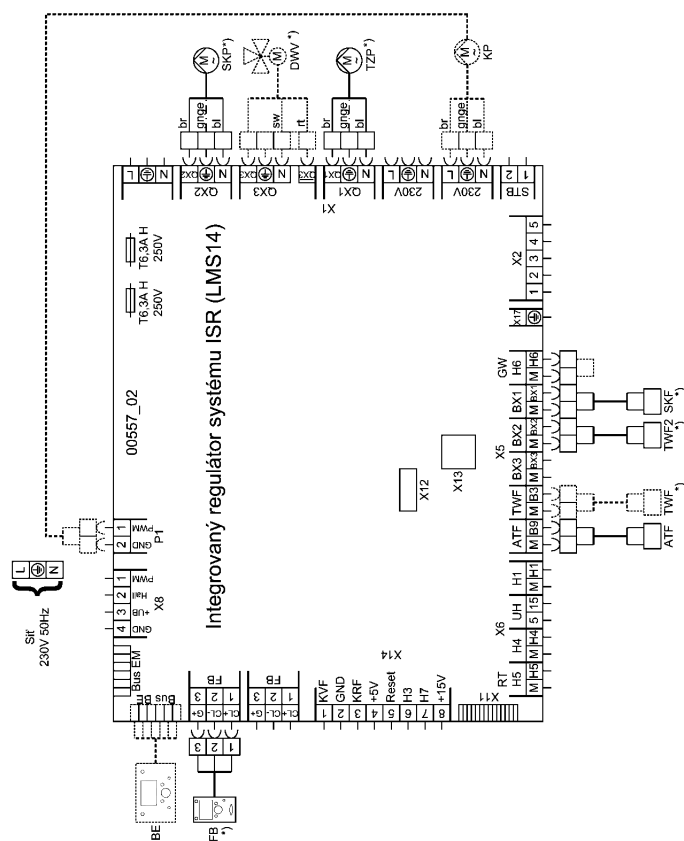

Vlastavitelné parametry

Položka nabídky	Funkce	Nastavení
Teplá voda:		
1640	Legionární funkce	Vyp
Časovník TV:		
5050	Maximální teplota natijení	80 °C
Časový prog 3		
5890	Vystup relé QX1	Cirkulační čerpadlo
5891	Vystup relé QX2	Čerpadlo kolektoru Q5

Pri použití RGT pro HK1 je nutné nastavit následující parametry na RGT u HK1:

Nastavitelné parametry:

Položka nabídky	Funkce	Nastavení
Obslužná jednotka		
40	Použití jako	Prostorový přístroj 1

při použití trubicové kolektory případně startu je aktivována funkce:

Před instalací



Další příklady použití (topné okruhy se směšovačem, napojení na solární systém atd.) naleznete v Příručce k programování a hydraulickému systému.

4.10 Legenda

Označení čidel:

označení v hydraulice	označení v regulaci	funkce/vysvětlení	typ
ATF	Čidlo venkovní B9	Měří venkovní teplotu	QAC34
HVF	Výstupní čidlo B1/B12/B16	Výstupní čidlo směšovaného okruhu	D 36
KRF	Čidlo zpátečky B7	Měření teploty zpátečky kotle např. pro zvýšení teploty zpátečky (ochrana kotle)	Z 36
RTF	Čidlo s drážkou - zpátečka B73	Měření teploty zpátečky zařízení např. pro zvýšení teploty zpátečky (solární zařízení)	Z 36
VFK	Čidlo s drážkou - výstup B10	Měření teploty výstupu zařízení např. za hydr. výhybkou (anuloidem)	Z 36
RFK	Kaskádní čidlo zpátečky B70	Měření teploty zpátečky pro kaskádu	Z 36
TWF	Čidlo teplé vody B3	Měření teploty teplé vody horní	Z 36
TWF2	Čidlo teplé vody B31	Měření teploty teplé vody spodní/teploty akumulace	Z 36
TLF	Čidlo nabíjení teplé vody B36	Měření nabíjecí teploty teplé vody v nabíjecím systému	D 36
SKF	Čidlo kolektorů B6	Měření teploty kolektorů	Z 36
SKF2	Čidlo kolektorů B61	Měření teploty druhého kolektor. pole (východ/západ)	Z 36
SVF	Výstupní čidlo solár B63	Měření výstupní teploty solár (měření zisku)	Z 36
SRF	Čidlo zpátečky solár B64	Měření teploty zpátečky solár (měření zisku)	Z 36
PSF1	Čidlo akumulace B4	Měření horní teploty akumulace	Z 36
PSF2	Čidlo akumulace B41	Měření spodní teploty akumulace	Z 36
PSF3	Čidlo akumulace B42	Měření střední teploty akumulace	Z 36
FSF	Čidlo kotle na pevná paliva B22	Měření teploty kotle na dřevo, kamen apod.	Z 36
SBF	Čidlo bazénu B13	Měření teploty vody v bazénu	Z 36
KVF	Čidlo výstupu kotle B2	Měření teploty kotle	Z 36

Typ D je příložné čidlo, typ Z je čidlo do jímky, čidlo solárních kolektorů má černý silikonový kabel, čidla pro SOR S/M jsou Pt 1000

Čerpadla:

označení v hydraulice	označení v regulaci	funkce/vysvětlení
TLP	Nabíjecí čerpadlo teplé vody Q3	Nabíjecí čerpadlo teplé vody
TZP	Cirkulační čerpadlo Q4	Cirkulační čerpadlo teplé vody
SDP	TWW promíchávací (průtokové) čerpadlo Q35	Promísení teplé vody v zásobníku během legionelární funkce
SUP	Předávací (vrstvicí) čerpadlo Q11	Nabíjí zásobník teplé vody z akumulační nádrže (předávání)
ZKP	Čerpadlo meziokruhu Q33	Čerpadlo TV v sekundárním okruhu při ohřevu přes deskový výměník
HP	Čerpadlo topného okruhu Q2; Q6	Čerpadlo topného okruhu
HKP	Čerpadlo topného okruhu HKP Q20	Čerpadlo topného okruhu HKP
SKP	Čerpadlo kolektorů Q5	Čerpadlo solárního okruhu
SKP2	Čerpadlo kolektorů Q16	Čerpadlo solárního okruhu 2 (použití východ/západ)
FSP	Čerpadlo kotle na pevná paliva Q10	Čerpadlo kotle na pevná paliva/ krbové vložky
ZUP	Podávací čerpadlo Q14	Přídavné čerpadlo k zásobování více vzdálených topných okruhů/podstanic
SBP	Hx-čerpadlo Q15, Q18, Q19	Čerpadlo pro ohřev plaveckého bazénu
H1	H1-čerpadlo Q15	Čerpadlo vysokoteplotního okruhu např. vzduchotechniky
H2	H2-čerpadlo Q18	Čerpadlo vysokoteplotního okruhu např. vzduchotechniky
H3	H3-čerpadlo Q19	Čerpadlo vysokoteplotního okruhu např. vzduchotechniky
BYP	Čerpadlo bypassu Q12	Čerpadlo pro udržení teploty zpátečky k ochraně kotle
SET	Čerpadlo solární ext. výměník K9	Čerpadlo na sekundární straně solární předávací stanice
KP	Kotlové čerpadlo Q1	Kotlové čerpadlo olejového nebo plynového kotle (v provozu je paralelně s kotlem)

Ventily:

označení v hydraulice	označení v regulaci	funkce/vysvětlení
DWV		Třícestný ventil všeobecně
DWVP	Solární přepínací člen akumulace K8	Přepíná solární zařízení do akumulace
DWVS	Solární přepínací člen bazénu K18	Přepíná solární zařízení do bazénu
DWVE	Přepíná solární zařízení do bazénu Y4	Oddělí hydraulicky zdroj tepla od topných okruhů
DWVR	Ventil zpátečky akumulace Y15	Přepíná zpátečku zařízení - využití solární energie z akumulace
HM	Směšovač topného okruhu Y1/2; Y3/4	Směšovač topného okruhu
USTV		Přepouštěcí ventil (dodávka montážní firmy)

Všeobecné:

zkratka	funkce/vysvětlení
BE	Obslužná jednotka v kotli nebo nástěnný regulátor
Bus BE	Bus připojení obslužné jednotky
Bus EM	Bus připojení pro rozšiřující moduly
FB	Připojení dálkového ovládání RGT; RGTF; RGTK
BXx	Multifunkční vstup (vstup čidla)
QXx	Multifunkční výstup
H1; H2; H3	Multifunkční vstup (bezpotenciálový)

zkratka	funkce/vysvětlení
TWW	Teplá voda ohřátá
TWK	Teplá voda studená
TWZ	Cirkulace teplé vody
S1	Provozní spínač
F1	Jištění
FB	Připojení dálkového ovládání RGT; RGTF; RGTK
*)	Příslušenství dodá montážní firma nebo se objedná zvlášť

Instalace

5. Instalace

5.1 Připojení topného okruhu

Topný okruh se připojí pomocí šroubení s plochým těsněním k výstupu do topného okruhu a vratné větvi do kotle.



Tip: Namontujte filtr do topení.

Doporučuje se montáž filtru do vratné větve topení do kotle. U starých systémů je třeba celé topné zařízení před montáží důkladně propláchnout.

5.2 Pojistný ventil

V uzavřených topných systémech namontujte membránovou expanzní nádrž.



Pozor!

Odfukovací potrubí pojistného ventilu musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít ke zvýšení tlaku při reakci pojistného ventilu. Odfukovací potrubí nesmí být vyvedeno ven, ústí musí být volné a viditelné. Případně unikající topná voda musí být bezpečně odvedena.

5.3 Kondenzační voda

Přímé svedení kondenzační vody do domovního systému kanalizace je přípustné jen tehdy, když je systém zhotoven z materiálů odolných vůči korozi (např. PP trubky, kamenina apod.). V opačném případě je nutné nainstalovat neutralizační zařízení BRÖTJE (příslušenství).

Kondenzační voda musí mít možnost volně odtékat do výlevky. Mezi výlevkou a systémem kanalizace musí být nainstalován protipachový uzávěr. Hadici kondenzační vody WBS je třeba prostrčit otvorem ve dně. Jestliže pod výpustí kondenzační vody není možnost svedení, doporučujeme použít neutralizační a přečerpávací zařízení BRÖTJE.



Pozor! Nebezpečí poškození zařízení!

Před uvedením do provozu napusťte odtok kondenzační vody v zařízení WBS vodou. Před montáží potrubí pro odvod spalin nalijte proto 0,25 l vody do nátrubku pro odvod spalin.

5.4 Utěsnění a napuštění zařízení

- Topné zařízení se napouští přes vratnou větev WBS (viz Technické údaje)!
- Zkontrolujte těsnost (max. zkušební tlak vody 3 bary).

5.5 Přípojka pro odvod spalin

Potrubí pro odvod spalin musí být dimenzováno pro provoz zařízení WBS jako plynové kondenzační zařízení s teplotami spalin nižšími než 120 °C (potrubí pro odvod spalin typu B). K tomuto účelu je určen systém potrubí pro odvod spalin BRÖTJE KAS, který je schválen podle stavebních předpisů (Obr. 10).




Upozornění: Tento systém je odzkoušený se zařízením WBS a certifikovaný organizací DVGW (Německý plynárenský a vodárenský svaz) jako jeden systém. Při montáži je třeba respektovat přiložený návod k montáži systému potrubí odvodu spalin.

Číslo certifikátu pro systém potrubí pro odvod spalin KAS 60 a 80

Systémy potrubí pro odvod spalin mají následující čísla certifikátů:

- Jednostěnný systém KAS 60, Z-7.2-1104
- Jednostěnný systém KAS 80, Z-7.2-1104
- Soustředný systém KAS 80, Z-7.2-3254
- Pružný systém KAS 80, Z-7.2-3028

Obr. 10: Možnosti napojení k systému KAS (příslušenství)

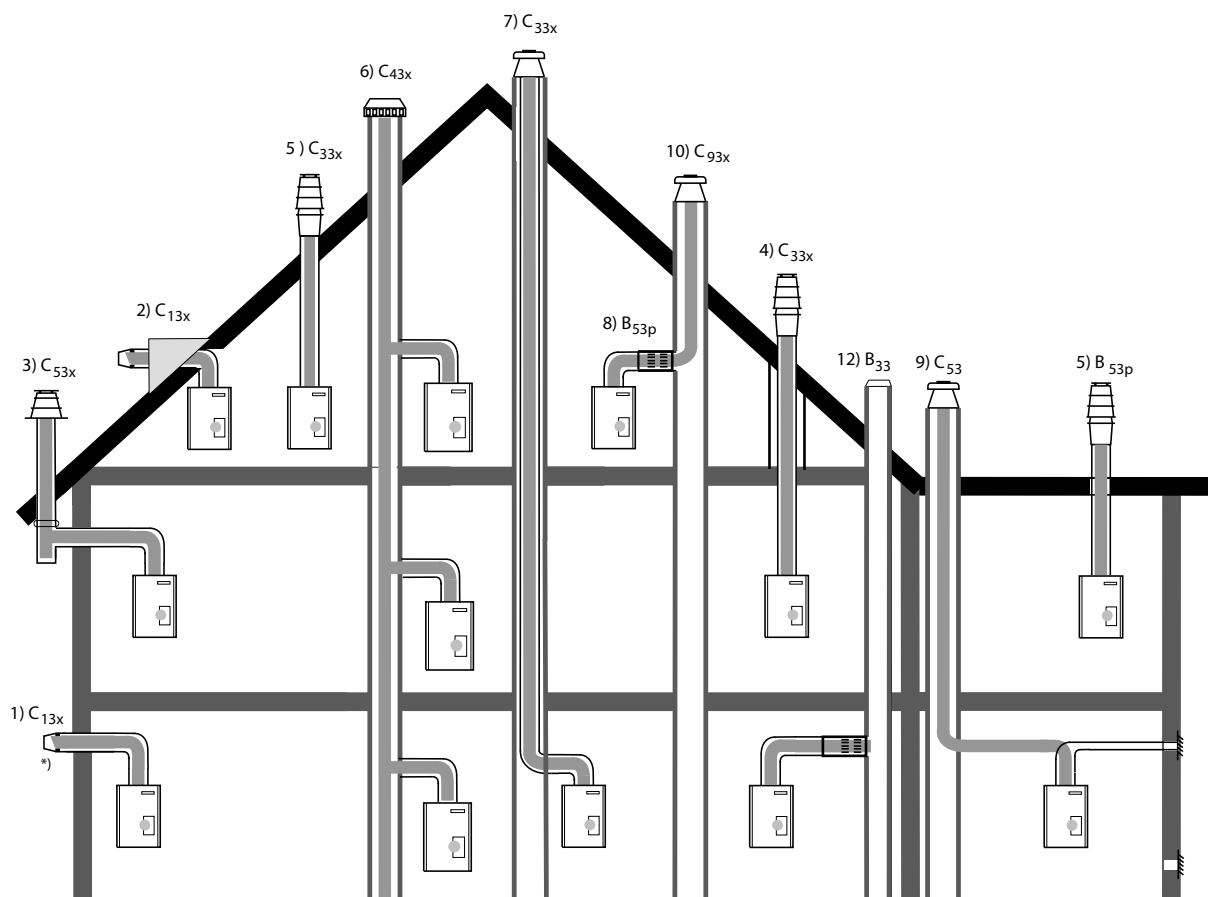

*) max. 11 kW topný výkon

Instalace

5.6 Systém odvodu spalin

Tab. 6: Přípustné délky pro potrubí odvodu spalin u systému KAS 60 (DN 60/100) a 80 (DN 80/125)

Připojení možnost	č.	8)				10)				8)			
Základní montážní sada		KAS 60/2 jednotěnný v šachtě, nezávislý na vzduchu z okolního prostoru				KAS 60/2 s LAA jednotěnný v šachtě, závislý na vzduchu z okolního prostoru				KAS 80/2 jednotěnný v šachtě, nezávislý na vzduchu z okolního prostoru			
Instalovaný výkon zařízení	[kW]	14-15	20	22	-	14-15	20	22	-	14-15	20-24	28	38
Max vodorovná délka	[m]	3				3				3			
Max. celková délka potrubí pro odvod spalin	[m]	16	13	10	-	20	17	13	-	23	23	23	14
max. počet ohybů bez odečtení od celého systému ¹⁾		2				2				2			
Připojení možnost	č.	10)				7)				8)			
Základní montážní sada		KAS 80/2 s LAA jednotěnný v šachtě, závislý na vzduchu z okolního prostoru				KAS 80/2 s K80 SKB soustředný v šachtě, nezávislý na vzduchu z okolního prostoru				KAS 80/3 jednotěnný v šachtě, nezávislý na vzduchu z okolního prostoru			
Instalovaný výkon zařízení	[kW]	14-15	20-24	28	38	14-15	20-24	28	38	20-24	28	38	-
Max vodorovná délka	[m]	3				3				3			
Max. celková délka potrubí pro odvod spalin	[m]	30	30	30	20	18	18	18	10	40	40	30	-
max. počet ohybů bez odečtení od celkové délky ¹⁾		2				2				2			
Připojení možnost	č.	8)				3), 4), 5)				3)			
Základní montážní sada		KAS 80/3 s LAA jednotěnný v šachtě, závislý na vzduchu z okolního prostoru				KAS 80/5 R/S soustředná střešní průchodka, nezávislý na vzduchu z okolního prostoru				KAS 80/6 soustředný na vnější stěně, nezávislý na vzduchu z okolního prostoru			
Instalovaný výkon zařízení	[kW]	28	38	-	-	14-15	20-24	28	38	14-15	20-24	28	38
Max vodorovná délka	[m]	3				3				3			
Max. celková délka potrubí pro odvod spalin	[m]	40	40	-	-	23	23	20	11	20	20	20	12
max. počet ohybů bez odečtení od celkové délky ¹⁾		2 ²⁾				0				2			

Připojení možnost	č.	10)				1), 2)				9)			
Základní montážní sada		KAS 80 Připojení LAS soustředný pro ko- mín LAS, nezávislý na vzdu- chu z okolního pro- storu				KAS 80 připojení na vnější stěnu max. 11 kW topný výkon, (28 kW TUV) nezávislý na vzdu- chu z okolního pro- storu				KAS 80 AGZ oddělený přívod spa- lovacího vzduchu, jednotěnný v ša- chtě,			
Instalovaný výkon zařízení	[kW]	14- 15	20- 24	28	38	14- 15	20- 24	28	-	14- 15	20- 24	28	38
Max vodorovná délka	[m]	3)				2			-	3			
Max. celková délka potrubí pro odvod spalin	[m]	3)				2			-	30	30	30	20
Max. počet ohybů bez odečtení od celko- vé délky		3)				1			-	2			
Připojení možnost	č.	12)				8)							
Základní montážní sada		Připojení FU soustředný pro ko- mín LAS s LAA, závislý na vzduchu z okolního prostoru				KAS 80/M B jednotěnný v šachtě, kovové pouzdro od- vodu spalin nezávislý na vzdu- chu z okolního pro- storu							
Instalovaný výkon zařízení	[kW]	14-38				14- 15	20- 24	28	38				
Max vodorovná délka	[m]	3)				3							
Max. celková délka potrubí pro odvod spalin	[m]	3)				30	30	30	20				
max. počet ohybů bez odečtení od celko- vé délky ¹⁾		3)				2							
Připojení možnost	č.	8)				10)							
Základní montážní sada		KAS 80 FLEX pružné potrubí pro odvod spalin, jedno- stěnné v šachtě, nezávislý na vzdu- chu z okolního pro- storu				KAS 80 FLEX s LAA pružné potrubí pro odvod spalin, jedno- stěnné v šachtě, závislý na vzduchu z okolního prostoru							
Instalovaný výkon zařízení	[kW]	14- 15	20- 24	28	38	14- 15	20- 24	28	38				
Max vodorovná délka	[m]	3				3							
Max. celková délka potrubí pro odvod spalin	[m]	20	20	20	10	25	25	25	14				
max. počet ohybů bez odečtení od celko- vé délky ¹⁾		2				2							

¹⁾ včetně základních montážních sad

²⁾ max. počet ohybů (ohyb 90 °) ve vodorovné oblasti, DN 80

³⁾ Maximální přípustné délky musí uvést kominika. Musí se provést technické měření topeniště podle normy DIN 4705, část 1 a 3, popř. dimenzování odpoví-
dající osvědčení LAS /odvod vzduchu a spali/.

Instalace

5.7 Všeobecné pokyny k systému potrubí pro odvod spalin

Normy a předpisy

Kromě všeobecných technických pravidel je nutno dodržovat zejména:

- Ustanovení příloženého schvalovacího osvědčení
- Prováděcí předpisy DVGW-TRGI, G 600
- Ustanovení stavebně právních předpisů spolkových zemí v souladu s nařízením o topeništích a stavebním řádem.



Pozor: Vzhledem k odlišným nařízením v jednotlivých spolkových zemích a vzhledem k regionálně odlišné prováděcí praxi (vedení odvodu spalin, čistící a kontrolní otvory atd.) byste se před započatím montáže měli poradit s kompetentním místním kominickým mistrem.

5.7.1 Znečištěné komíny

Při spalování pevného nebo kapalného paliva dochází ke vzniku usazenin a nečistot ve spalovací trase. Na vnitřních stěnách ulpívají saze s obsahem síry a halogenových uhlovodíků. Takto znečištěné splodinové trasy nejsou bez předchozí úpravy vhodné pro přívod spalovacího vzduchu do plynových kotlů. Znečištěný spalovací vzduch je jednou z hlavních příčin vzniku koroze a poruch v topeništi. Má-li se spalovací vzduch nasávat přes stávající komín, pak musí tuto splodinovou trasu zkontrolovat a příp. vyčistit kompetentní kominický mistr. Jestliže stavební závady (např. staré, drolicí se komínové spáry) brání využití pro přívod spalovacího vzduchu, je potřebné provést vhodná opatření jako je odstředivé vyčištění komínu. Je nutné bezpečně vyloučit znečištění spalovacího vzduchu cizími látkami. Jestliže není možné provést potřebnou sanaci stávající splodinové trasy lze topné zařízení provozovat s koncentrickým potrubím pro odvod spalin nezávisle na vzduchu z okolního prostředí. Koncentrické potrubí pro odvod spalin musí být v šachtě vedeno rovně.

5.7.2 Ochrana před zásahem blesku



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí života v důsledku úderu blesku!

Kryt komínové hlavice musí být propojen s případným stávajícím bleskosvodným systémem a napojen na uzemnění domu.

Tyto práce může provádět specializovaná firma provádějící instalace bleskosvodů popřípadě specializovaná elektrofirma.

5.7.3 Parametry šachty

Zařízení pro odvod spalin je potřeba umístit uvnitř budov ve samostatných větracích šachtách. Šachty musí být zhotoveny z nehořlavých, tvarově stálých stavebních hmot.

Časový interval požární odolnosti šachty: 90 min.

Časový interval požární odolnosti šachty u budov s malou stavební výškou: 30 min.

5.8 Montáž systému na odvod spalin

5.8.1 Montáž se sklonem

Potrubí pro odvod spalin musí být položeno se sklonem k WBS tak, aby mohla kondenzační voda z potrubí pro odvod spalin odtékat do centrální sběrné nádrže kondenzátu v WBS.

Minimální sklony činí pro:

- vodorovné potrubí odvodu spalin: min. 3° (min. 5,5 cm na jeden metr)
- Průchod vnější stěnou: min. 1° (min. 2,0 cm na jeden metr)



5.8.2 Pracovní rukavice

Pozor! Nebezpečí úrazu v důsledku nepoužití pracovních rukavic!

Při montážních pracích, obzvláště při zkracování trubek, se doporučuje nosit pracovní rukavice.


5.8.3 Zkracování trubek

Všechny trubky lze zkrátit. Po zkrácení pilkou je potřeba konce trubek pečlivě odhrotovat. Při krácení koncentrické trubky se musí odříznout kus trubky v délce min. 6 cm od vnější trubky. Pružinový kroužek k vystředění vnitřní trubky odpadá.

5.8.4 Příprava na montáž

K upevnění opěrné lišty do protilehlé stěny otvoru šachty je třeba na výšku hrany otvoru vyvrtat otvor ($d=10\text{ mm}$). Potom zatlučte čep vzpěrné lišty až na doraz do vyvrtaného otvoru (viz Obr. 11).

Obr. 11: Montáž opěrné lišty

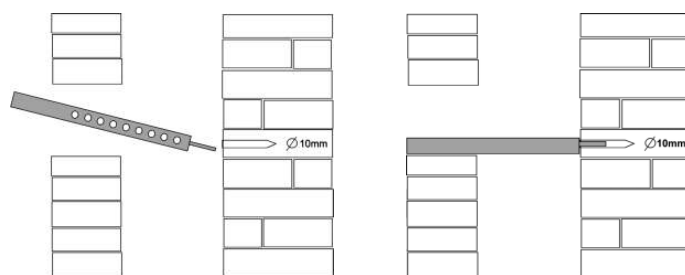


5.8.5 Zavedení do šachty

Potrubí pro odvod spalin se spustí shora do šachty. Připevněte proto na opěrnou patku lano a trubku zasouvejte shora postupně. Aby se součásti při montáži nesesmýkly, musí být lano napnuté až do skončení montáže potrubí pro odvod spalin. Jsou-li zapotřebí distanční rozpěrky, musí být tyto umístěny na potrubní trasě minimálně každé 2 m.

Ohněte kolmo distanční rozpěrku a následně vycentrujte do středu šachty. Trubky a tvarovky je nutné namontovat, tak, aby spojky byly uspořádány proti směru proudění kondenzační vody.

Po zavedení trubek vložte opěrnou patku do opěrné lišty a vycentrujte (v jedné rovině a bez pnutí). Poklop šachty na komínové hlavici je potřeba namontovat tak, aby do prostoru mezi potrubím pro odvod spalin a šachtou nemohly proniknout žádné vodní srážky a vzduch pro odvětrávání zezadu mohl bezvadně proudit (viz Obr. 12).

Obr. 12: Zavedení do šachty

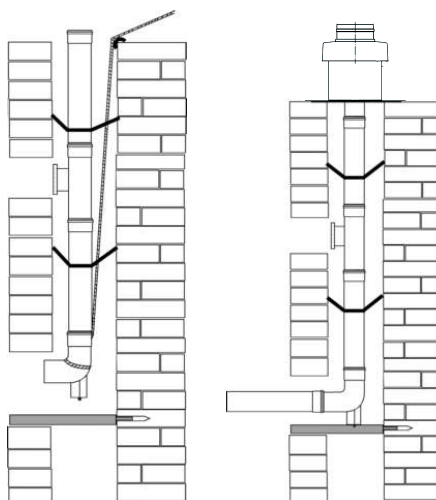

5.8.6 Spojení prvků vsunutím do sebe

Trubky a tvarovky se musí do spojky zasunout až po její spodní část. Mezi jednotlivé prvky lze použít jen originální profilová těsnění z montážní sady příp. originální náhradní těsnění. Před zasunutím do sebe se musí těsnění potřít silikonovou pastou, která je součástí dodávky. Při ukládání potrubí je potřeba dbát na to, aby byly trubky namontovány souose a bez pnutí. Tím se předejde případným netěsnostem v těsnění.

5.8.7 Při výměně použijte nová těsnění!

Pozor! Dojde-li k demontáži potrubí pro odvod spalin, musíte pak při montáži použít nová těsnění!




5.9 Práce se systémem odvodu spalin KAS

Doplňkové ohyby

Snížení celkové délky potrubí odvodu spalin o:

- jedno koleno 87° = 2,50 m
- jedno koleno 45° = 1,00 m
- jedno koleno 30° = 0,50 m
- jedno koleno 15° = 0,50 m
- jedno revizních T-kus = 2,50 m

5.9.1 Vnitřní rozměry šachtice dle TRGI/TRÖI

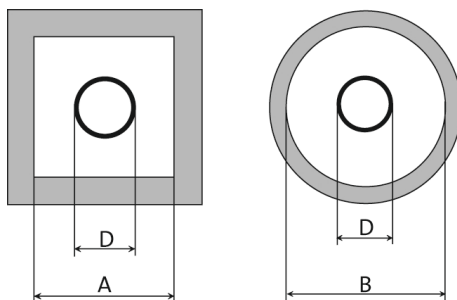

System	Provedení	Vnější průměr nátrubku	Provozní režim <u>nezávislý</u> na okolním vzduchu		Provozní režim <u>závislý</u> na okolním vzduchu	
		ΦD in mm	Minimální vnitřní průměr šachti- ce		Minimální vnitřní průměr šachti- ce	
			čtvercová / obdélníková (krátká strana) A (mm)	kulatá B (mm)	čtvercová / obdélníková (krátká strana) A (mm)	kulatá B (mm)
DN 125 soustředný	132	173	193	173	193	
DSA	DN 110 na 2 x DN 80	94	---	---	135 jedno ša- chtě	155 jedno ša- chtě

5.9.2 Používané komíny

Jestliže se jako šachta k uložení koncentrického potrubí pro odvod spalin použije komín předtím využívaný pro topeniště na topný olej resp. na tuhá paliva, musí předtím komín důkladně vyčistit odborník.



Upozornění:

Také v šachtě je bezpodmínečně nutné vedení koncentrického potrubí pro odvod spalin KAS 80 + K80 SKB! Koncentrické potrubí pro odvod spalin musí být v šachtě vedeno rovně.

KAS 80: Obsazení komínu pro účely odvodu vzduchu/odvodu spalin od různých výrobců

Zvolený komín pro odvod vzduchu/odvod spalin musí mít stavební osvědčení institutu DIBt pro způsobilost k provozu s několikanásobným obsazením komínu. Průměry, výšky a maximální počet zařízení lze nalézt v tabulkách pro dimenzování v Osvědčení.

Výška nad střechou

Pro minimální výšku nad střechou platí národní právní předpisy o komínech a zařízeních na odvod spalin.

5.10 Čistící a revizní otvory



Pozor! Vyčistěte potrubí na odvod spalin!

Potrubí pro odvod spalin musí být přístupné pro čištění a revizi jeho volné průchodnosti a těsnosti.

V místě instalace WBS je třeba umístit minimálně jeden čistící a revizní otvor.

Potrubí pro odvod spalin v budovách, u nichž nelze provést revizi a čištění ze strany ústí, musí mít v horní části zařízení na odvod spalin nebo nad střechou další čistící otvor.

Potrubí pro odvod spalin na venkovní stěně musí mít v dolní části zařízení na odvod spalin minimálně jeden čistící otvor. U zařízení pro odvod spalin s konstrukční výškou ve svislé části < 15,00 m, délkou potrubí ve vodorovném úseku < 2,00 m a s maximálním průměrem potrubí 150 mm s maximálně jedním ohybem (kromě ohybu přímo u kotle a v šachtě) postačí jeden čistící a revizní otvor v místě instalace WBS.

Šachty pro zařízení na odvod spalin nesmí mít žádné otvory, s výjimkou nutných čisticích a revizních otvorů a otvorů pro zadní odvětrání potrubí na odvod spalin.

5.11 Přípojka plynu

Připojení plynu smí provést jen servisní technik s osvědčením pro montáže plynových zařízení. Při provádění plynové instalace a při nastavování je třeba porovnat údaje nastavení z výroby na štítku na zařízení a na doplňkovém štítku s místními podmínkami pro rozvod plynu.

Před plynové kondenzační zařízení je nutno nainstalovat schválený uzavírací ventil s protipožární uzavírací armaturou.

U starých původních plynových potrubí se doporučuje namontovat plynový filtr. Zbytky v potrubí a potrubních spojích je třeba odstranit.

5.12 Zkouška těsnosti



Nebezpečí! Smrtelné nebezpečí v důsledku úniku plynu!

Před uvedením do provozu je nutno zkontrolovat těsnost celého přívodního plynového potrubí, zejména těsnost v místech spojů.

Armaturu na plynovém hořáku lze zatížit maximálním tlakem pouze **60 mbar**.

5.12.1 Odvzdušnění plynové soustavy

Před prvním uvedením do provozu je třeba plynovou soustavu odvzdušnit. K tomu účelu je nutno otevřít nátrubek pro připojení tlaku a provést odvzdušnění v souladu s preventivními bezpečnostními opatřeními. Po odvzdušnění je třeba zkontrolovat nepropustnost připojení!

5.13 Nastavení od výrobce

Kotel WBS je z výrobního závodu nastaven na jmenovité tepelné zatížení.

- Druh plynu LL (zemní plyn L s Wobbe indexem $W_{oN} = 12,4 \text{ kWh/m}^3$ *nebo*
- Druh plynu E (zemní plyn E s Wobbe indexem $W_{oN} = 15,0 \text{ kWh/m}^3$)

Aktuálně nastavený druh plynu lze zjistit na doplňkovém štítku nalepeném na hořáku. Před instalací kotle WBS je třeba porovnat parametry nastavené výrobcem s danými podmínkami rozvodných závodů v místě odběru plynu. Regulátor tlaku plynu na plynové armatuře je zapečetěný.

5.14 Tlak v přívodním potrubí

Tlak v přívodním potrubí musí být v rozmezí následujících hodnot:

- u zemního plynu: 18 mbar - 25 mbar
- u kapalného plynu: 42,5 mbar - 57,5 mbar

Tlak v přívodním potrubí se měří na měřícím nátrubku plynové armatury jako dynamický tlak průtoku (*Obr. 13*).



Nebezpečí! Nebezpečí života v důsledku úniku plynu!

Je-li tlak v přívodním potrubí mimo uvedené rozsahy, pak nesmí být WBS uveden do provozu!

Je potřeba uvědomit rozvodný závod plynu.

5.15 Obsah CO₂

Při prvním uvedení do provozu, při údržbě kotle v pravidelných časových intervalech a i po přestavbách kotle nebo zařízení na odvod spalín je nutné překontrolovat obsah CO₂ ve spalínách.

Obsah CO₂ při provozu viz oddíl *Technické údaje*.



Pozor! Nebezpečí poškození hořáku!

Příliš *vysoké hodnoty* CO₂ mohou mít za následek nehygienické spalování (vysoké hodnoty CO) a poškození hořáku.

Příliš *nízké hodnoty* CO₂ - mohou mít za následek problémy při zapalování.

Hodnota CO₂ se nastaví seřízením tlaku plynu na plynové armatuře (viz *Obr. 13*). Při použití kotle WBS v oblastech s kolísající kvalitou zemního plynu je třeba obsah CO₂ nastavit dle aktuálního Wobbe indexu (informujte se u Rozvodných závodů plynu).

Nastavovaný obsah CO₂ se stanoví takto:

- Obsah CO₂-Gehalt = $8,5 - (W_{oN} - \text{aktuální hodnota } w) \cdot 0,5$

Množství vzduchu nastavené výrobcem se nesmí měnit.

5.16 Přechod z kapalného plynu na zemní plyn resp. opačně



Nebezpečí! Nebezpečí života v důsledku úniku plynu!


Druh plynu pro WBS smí měnit pouze servisní technik s osvědčením pro práci s plynem. Je třeba použít sadu BRÖTJE pro přestavbu na kapalný plyn (příslušenství). Je dodržovat návod dodaný se sadou konverze!

Obsah CO₂ se nastaví na plynovém ventilu seřízením tlaku v trysce (viz oddíl *Směrné hodnoty pro tlak v trysce*).

Obsah CO₂ se musí jak při maximálním tak i při malém zatížení pohybovat v rozsahu hodnot dle oddílu *Technické údaje*.

5.17 Plynová armatura

Obr. 13: Plynová armatura (nastavení tlaku v trysce šroubovacím nástavcem Torx T15)

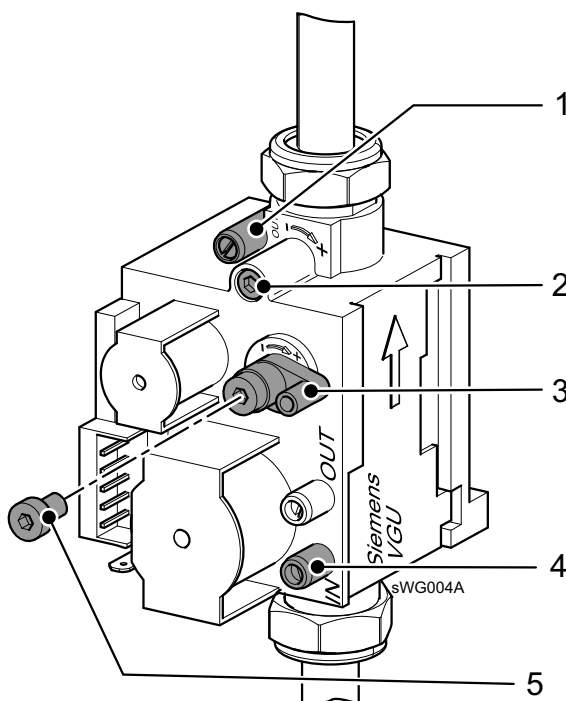

1 Nátrubek pro měření tlaku v trysce

2 Nastavení na maximální zatížení

3 Nastavení pro malé zatížení (sejměte nejprve ochrannou ucpávku (5))

4 Nátrubek pro měření tlaku v přívodním potrubí

5 Ochranná ucpávka


Upozornění: Šroubovací nástavec Torx je v příbalovém sáčku.

Instalace

5.18 Funkce vypnutí regulátoru (manuální nastavení výkonu hořáku)

Pro nastavení a kontrolu hodnot CO₂ je WBS provozován ve **funkci Vypnutí regulátoru**.

1.

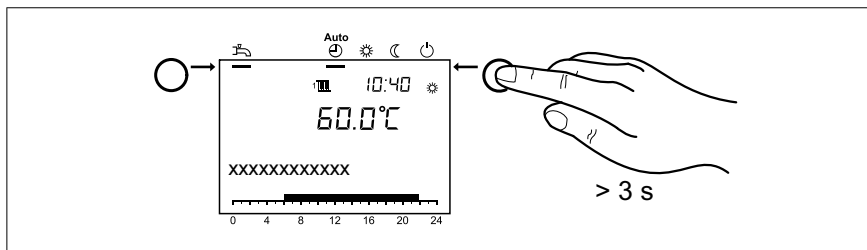


Stiskněte provozní tlačítko Vytápění na **ca. 3 s**

=> na displeji se objeví hlášení *Funkce vypnutí regulátoru Zap.*

2. Vyčkejte až se na displeji opět objeví základní zobrazení údajů.

3.

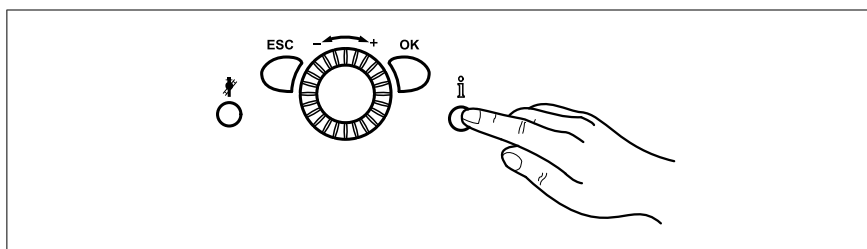

Stiskněte tlačítko Informace

=> na displeji se objeví hlášení *Vypnutí regulátoru Nastavení požadované hodnoty*. Objeví se aktuální modulační stupeň.

4. Stiskněte tlačítko OK

= > Nyní lze změnit požadovanou hodnotu.

5. Stiskněte tlačítko OK

=> Zobrazená požadovaná hodnota bude takto přejata regulací.



Upozornění: Funkce Vypnutí regulace se ukončí stisknutím *provozního tlačítka Vytápění* po dobu ca. 3 sekund, dosažením maximální teploty kotle nebo časovým omezením.

Pokud dojde k požadavku na teplo ze strany zásobníku s vinutými trubkami, bude tento požadavek zohledněn i během funkce Vypnutí regulace.

5.19 Orientační hodnoty tlaku v trysce

Orientační hodnoty průtoku plynu, tlaku v trysce a obsahu CO₂

Hodnoty uvedené v *Tab. 7 (Strana 43)* a *Tab. 8 (Strana 43)* jsou pouze orientační. Rozhodující je nastavit množství plynu prostřednictvím tlaku v trysce tak, aby byl obsah CO₂ v rozsahu uvedených hodnot (viz *Tab. 3 (Strana 13)*).

Při použití kotle WBS v oblastech s kolísající kvalitou zemního plynu je třeba obsah CO₂ nastavit dle aktuálního Wobbe indexu (informujte se u plynáren/rozvodných závodů plynu).

Nastavovaný obsah CO₂ je třeba určit následujícím způsobem:

- Obsah CO₂ = 8,5 - (W_{oN} - W_{oaktuální}) * 0,5

Tab. 7: Orientační hodnoty tlaku v trysce (maximální zatížení)

Model			WBS 14 H	WBS 22 H
Jmenovité tepelné zatížení	Topení	kW	3,5 - 14,0	4,9 - 22,0
Jmenovitý tepelný výkon	80/60 °C	kW	3,4 - 13,6	4,7 - 21,3
	50/30°C	kW	3,7 - 14,6	5,2 - 22,8
Průměr trysky pro				
zemní plyn E (G20)		mm	4,20	5,40
kapalný plyn (propan)		mm	3,20	4,20
			Orientační hodnoty tlaku v trysce *	
G20 (15,0)**		mbar	4,3 - 5,3	6,0 - 7,0
Propan		mbar	4,3 - 5,3	6,0 - 7,0
Požad. hodnota obsahu CO ₂			- u zemního plynu v rozmezí od 8,3 % do 8,8 % - u kapalného plynu v rozmezí od 9,5 % do 10,0 %	
* při tlaku na konci kotle 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C				

Tab. 8: Orientační hodnoty průtoku plynu u zemního plynu

Model		WBS 14 H	WBS 22 H
Jmenovité tepelné zatížení (maximální zatížení)	kW	14,0	22,0
		Průtok plynu v l/min.	
Provozní výhřevnost H _{uB} v kWh/m ³	7	33	52
	7,5	31	49
	8	29	46
	8,4	28	44
	8,5	27	43
	9	26	41
	9,5	25	39
	10	23	37
	10,5	22	35
	11	21	33
	11,5	20	32

5.20 Elektrická přípojka (všeobecné informace)



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí života v důsledku neodborné manipulace!

Všechny elektrikářské práce související s instalací smí provádět pouze specialista v oboru elektro!

- Síťové napětí AC 230 V +6% -10%, 50 Hz

V Německu je nutné při instalaci dodržovat předpisy sdružení elektrikářů VDE 0100 a místní předpisy, ve všech ostatních zemích pak příslušné národní předpisy. Elektrická přípojka musí být provedena se správnou polaritou a tak, aby nemohlo dojít k záměně fází. V Německu lze přípojku provést buď jako přístupnou zástrčku s nezaměnitelnou polaritou anebo jako pevnou přípojku. Ve všech ostatních zemích je nutná pevná přípojka.

Pro elektrickou přípojku je nutné použít síťový přívodní kabel z kotle nebo kabel typu H05VV-F 3 x 1 mm² nebo 3 x 1,5 mm².

Doporučuje se vřazení hlavního vypínače před zařízením WBS. Hlavní vypínač by měl odpojit všechny póly a musí mít vzdálenost rozpojených kontaktů min. 3 mm.

Připojení všech komponentů musí být provedeno v souladu s předpisy sdružení VDE. Připojovací kabely je nutné namontovat s prvky pro odlehčení tahového pnutí.



Typy kabelů

Nebezpečí života! Ohrožení života při zásahu elektrickým proudem! Použití tuhých kabelů (např. NYM) není přípustné z důvodů nebezpečí zlomení kabelů! Je možné používat pouze pružné kabely, pro síťové napětí vodičí kabely např. H05VV-F a pro čidla a sběrnice pak kabely např. LIYY.

5.20.1 Délky kabelů

Kabely sběrnic / kabely čidel nepřenášejí žádné síťové napětí, nýbrž ochranné malé napětí. **Nesmějí být vedeny souběžně se síťovými kabely** (rušivé signály). V opačném případě je nutné použít stíněné kabely.

Přípustné délky kabelů pro všechna čidla:


- Měděný kabel do 20 m: 0,8 mm²
- Měděný kabel do 80 m: 1 mm²
- Měděný kabel do 120 m: 1,5 mm²

Typy kabelů: např. LIYY nebo LiYCY 2 x 0,8

5.20.2 Prvky odlehčení tahového pnutí

Všechny elektrické kabely musí být vedeny otvory umístěnými na dně kotle a upevněny v přiložených kabelových průchodkách se závitem. Kromě toho je třeba kabely uložit v prvcích odlehčení tahového pnutí ve spínacím poli a připojit je dle schématu zapojení (Obr. 14).

Obr. 14: Prvek odlehčení tahového pnutí

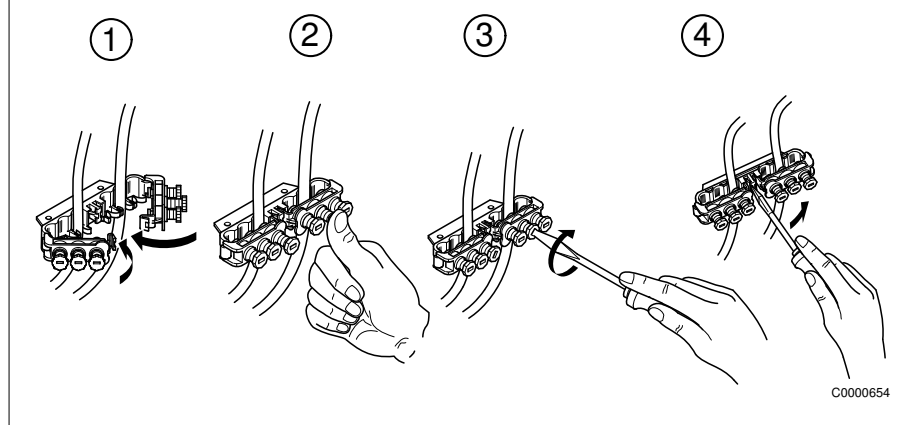

5.20.3 Stupeň krytí IPx4D

Za účelem splnění stupně krytí IPx4D a vzhledem k předepsanému vzduchotěsného utěsnění vzduchové komory je nutno kabelové průchodky se závitem pevně dotáhnout tak, aby těsnící kroužky kabely neprodyšně utěsnily.

5.20.4 Oběhová čerpadla

Přípustné zatížení na každém výstupu čerpadla činí $I_{N \max} = 1A$.

5.20.5 Přístrojové pojistky

Přístrojové pojistky v řídicí a regulační jednotce ISR:

- Jištění sítě: T 6,3A H 250V

5.20.6 Připojení čidel / komponentů



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí života v důsledku neodborné manipulace!

Je nutné respektovat schéma zapojení! Příslušenství namontujte a připojte dle přiložených návodů. Provedte připojení k síti. Zkontrolujte uzemnění.

Čidlo venkovní teploty (v rozsahu dodávky)

Čidlo venkovní teploty je v přiloženém balení. Připojení viz schéma připojení.

5.20.7 Výměna kabel. vedení

Všechna přípojná vedení kromě síťového vedení je nutné při výměně nahradit speciálními kabely firmy BRÖTJE. Při výměně síťového vedení je třeba použít výlučně kabely typu H05VV-F 3 x 1 mm² nebo 3 x 1,5 mm².

5.20.8 Ochrana proti dotyku a způsob ochrany IPx4D

Po otevření zařízení WBS je nutné pro zajištění ochrany proti nebezpečí dotyku a pro zajištění stupně krytí IPx4D připevnit části krytu opět vhodnými šrouby.

Uvedení do provozu

6. Uvedení do provozu




Nebezpečí! Nebezpečí života v důsledku neodborné manipulace!

První uvedení do provozu smí provést pouze servisní technik! Servisní technik ověří těsnost potrubí, náležitou funkci všech regulačních, řídicích a bezpečnostních zařízení a změří hodnoty spalování. Při neodborném provedení vzniká nebezpečí závažné újmy osobám, ohrožení životního prostředí a věcných škod!

6.1 Uvedení do provozu - Nabídka

Při prvním uvedení do provozu se zobrazí jednorázově nabídka Uvedení do provozu.

1.

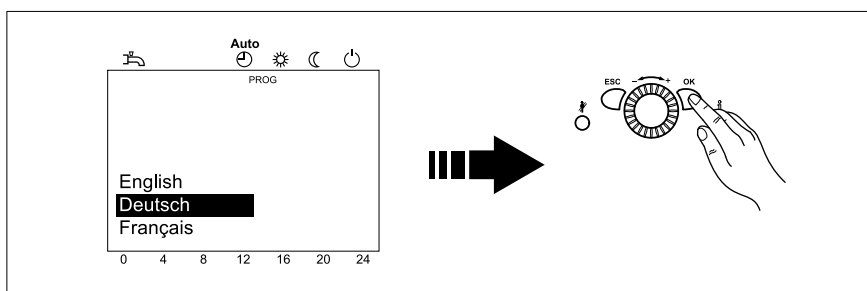

Zvolte *jazyk* a potvrďte tlačítkem OK

2. Zvolte *rok* a potvrďte
3. Nastavte *datum* a potvrďte
4. Nastavte *čas* a potvrďte
5. Ukončete operaci tlačítkem OK




Upozornění: Přerušíte-li tlačítkem ESC zadávání údajů v nabídce Uvedení do provozu, zobrazí se nabídka opět po zapnutí zařízení.

6.2 Zapnutí




Nebezpečí! Nebezpečí opaření! Z vypouštěcího potrubí pojistného ventilu může krátkodobě unikat horká voda.

1.

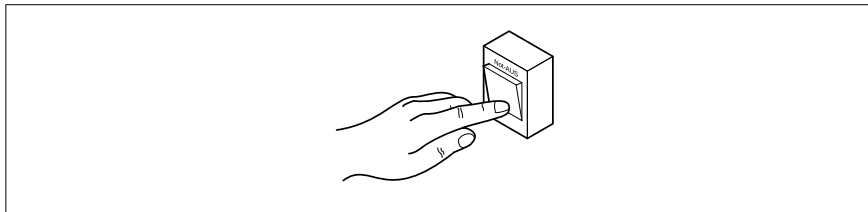

Zapněte nouzový vypínač topení

2.

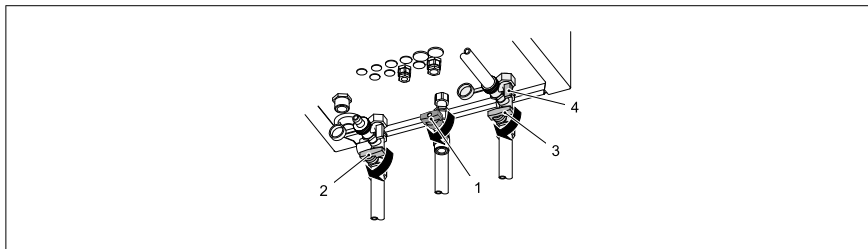


Otevřete uzavírací ventil plynu (1) a uzavírací ventily (2 a 3)

3. Otevřete přívod TUV


- Otevřete sklopný kryt ovládacího panelu a na ovládacím panelu kotle zapněte provozní vypínač

5.

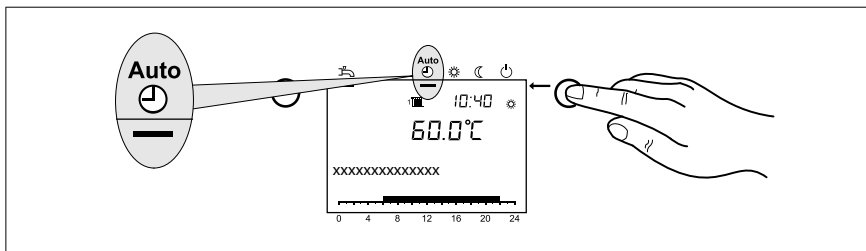

Tlačítkem provozních režimů Vytápění na ovládací jednotce regulace zvolte provozní režim **Automatický provoz** .

6.

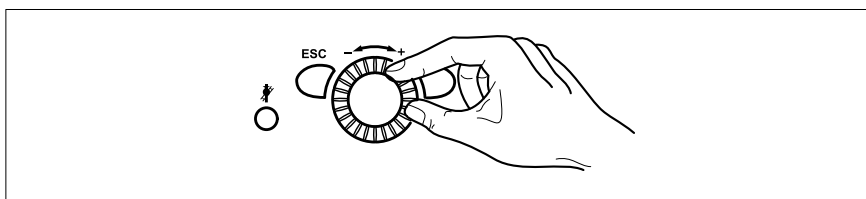

Nastavte požadovanou teplotu místnosti otočným tlačítkem na ovládací jednotce regulace

6.3 Teploty pro topení a TUV

Při nastavování teplot pro topení a TUV je třeba dodržet údaje v oddílu *Programování*.

Pro přípravu TUV se doporučuje nastavení teploty mezi 50 a 60 °C.



Upozornění: Časy pro TV se nastavují v Časovém programu 4 / TV. **Pro dosažení komfortu by začátek ohřevu teplé vody měl začít ca. 1 hodinu před začátkem topení!**

6.4 Individuální časový program

S použitím standardních nastavení lze plynové zařízení uvést do provozu bez dalších úprav.

Pro nastavení např. individuálního časového programu respektujte prosím oddíl *Časové programy* v kapitole *Programování*.

6.5 Programování požadovaných parametrů

Za normálních okolností není nutné upravovat ani měnit parametry pro regulaci (příklad použití). Je třeba pouze nastavit datum / čas a případně časové programy.



Upozornění: Nastavení parametrů je popsáno v oddíle *Programování*.

6.6 Nouzový provoz (manuální provoz)

6.6.1 Nastavení nouzový provoz

- Stiskněte tlačítko OK
- Zvolte položku nabídky Údržba / Servis
- Nastavte funkci ruční režim (prog. č. 7140) na „Zap“
Čerpadla topného okruhu jsou zapnutá a směšovač je nastavený na ruční provoz.

Uvedení do provozu

6.6.2 Nastavení požad. tepl. ručního provozu

Při zapnutém ručním režimu můžete jeho požadovanou hodnotu nastavit následovně:

- Stiskněte tlačítko Info
 - Potvrďte tlačítkem OK
 - Nastavte požadovanou hodnotu otočným tlačítkem
 - Potvrďte nastavení tlačítkem OK
- Podívejte se též do oddílu Vysvětlení k tabulce nastavení.

6.7 Instrukce pro provozovatele zařízení

6.7.1 Instrukce

Provozovatel musí být podrobně poučen o ovládání topného zařízení a o způsobu činnosti ochranných bezpečnostních zařízení. Obzvláště je ho třeba upozornit na následující:

- že nesmí zavřít nebo zastavět Otvor pro přívod vzduchu;
- že připojovací nátrubek spalovacího vzduchu na horní straně zařízení musí být přístupný pro kominika;
- že v blízkosti plynového spotřebiče nesmí uskláňovat vznětlivé materiály a kapaliny;
- na kontrolní opatření, která musí provozovatel provádět sám:
 - na kontrolu tlaku na tlakoměru;
 - na kontrolu sběrné nádoby pod odfukovacím potrubím pojistného ventilu;;
- na časové intervaly prohlídek a čištění, které smějí vykonávat pouze servisní technici - topenáři s osvědčením.

6.7.2 Podklady

- Kniha zařízení se seznamem kontrol z prvního uvedení do provozu s potvrzením a právně závazným podpisem předaná provozovateli: Byly použity pouze konstrukční prvky, označené a odzkoušené v souladu s příslušnou normou. Zařízení jako celek odpovídá normě.

6.8 Seznam kontrol pro uvedení do provozu

Tab. 9: Seznam kontrol pro uvedení do provozu


1.	Umístění zařízení			
2.	Provozovatel			
3.	Typ kotle/označení			
4.	Výrobní číslo			
5.	Parametry plynu	Wobbe index	kWh/m ³	
6.		Provozní výhřevnost	kWh/m ³	
7.	Zkontrolována těsnost všech potrubních tras a přípojek?			☐
8.	Zkontrolováno zařízení na odvod spalin?			☐
9.	Zkontrolováno a odvzdušněno potrubí plynu?			☐
10.	Změřen klidový tlak na vstupu plynové armatury?		mbar	
11.	Zkontrolován volnoběh čerpadel?			☐
12.	Napuštění topného zařízení			☐
13.	Používané přísady do vody			
14.	Změřen dynamický tlak plynu při plném zatížení na vstupu plynové armatury?		mbar	
15.	Změřen klidový tlak na vstupu plynové armatury (bez provozu hořáku)?		mbar	
16.	Provedeno měření tlaku plynu v trysce při plném zatížení na výstupu plynové armatury?		mbar	
17.	Obsah CO ₂ při malém zatížení		%	
18.	Obsah CO při malém zatížení		ppm	
19.	Obsah CO ₂ při plném zatížení		%	
20.	Obsah CO při plném zatížení		ppm	
21.	Kontrola funkcí:	Provoz vytápění		☐
22.		Režim TUV		☐
23.	Programování:	Čas / datum		☐
24.		Komfortní teplota TO 1/2	°C	
25.		Jmenovitá hodnota TUV	°C	
26.		Automatický denní časový program	hodiny	
27.		Zkontrolována topná křivka?		☐
28.	Zkontrolována těsnost zařízení na odvod spalin za provozu (např. měření CO ₂ v kruhové mezeře)?			
29.	Provozovatel instruován?			☐
30.	Dokumenty předány?			☐
Byly použity pouze komponenty odzkoušené a označené v souladu s příslušnou normou. Všechny komponenty zařízení byly namontovány v souladu s pokyny výrobce. Zařízení jako celek odpovídá normě. Pro spolehlivý a úsporný provoz zařízení k výrobě tepla po dlouhou dobu, doporučujeme provést jednou ročně údržbu.				Datum / podpis Razítko firmy

Ovládání

7. Ovládání


7.1 Ovládací prvky

Obr. 15: Ovládací prvky

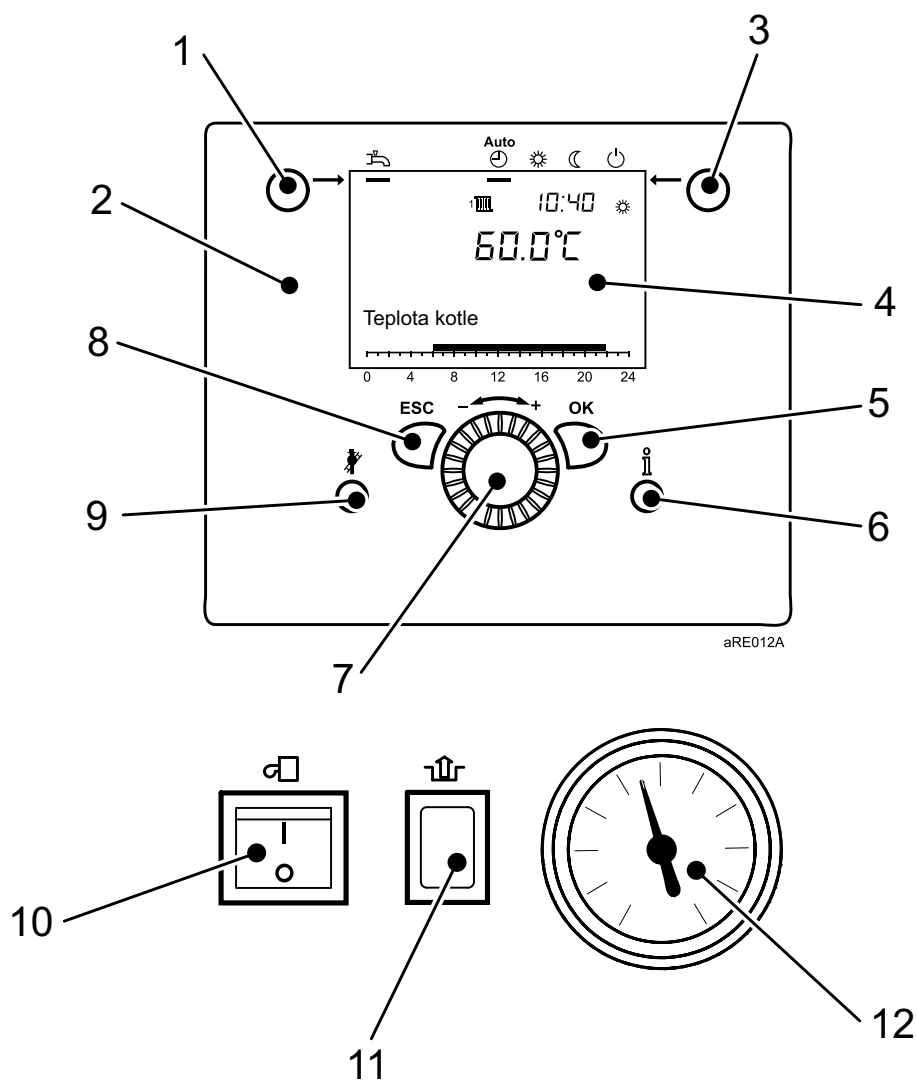

7.2 Ukazatele

Obr. 16: Symboly na displeji

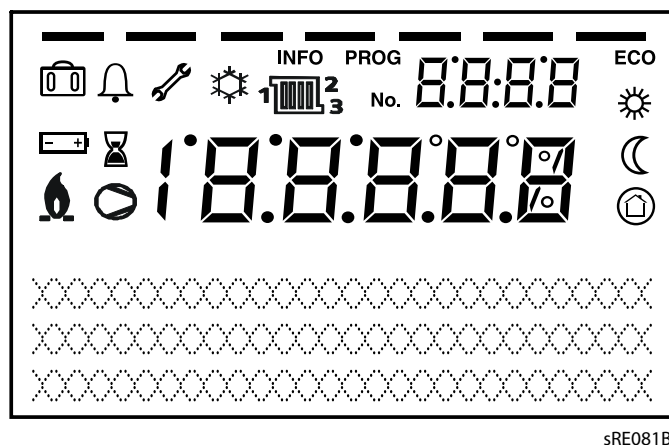


sRE081B

Význam zobrazených symbolů

	Topení na komfortní teplotu		Chlazení je aktivní (pouze tepelné čerpadlo)
	Topení na útlumovou teplotu		Kompresor je v provozu (pouze tepelné čerpadlo)
	Topení na protimrazovou teplotu		Hlášení údržby
	Proces probíhá		Hlášení chyby
	Funkce Prázdniny je aktivní	INFO	Úroveň Info je aktivní
	Týká se TO	PROG	Úroveň pro nastavení je aktivní
	Hořák je v provozu (pouze kotel)	ECO	Topení je vypnuto (autom.přepínání Léto/Zima nebo automatika topné meze je aktivní)

7.3 Nastavení Vytápění

Provozním tlačítkem Vytápění lze přepínat mezi jednotlivými provozními režimy Vytápění. Zvolené nastavení je označeno pruhem pod symbolem provozního režimu.

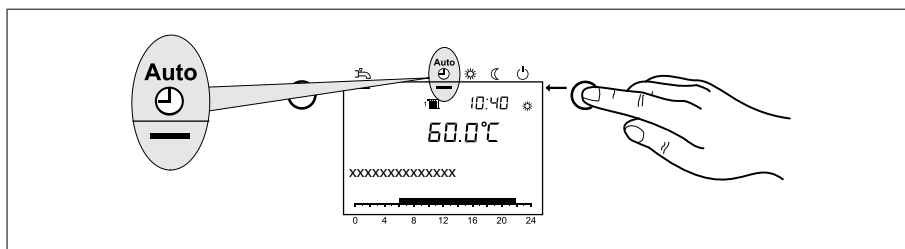

Ovládání

Automatický provoz :

- Vytápění podle časového programu
- Požadovaná teplota  nebo  teplota podle časového programu
- Ochranné funkce (ochrana zařízení proti mrazu, ochrana proti přehřátí) jsou aktivní
- Přepínací automatika léto/zima (automatické přepínání mezi režimem Vytápění a Letním režimem od určité průměrné venkovní teploty)
- Automatika denní topné meze (automatické přepnutí z režimu Vytápění na Letní režim, pokud venkovní teplota překročí požadovanou pokojovou teplotu)

Nepřetržitý provoz nebo :


- Vytápění bez časového programu
- Ochranné funkce jsou aktivní
- Přepínací automatika léto/zima není aktivní
- Denní automatika ukončení topení není aktivní

Ochranný režim :

- Žádné Vytápění
- Teplota v režimu Protimrazová ochrana
- Ochranné funkce jsou aktivní
- Přepínací automatika léto/zima je aktivní
- Automatika denní topné meze

7.4 Nastavení režimu pro teplou vodu

Nastavení režimu pro teplou vodu:

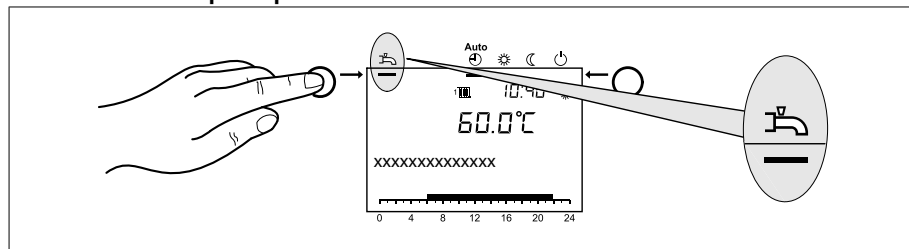

- *Zapnuto*: teplá voda bude připravena dle zvoleného spínacího programu.
- *Vypnuto*: příprava teplé vody je deaktivovaná.




Upozornění: Legionelární funkce

Každou neděli při 1. nabíjení TV se zapne Legionelární funkce; tzn. TV se jednorázově ohřeje na ca. 65 °C, aby došlo k usmrcení případných legionel.


7.5 Nastavení požadované pokojové teploty

Nastavte komfortní požadovanou teplotu:

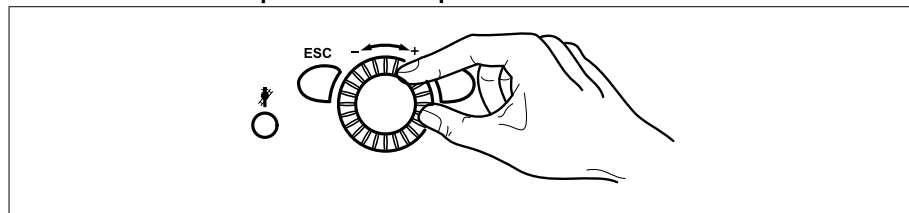

1. Nastavte pomocí otočného tlačítka požadovanou komfortní teplotu
=> Hodnota se automaticky uloží


Nastavte  požadovanou útlumovou teplotu:

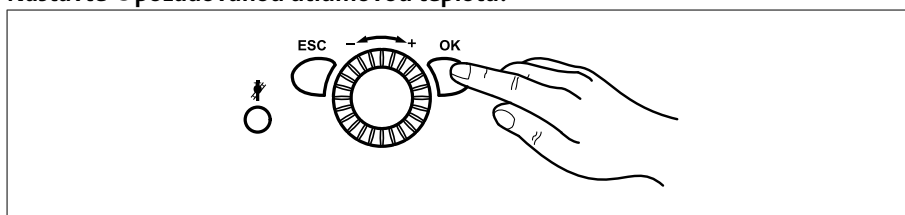

1. Stiskněte tlačítko OK
2. Zvolte TO
3. Stiskněte tlačítko OK
4. Zvolte parametr *Požadovaná útlumová teplota*
5. Stiskněte tlačítko OK
6. Nastavte pomocí otočného tlačítka požadovanou útlumovou teplotu
7. Stiskněte tlačítko OK
8. Programování ukončíte stiskem provozního tlačítka Vytápění

7.6 Zobrazení informací

Stiskem informačního tlačítka lze vyvolat různé teploty a hlášení.

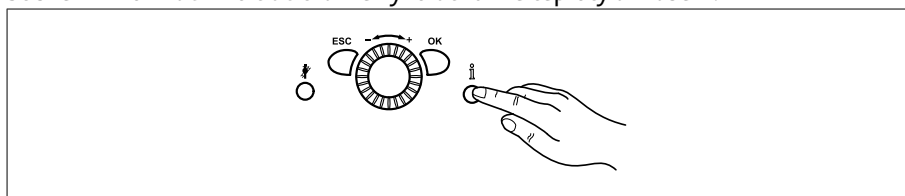


- Pokojová teplota a venkovní teplota
- Hlášení chyb nebo hlášení údržby



Upozornění: Nedošlo-li k žádné chybě a k žádnému hlášení údržby, tyto informace se nezobrazí.

7.7 Chybová hlášení

Zobrazí-li se na displeji symbol poruchy,  došlo v zařízení k chybě.

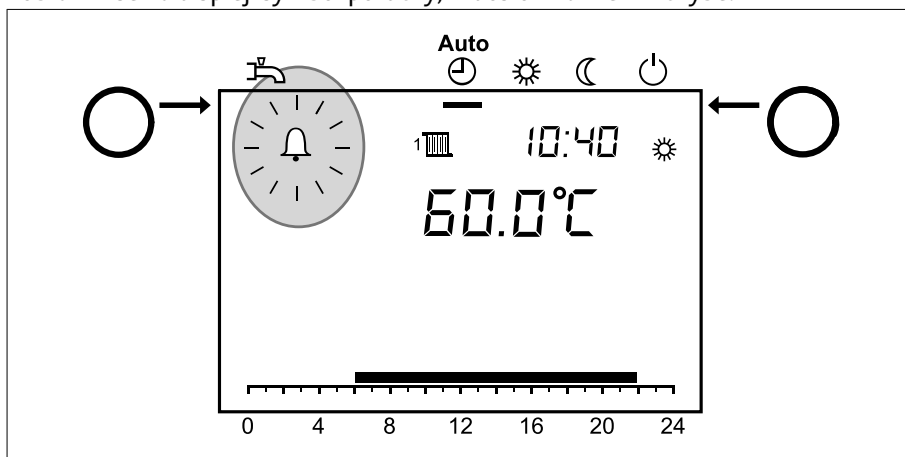


- Stiskněte informační tlačítko
- Zobrazí se další údaje k chybě (viz *Tabulka chybových kódů*).

Ovládání

7.8 Hlášení údržby

Zobrazí-li se na displeji symbol údržby,  jde o hlášení údržby anebo zařízení se nachází ve zvláštním režimu.

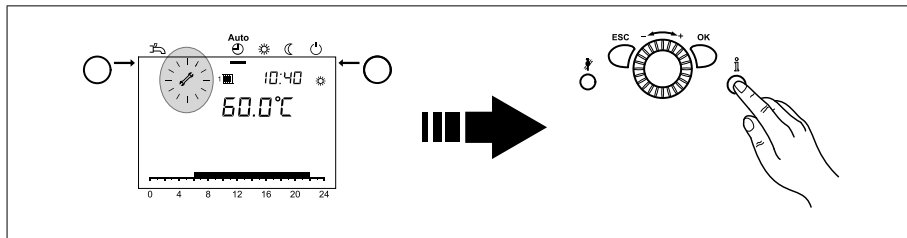

- Stiskněte informační tlačítko
- Zobrazí se další údaje (viz *Tabulka kódů pro údržbu*).




Upozornění: Hlášení údržby není v nastavení z výroby aktivní.

7.9 Funkce Kominík

Tlačítkem Kominík  se aktivuje resp. deaktivuje funkce Kominík.

1. Aktivace funkce Kominík

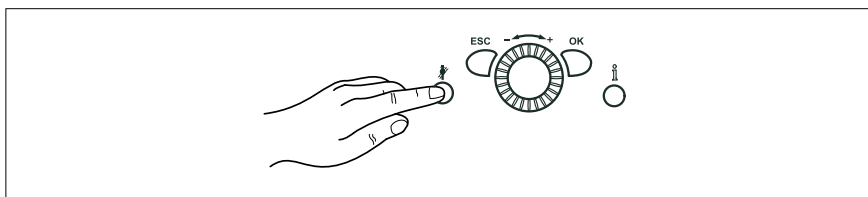

Tlačítko Kominík  stiskněte

=> Aktivovaná speciální funkce je na displeji indikována symbolem 



Upozornění: Pokud dojde k požadavku na teplo ze strany zásobníku s vinutými trubkami, bude tento požadavek zohledněn i během funkce Kominík.


8. Programování

Po montáži musíte provést programování.

8.1 Postup při programování

Výběr úrovní nastavení a výběr položek v nabídce se provádí takto:


1.

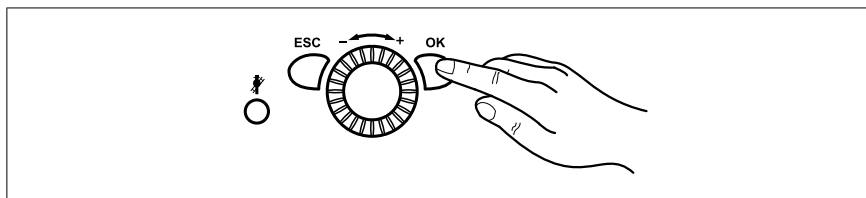

Stiskněte tlačítko OK

=> Objeví se ukazatel *Konečný uživatel*


2.

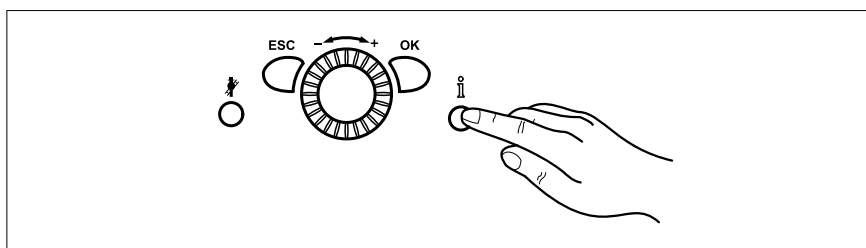

Stiskněte tlačítko Informace po dobu **ca. 3 sekund**

=> Objeví se Úrovně nastavení

3.

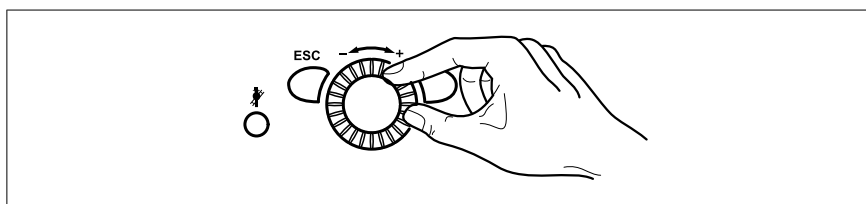

Pomocí otočného tlačítka zvolte vybranou úroveň nastavení

Úrovně nastavení

- Konečný uživatel (K)
- Uvedení do provozu (U), včetně konečného uživatele (K)
- Servisní technik (T), včetně konečného uživatele (K) a uvedení do provozu (U)
- OEM, zahrnuje všechny ostatní úrovně nastavení (je chráněno přístupovým heslem)

4. Stiskněte tlačítko OK

Programování

5. Pomocí otočného tlačítka zvolte vybranou položku v nabídce

Položka nabídky	Položka nabídky
- Čas a datum	- Okruh spotřeby 1
- Obslužná jednotka	- Kotel
- Rádiové spojení	- Zásobník TUV (pouze WBS)
- Časový program TO1	- Konfigurace
- Časový program TO1	- Chyba
- Časový program 3 / TO3	- Údržba/servis
- Časový program 4 / TV	- Test vstupů/výstupů
- Časový program 5	- Stav
- Prázdniny TO1	- Diagnostika zdroje tepla
- Prázdniny TO2	- Diagnostika spotřebičů
- Topný okruh 1	- Automatika topeniště
- Topný okruh 2	
- TUV	




Upozornění: V závislosti na volbě úrovně nastavení a programování se všechny položky nabídky nezobrazí!

8.2 Úprava a změna parametrů

Nastavení, která se nedají upravit a změnit přímo na ovládacím panelu, musíte provést v úrovni nastavení.

Základní postup při programování je v následujícím textu znázorněn na příkladu nastavení **času a data**.

1.

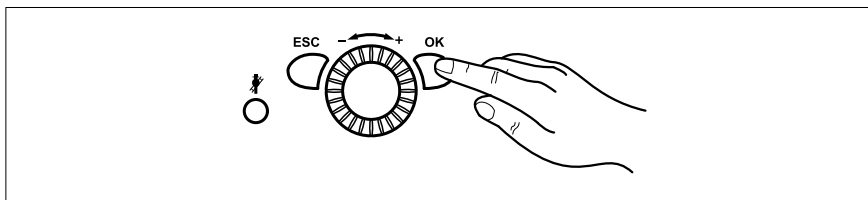


Stiskněte tlačítko OK



Upozornění: Mají-li se parametry změnit v jiné úrovni než je úroveň Konečný uživatel, je nutné dbát odstavce *Postup při programování*!


2.

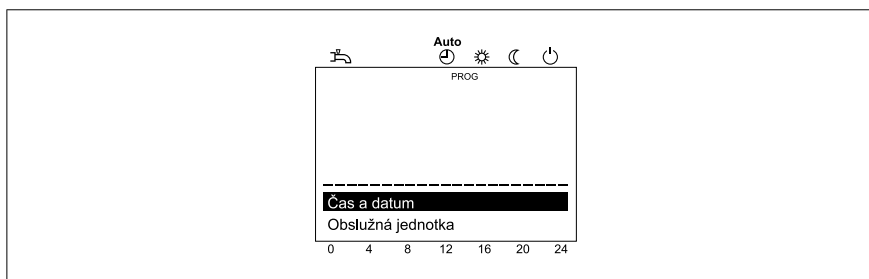

Na otočném tlačítku zvolte položku nabídky **Čas a datum**

3. Stiskněte tlačítko OK


4.

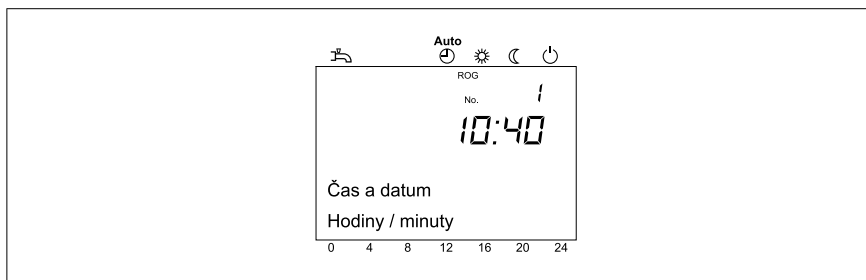

Na otočném tlačítku zvolte položku nabídky **Hodiny / minuty**

5. Stiskněte tlačítko OK


6.

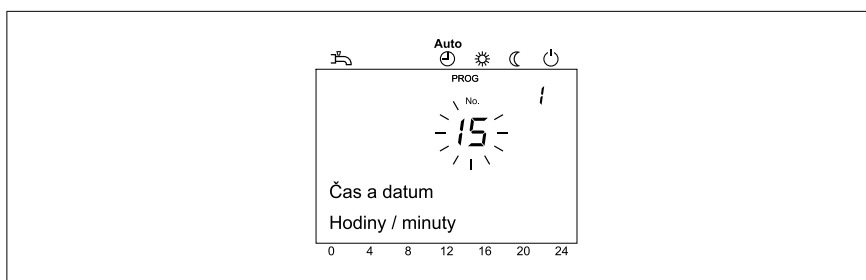

Na otočném tlačítku proveďte nastavení hodin (např. 15 hodin)

7. Stiskněte tlačítko OK

8.

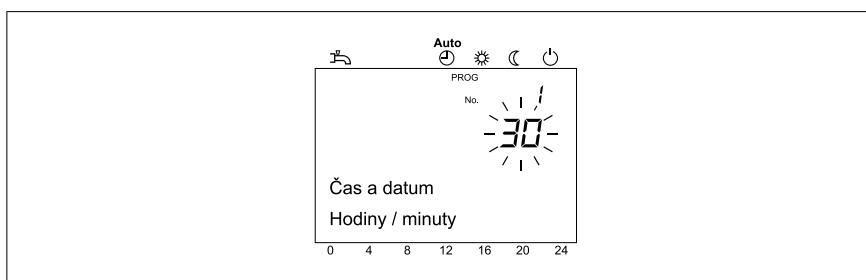

Na otočném tlačítku proveďte nastavení minut (např. 30 minut)

9. Stiskněte tlačítko OK

10. Stisknutím provozního tlačítka Topení opustíte programování



Tip: Stiskem tlačítka ESC vyvoláte předcházející položku nabídky. Hodnoty, které jste předtím upravili a změnili, přitom nebudou převzaty. Jestliže během přibližně 8 minut neprovedete žádná nastavení, bude automaticky vyvoláno základní zobrazení. Hodnoty, které jste předtím upravili a změnili, přitom nebudou převzaty.

Programování

8.3 Seznam parametrů



- Na ovládacím panelu nejsou uvedeny všechny parametry, které se zobrazují na displeji.
- V závislosti na konfiguraci zařízení se na displeji nezobrazují všechny parametry, uvedené na ovládacím panelu.
- K přepnutí do úrovně Konečný uživatel (K), Uvedení do provozu (U) a Servisní technik (T) stiskněte tlačítko OK, potom informační tlačítko po dobu přibližně 3 s, zvolte požadovanou úroveň otočným knoflíkem a volbu potvrďte tlačítkem OK.

Tab. 10: Nastavení parametrů

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Čas a datum			
Hodiny / minuty	1	K	00:00 (h:min)
Den/měsíc	2	K	01.01 (den.měsíc)
Rok	3	K	2030 (rok)
Začátek letního času	5	T	25.03 (den.měsíc)
Konec letního času	6	T	25.10 (den.měsíc)
Ovládací jednotka			
 Tento parametr se zobrazí pouze na řídicí jednotce dálkového ovládání v místnosti!			
Jazyk	20	K	Německy
Info Dočasně Trvale	22	T	Dočasně
Kontrast zobrazení	25	K	
Zablokování obsluhy Vyp Zap	26	T	Vyp
Zablokování programování Vyp Zap	27	T	Vyp
Jednotka °C, bar °F, PSI	29	K	°C, bar
Uložit základní nastavení Ne Ano	30	T	Ne
 Tento parametr se zobrazí pouze na řídicí jednotce dálkového ovládání v místnosti!			
Aktivace základního nastavení Ne Ano	31	T	Ne
 Tento parametr se zobrazí jen tehdy, pokud je v ovládací jednotce správné základní nastavení!			
Použití jako Prostorový přístroj 1 Prostorový přístroj 2 Prostorový přístroj 3/P Obslužný přístroj 1 Obslužný přístroj 2 Obslužný přístroj 3 Servisní jednotka	40	U	Prostorový přístroj 1
 Tento parametr se zobrazí pouze na řídicí jednotce dálkového ovládání v místnosti!			

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Přiřazení přístroje 1 Topný okruh 1 Topný okruh 1 a 2 Topný okruh 1 a 3/Č Všechny topné okruhy  Tento parametr se zobrazí pouze na řídicí jednotce dálkového ovládání v místnosti, protože ovládací jednotka v kotli je pevně naprogramována na řídicí jednotku!	42	U	Topný okruh 1
Obsluha TO2 Společně s TO1 Nezávisle	44	U	Společně s TO1
Obsluha TO3/Č Společně s TO1 Nezávisle	46	U	Společně s TO1
Prostorová teplota přístroj 1 Pouze pro TO 1 Pro všechny připojené TO  Tento parametr se zobrazí pouze na řídicí jednotce dálkového ovládání v místnosti!	47	U	Pro všechny připojené TO:
Prezenční tlačítko zařízení 1 Žádné Pouze pro TO 1 Pro všechny připojené TO  Tento parametr se zobrazí pouze na řídicí jednotce dálkového ovládání v místnosti!	48	U	Pro všechny připojené TO:
Kalibrace čidla prostoru  Tento parametr se zobrazí pouze na řídicí jednotce dálkového ovládání v místnosti!	54	T	0.0°C
Softwarová verze přístroje	70	T	-
Rádio  Parametr se zobrazí pouze tehdy, když je k dispozici radiové spojení!			
Prost. Přístř 1 Není Připraven Bez příjmu Vyměna Bat Smazat přístroj	130	U	Není
Prost. Přístř 2 Není Připraven Bez příjmu Vyměna Bat Smazat přístroj	131	U	Není
Prost. Přístř 3 Není Připraven Bez příjmu Vyměna Bat Smazat přístroj	132	U	Není
Venkovní čidlo Není Připraven Bez příjmu Vyměna Bat Smazat přístroj	133	U	Není
Zesilovač Není Připraven Bez příjmu Vyměna Bat Smazat přístroj	134	U	Není
Obsl. přístř 1 Chybí Připraven Bez příjmu Vyměna Bat Smazat přístroj	135	U	Není
Obsl. přístř 2 Není Připraven Bez příjmu Vyměna Bat Smazat přístroj	136	U	Není
Obsl. přístř 3 Není Připraven Bez příjmu Vyměna Bat Smazat přístroj	137	U	Není
Servisní příst. Není Připraven Bez příjmu Vyměna Bat Smazat přístroj	138	U	Není
Vymazání všech přístrojů Ne Ano	140	U	Ne
Časový program TO1			
Předvolba Po - Ne Po-Ne Po-Pá So-Ne Po Út St Čt Pá So Ne	500	K	Po
1. fáze zap	501	K	06:00 (h/min)

Programování

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
1. fáze vyp	502	K	22:00 (h/min)
2. fáze zap	503	K	--:-- (h/min)
2. fáze vyp	504	K	--:-- (h/min)
3. fáze zap	505	K	--:-- (h/min)
3. fáze vyp	506	K	--:-- (h/min)
Kopírovat?	515	K	
Standardní hodnoty Ne Ano	516	K	Ne
Časový program TO2			
 Parametry se zobrazí pouze tehdy, když existuje TO 2!			
Předvolba Po - Ne Po-Ne Po-Pá So-Ne Po Út St Čt Pá So Ne	520	K	Po
1. fáze zap	521	K	06:00 (h/min)
1. fáze vyp	522	K	22:00 (h/min)
2. fáze zap	523	K	--:-- (h/min)
2. fáze vyp	524	K	--:-- (h/min)
3. fáze zap	525	K	--:-- (h/min)
3. fáze vyp	526	K	--:-- (h/min)
Kopírovat?	535	K	
Standardní hodnoty Ne Ano	536	K	Ne
Časový program 3 / TO3			
Předvolba Po - Ne Po-Ne Po-Pá So-Ne Po Út St Čt Pá So Ne	540	K	Po
1. fáze zap	541	K	06:00 (h/min)
1. fáze vyp	542	K	22:00 (h/min)
2. fáze zap	543	K	--:-- (h/min)
2. fáze vyp	544	K	--:-- (h/min)
3. fáze zap	545	K	--:-- (h/min)
3. fáze vyp	546	K	--:-- (h/min)
Kopírovat?	555	K	
Standardní hodnoty Ne Ano	556	K	Ne
Časový program 4/TUV			
Předvolba Po-Ne Po - Ne Po - Pá So - Ne Po Ut St Čt Pá So Ne	560	K	Po
1. fáze zap	561	K	05:00 (h/min)
1. fáze vyp	562	K	22:00 (h/min)
2. fáze zap	563	K	- - : - (h/min)
2. fáze vyp	564	K	- - : - (h/min)
3. fáze zap	565	K	- - : - (h/min)
3. fáze vyp	566	K	- - : - (h/min)

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Kopírovat?	575	K	
Výchozí hodnoty Ne Ano	576	K	Ne
Časový program 5			
Předvolba Po - Ne Ne Po-Pá So-Ne Po Út St Čt Pá So NePo-	600	K	Po
1. fáze zap	601	K	06:00 (h/min)
1. fáze vyp	602	K	22:00 (h/min)
2. fáze zap	603	K	--:-- (h/min)
2. fáze vyp	604	K	--:-- (h/min)
3. fáze zap	605	K	--:-- (h/min)
3. fáze vyp	606	K	--:-- (h/min)
Kopírovat?	615	K	
Standardní hodnoty Ne Ano	616	K	Ne
Prázdniny TO1			
Předvolba Perioda 1 ... 8	641	K	Perioda 1
Start	642	K	--:-- (den.měsíc)
Konec	643	K	--:-- (den.měsíc)
Druh provozu Protimrazová ochrana Útlumový	648	K	Protimrazová ochrana
Prázdniny TO2			
 Parametr se zobrazí pouze tehdy, když existuje topný okruh 2!			
Předvolba Perioda 1 ... 8	651	K	Perioda 1
Start	652	K	--:-- (den.měsíc)
Konec	653	K	--:-- (den.měsíc)
Úroveň provozu Protimrazová ochrana Útlumový režim	658	K	Protimrazová ochrana
Topný okruh 1			
Komfortní teplota	710	K	20.0°C
Útlumová teplota	712	K	18.0°C
Protimrazová teplota	714	K	10.0°C
Strmost topné křivky	720	K	1.50
Posun topné křivky	721	T	0.0°C
Adaptace topné křivky Vyp Zap	726	T	Vyp
Automatika léto/zima	730	K	18°C
Denní topná mez	732	T	0°C
Min. požad. teplota náběhu	740	T	8°C
Max. požad. teplota náběhu	741	T	80°C
Požad. teplota na náběhu ProstTermostat	742	T	---°C

Programování

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Swi-on ratio room stat	744	T	---
Zpoždění požadavku na teplo	746	T	0 s
Vliv prostoru	750	U	--- %
Omezení teploty prostoru	760	T	0.5°C
Rychlé natopení	770	T	---°C
Rychlý útlum Vyp Na útlumovou teplotu Na protimrazovou teplotu	780	T	Na útlumovou teplotu
Max. optimalizace zapnutí	790	T	0 min
Max. optimalizace vypnutí	791	T	0 min
Začátek zvýšení požad. útlumové teploty	800	T	--- °C
Konec zvýšení útlumové teploty.	801	T	- 15°C
Ochr. proti přehřátí čerpadla TO Vyp Zap	820	T	Vyp
Převýšení na směšovači	830	T	5°C
Doba chodu pohonu	834	T	120 s
Funkce vysoušení podlahy Vyp Funkční vytápění Vysoušení Funkční vytápění/vysoušení Vysoušení/funkční vytápění Ručně	850	T	Vyp
Požad. tepl. vysoušení ručně	851	T	25°C
Akt.požad. teplota vysoušení	855	T	---°C
Aktuální den vysoušení	856	T	0
Odběr přebytečného tepla Vyp Provoz vytápění Vždy	861	T	Provoz vytápění
S předregulací/podáv. čerp. Ne Ano	872	T	Ano
Snížení otáček čerpadla Druh provozu Topná křivka Teplotní dif. nominální	880	T	Topná křivka
Min. otáčky čerpadla	882	U	WBS 14: 30 % WBS 22: 35 %
Max. otáčky čerpadla	883	U	WBS 14: 50 % WBS 22: 60 %
Korekce topné křivky při 50% otáčkách	888	T	10 %
Korekce otáček na náběhu Ne Ano	890	T	Ano
Přepínání provozních úrovní Protimrazová ochrana Útlumová Komfortní	898	T	Útlumová teplota
Přepínání provozních režimů Žádná Ochranná Útlumová Komfortní Automatická	900	T	Protimrazová ochrana
Topný okruh 2			
 Parametr se zobrazí pouze tehdy, když existuje topný okruh 2!			
Komfortní teplota	1010	K	20.0°C
Útlumová teplota	1012	K	18.0°C
Protimrazová teplota	1014	K	10.0°C
Strmost topné křivky	1020	K	1.50

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Posun topné křivky	1021	T	0.0°C
Adaptace topné křivky Vyp Zap	1026	T	Vyp
Automatika léto/zima	1030	K	18°C
Denní topná mez	1032	T	0°C
Min. požad. teplota náběhu	1040	T	8°C
Max. požad. teplota náběhu	1041	T	80°C
Požad. teplota na náběhu ProstTermostat	1042	T	---°C
Swi-on ratio room stat	1044	T	---
Zpoždění požadavku na teplo	1046	T	0 s
Vliv prostoru	1050	U	--- %
Omezení teploty prostoru	1060	T	0.5°C
Rychlé natopení	1070	T	--- °C
Rychlý útlum Vyp Na útlumovou teplotu Na protimrazovou teplotu	1080	T	Na útlumovou teplotu
Max. optimalizace zapnutí	1090	T	0 min
Max. optimalizace vypnutí	1091	T	0 min
Začátek zvýšení požad. útlumové teploty	1100	T	--- °C
Konec zvýšení útlumové teploty.	1101	T	-15°C
Ochr. proti přehřátí čerpadla TO Vyp Zap	1120	T	Vyp
Převýšení na směšovači	1130	T	5°C
Doba chodu pohonu	1134	T	120 s
Funkce vysoušení podlahy Vyp Funkční vytápění Vysoušení Funkční vytápění/vysoušení Vysoušení/funkční vytápění Ručně	1150	T	Vyp
Požad. tepl. vysoušení ručně	1151	T	25°C
Akt.požad. teplota vysoušení	1155	T	---°C
Aktuální den vysoušení	1156	T	0
Odběr přebytečného tepla Vyp Provoz vytápění Vždy	1161	T	Provoz vytápění
S předregulací/podáv. čerp. Ne Ano	1172	T	Ano
Snížení otáček čerpadla Druh provozu Topná křivka Teplotní dif. nominální	1180	T	Topná křivka
Min. otáčky čerpadla	1182	U	WBS 14: 30 % WBS 14: 35 %
Max. otáčky čerpadla	1183	U	WBS 14: 50 % WBS 22: 60 %
Korekce topné křivky při 50% otáčkách	1188	T	10 %
Korekce otáček na náběhu Ne Ano	1190	T	Ano
Přepínání provozních úrovní Protimrazová ochrana Útlumová Komfortní	1198	T	Útlumová teplota

Programování

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Přepínání provozních režimů Žádná Ochranná Útlumová Komfortní Automatická	1200	T	Protimrazová ochrana
TUV			
Jmenovitá teplota	1610	K	55°C
Útlumová teplota	1612	T	45°C
Teplota TUV-Max. jmenovitá teplota	1614	T	
Uvolnění 24h/ denně Časové programy TO Časový program 4/TUV	1620	K	Časový program 4 / TUV
Legionelní funkce Vyp Periodicky Pevný den v týdnu	1640	T	
Legionelní funkce periodicky	1641	T	7
Legionelní funkce pevný den v týdnu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle	1642	T	Neděle
Čas legionelní funkce	1644	T	- - -
Žádaná teplota legionel. funkce	1645	T	65°C
Doba trvání legionel. funkce	1646	T	- - - min
Cirkul. čerp. při legionel. funkci Vyp Zap	1647	T	Zap
Program cirkulačního čerp. Časový program 3/TOČ TUV povoleno Časový program 4/TV Časový program 5	1660	U	Povolení TUV
Cyklování cirkulačního čerp. Vyp Zap	1661	U	Zap
Požad. teplota cirkulace	1663	T	55°C
Přepínání provozních režimů Žádný Vyp Zap	1680	T	Vyp
Okruh spotřeby 1			
Požad. teplota náběhu Požadavek na spotřebu	1859	I	70°C
Přednost nabíjení TUV - Ne Ano	1874	T	Ano
Odběr přebytečného tepla - Vyp Zap	1875	T	Zap
S předregulací/podáv. čerp. - Ne Ano	1880	T	Ano
Předregulace/podávací čerp			
Převýšení na směšovači	2130	T	0°C
Kotel			
Min. požad. teplota	2210	T	20°C
Maximální požad. teplota	2212	T	85°C
Požad. tepl. ručního provozu	2214	K	60°C
Minimální doba chodu hořáku	2241	T	1 min.
Min. doba klidu hořáku	2243	T	7 min.
SD Doba klidu hořáku	2245	T	20°C

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Doba doběhu čerpadla	2250	T	2 min.
Doběh čerpadla po ohřevu TUV	2253	T	1 min.
Protimr.ochrana čerp. kotle Vyp Zap	2300	T	Vyp
Čerpadlo kotle během vypnutí kotle Vyp Zap	2301	T	Vyp
Vliv zablokování zdroje Jen topení Režim vytápění a ohřev TUV	2305	T	Pouze topení
Teplotní difference Maximální	2316	U	---
Teplotní difference nominální	2317	U	15°C
Modulace čerpadla Žádná Požadavek Požad. teplota kotle Teplotní dif. nominální Výkon hořáku	2320	T	Požadavek
Min. otáčky čerpadla	2322	T	10%
Max. otáčky čerpadla	2323	T	100%
Jmenovitý výkon	2330	T	
Výkon základní stupeň	2331	T	
Výkon při min. otáčkách čerpadla	2334	T	0%
Výkon při max. otáčkách čerpadla	2335	T	100%
Max. otáčky ventilátoru ÚT	2441	T	
Max. výkon ventilátoru při plném nabíjení	2442	T	
Max. Výkon ventilátoru při TUV	2444	T	
Prodleva regulátoru Vyp Jen topení Pouze TUV Režim vytápění a ohřev TUV	2450	T	Pouze topení
Prodleva regulátoru Výkon ventilátoru	2452	T	
Doba prodlevy regulátoru	2453	T	40 s
Spínací dif. zap. TO	2454	T	4°C
Spínací dif. min. Vyp TO	2455	T	5°C
Spínací dif. max. Vyp TO	2456	T	10°C
Spínací dif. Zap TUV	2460	T	5°C
Spínací dif. min. Vyp TUV	2461	T	6°C
Spínací dif. max. Vyp TUV	2462	T	8°C
Zpoždění požadavku na teplo Zvláštní provoz	2470	T	0 s
Vypnutí tlakového spínače Zamezení startu Porucha	2500	T	Zamezení startu
Měření plynu Vyp Zap	2550	U	Vyp
Měření plynu přepočít	2551	U	1,0
Zásobník TUV			
 Parametry jsou závislé na hydraulickém systému!			
Předstih nabíjení	5011	T	60 min.
Převýšení požad. tepl. náběhu	5020	T	18°C

Programování

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Čidlo regulace TV Dobíjení Úplné nabíjení Úplné nabíjení Legio Úplné nabíjení 1. nabití Úplné nabíjení Legio a 1. nabití	5022	U	Dobíjení
Spínací difference	5024	T	4°C
Omezení doby nabíjení	5030	T	120 min.
Ochrana proti vybíjení Vyp Vždy Automaticky	5040	T	Automaticky
Maximální teplota nabíjení	5050	T	69°C
Teplota zpětného chlazení	5055	T	80°C
Zpětné chlazení kolektorem Vyp Léto Vždy	5057	T	Vyp
Automatický push Vyp Zap	5070	T	Zap
Odběr přebytečného tepla Vyp Zap	5085	T	Zap
S předregulací/podáv. čerp. Ne Ano	5092	T	Ano
Min. otáčky čerpadla	5101	T	30%
Max. otáčky čerpadla	5102	T	80%
Konfigurace			
Topný okruh 1 Vyp Zap	5710	U	Zap
Topný okruh 2 Vyp Zap	5715	U	Vyp
Čidlo TV Čidlo TV B3 Termostat	5730	T	Čidlo TV B3
Ovládací panel Žádný požadavek nabíjení Nabíjecí čerpadlo Přepouštěcí ventil	5731	T	Přepouštěcí ventil
Základní pozice ventilu TV Poslední požadavek Topný okruh TV	5734	T	Topný okruh
Řízení čerpadla kotle / TV Všechny požadavky Požadavek jen na TO1/TV	5774	T	Požadavek jen na TO1/TV
Výstup relé QX1 Žádná Cirkulační čerpadlo Q4 Čerpadlo kolektoru Q5 Čerpadlo spotřeby VK1 Q15 Čerpadlo kotle Q1 Alarmový výstup K10 Podávací čerpadlo Q14 Blokovací ventil zdroje Y4 Časový program 5 K13 Solární čerp.ex. výměníku K9 Solár. akč. člen bazénu K18 Čerpadlo kaskády Q25 Mixážní čerpadlo TV Q35 Požadavek na teplo K27 Čerpadlo TO1 Q2 Čerpadlo TO2 Q6 Stav výstupu K35 Informace o stavu K36 Odstavení ventilátoru K38	5890	U	Žádný
Výstup relé QX2 Parametry viz výstup relé QX1 (prog. č. 5890)!	5891	U	Žádný
Vstup čidla BX1 Žádný Čidlo TV B31 Čidlo kolektoru B6 Čidlo cirkulace TV B39 Společné čidlo náběhu B10 Čidlo nabíjení TV B36 Čidlo od soláru B63 Čidlo ze soláru B64	5930	U	Čidlo kolektoru B6
Vstup čidla BX2 Parametry viz vstup čidla BX1 (prog. č. 5930)!	5931	U	Čidlo TV B31

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Vstup čidla BX3 Parametry viz vstup čidla BX1 (prog. č. 5930)!	5932	U	Žádný
Funkce vstupu H1 Žádná Přepínání provozu TO+TUV Přepínání provozu TUV Přepnutí provozu TO Přepínání provozu TO1 Přepínání provozu TO2 Zablokování zdroje Chybové/alarmové hlášení Požadavek spotřeby VK1 Druh provozu TO1 Druh provozu TO2 Prostorový termostat TO1 Prostorový termostat TO2 Termostat TV Měření tlaku Zamezení startu	5950	U	Žádná
Typ kontaktu H1 Klidový kontakt Pracovní kontakt	5951	U	Pracovní kontakt
Funkce vstupu H4 Žádná Přepínání provozu TO+TV Přepínání provozu TV Přepnutí provozu TO Přepínání provozu TO1 Přepínání provozu TO2 Zablokování zdroje Chybové/alarmové hlášení Požadavek spotřeby VK1 Provozní úroveň TV Provozní úroveň TO1 Provozní úroveň TO2 Prostorový termostat TO1 Prostorový termostat TO2 Termostat TV Měření tlaku Zamezení startu	5970	U	Žádná
Typ kontaktu H4 Klidový kontakt Pracovní kontakt	5971	U	Pracovní kontakt
Funkce vstupu H5 Parametry viz funkce vstupu H4 (prog. č. 5970)!	5977	U	Žádná
Typ kontaktu H5 Klidový kontakt Pracovní kontakt	5978	U	Pracovní kontakt
Funkce vstupu H2 EM1 Parametry viz funkce vstupu H1 (prog. č. 5950)!	6046	U	Žádná
Typ kontaktu H2 EM1 Klidový kontakt Pracovní kontakt	6047	U	Pracovní kontakt
PWM-výstup P1 Žádný Čerpadlo kotle Q1 Čerpadlo TV Q3 Čerpadlo TO1 Q2 Čerpadlo TO2 Q6 Čerpadlo TO3 Q20	6085	T	Čerpadlo kotle Q1
Typ čidla kolektoru NTC PT 1000	6097	T	NTC
Korekce čidla kolektoru	6098	T	0°C
Kalibrace venkovního čidla	6100	T	0.0°C
Časová konstanta budovy	6110	U	10 h
Protimraz. ochrana zařízení Vyp Zap	6120	T	Zap
Uložení stavu čidel Ne Ano	6200	U	Ne
Reset na stand. parametry	6205	T	
Kontrolní číslo zdroje 1	6212	T	-
Kontrolní číslo zdroje 2	6213	T	-
Kontrolní číslo zásobníku	6215	T	-
Kontrolní číslo top. okruhu	6217	T	-
Softwarová verze přístroje	6220	T	
Info 1 OEM	6230	T	
Info 2 OEM	6231	T	

Programování

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Chyba			
Chybová hlášení	6700	K	0
SW kód diagnózy	6705	K	0
Fáze přerušení FA	6706	K	0
Reset relé alarmu Ne Ano	6710	U	Ne
Alarm teploty náběhu 2	6741	T	--- min
Alarm teploty kotle	6743	T	--- min
Alarm nabíjení TV	6745	T	--- h
Historie 1 - Datum / Čas - Kód poruchy 1	6800	T	
Kód diagnózy SW 1 - Fáze hořáku 1	6805	T	
Historie 2 - Datum / Čas - Kód poruchy 2	6810	T	
Kód diagnózy SW 2 - Fáze hořáku 2	6815	T	
Historie 3 - Datum / Čas - Kód poruchy 3	6820	T	
Kód diagnózy SW 3 - Fáze hořáku 3	6825	T	
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Historie 20 - Datum / Čas - Kód poruchy 20	6990	T	
Kód diagnózy SW 20 - Fáze hořáku 20	6995	T	
Údržba / servis			
Interval provoz hod. hořáku	7040	T	--- h
Hodiny hořáku od servisu	7041	T	0 h
Interval startu hořáku	7042	T	---
Starty hořáku od servisu	7043	T	0
Interval pro údržbu	7044	T	--- měsíce
Doba od posledního servisu	7045	T	0 měsíce
Otáčky ventilátoru ion.proud	7050	T	0 rpm
Hlášení ion. proudu Ne Ano	7051	T	Ne

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Funkce Kominík Vyp Zap	7130	K	Vyp
Ruční provoz Vyp Zap	7140	K	Vyp
Funkce vypnutí regulátoru Vyp Zap	7143	T	Vyp
Žád tepl. vypnutí regulátoru	7145	T	
Telefon na servis	7170	I	---
Pstick místo v paměti	7250	T	0
PStick příkaz Žádná operace Čtení ze Sticku Zápis na Stick	7252	T	Žádná operace
PStick vývoj	7253	T	0 %
Test vstupů/výstupů			
Test relé Žádný test Všechno vyp Výstup relé QX1 Výstup relé QX2 Výstup relé QX3 Výstup relé QX4 Výstup relé QX21 modul 1 Výstup relé QX22 modul 1 Výstup relé QX23 modul 1 Výstup relé QX21 modul 2 Výstup relé QX22 modul 2 Výstup relé QX23 modul 2	7700	U	Žádný test
Test výstupu P1	7713	U	
Výstup PWM P1	7714	U	
Venkovní teplota B9	7730	U	
Teplota TUV B3/B38	7750	U	
Teplota kotle B2	7760	U	
Teplota čidla BX1	7820	U	
Teplota čidla BX2	7821	U	
Teplota čidla BX3	7822	U	
Teplota čidla BX21 modul 1	7830	U	
Stav kontaktu H1 Otevřený Zavřený	7841	U	
Stav kontaktu H2 EM1 Otevřený Zavřený	7846	U	
Stav kontaktu H4 Otevřený Zavřený	7860	U	
Stav kontaktu H5 Otevřený Zavřený	7865	U	
Stav kontaktu H6 Otevřený Zavřený	7872	U	
Stav			
Stav top okruhu 1	8000	U	
Stav top okruhu 2	8001	U	
Stav TUV	8003	U	
Stav kotle	8005	U	
Stav soláru	8007	U	
Stav hořáku	8009	U	

Programování

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Diagnostika Zdroje tepla			
Čerpadlo kotle Q1	8304	T	
Otáčky čerpadla kotle	8308	T	
Teplota kotle	8310	U	
Požadovaná teplota kotle			
Bod sepnutí kotle	8312	U	
Kontrolní čidlo Čidlo kotle B2 TV Čidlo nabíjení B36 TV Výstupní čidlo B38 Čidlo kaskády B10/B70	8313	T	
Teplota zpátečky kotle	8314	U	
Otáčky ventilátoru	8323	U	
Požad. teplota hořákového ventilátoru	8324	U	
Aktuální řízení ventilátoru	8325	U	
Modulace hořáku	8326	U	
Ionizační proud	8329	U	
Provozní hodiny 1. stupně	8330	K	
Počítač startů 1. stupně	8331	U	
Provozní hodiny Vytápění	8338	K	
Provozní hodiny TUV	8339	K	
Aktuální číslo fáze	8390	T	
Diagnostika spotřeby			
Venkovní teplota	8700	K	
Min. venkovní teplota	8701	K	
Max. venkovní teplota	8702	K	
Čerpadlo topného okruhu1 Vyp Zap	8730	I	
Teplota prostoru 1	8740	I	
Požad. teplota prostoru 1	8741	I	
Teplota náběhu 1	8743	I	
Požad. teplota náběhu 1	8744	I	
Prostor. termostat 1 Bez požadavku Požadavek	8749	I	
Čerpadlo topného okruhu 2 Vyp Zap	8760	I	
Směšovací ventil 2 otv. Vyp Zap	8761	I	
Směšovací ventil 2 zav. Vyp Zap	8762	I	
Teplota prostoru 2	8770	I	
Požad. teplota prostoru 2	8771	I	
Teplota náběhu 2	8773	I	
Požad. teplota náběhu 2	8774	I	

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Prostor. termostat 2 Bez požadavku Požadavek	8779	I	
Čerpadlo TUV Vyp Zap	8820	I	
Teplota teplé vody 1	8830	I	
Požad. teplota TUV	8831	I	
Naměřená teplota TUV - dole (B31)	8832	I	
Teplota cirkulace TUV	8835	T	
Požad. teplota náběhu okruhu spotřeby 1	8875	I	
Naměřená hodnota společné tepl. náběhu	8950	T	
Požad. hodnota společné tepl. náběhu	8951	T	
Výstup relé QX1 Vyp Zap	9031	I	
Výstup relé QX2 Vyp Zap	9032	I	
Výstup relé QX3 Vyp Zap	9033	I	
Výstup relé QX21 modul 1 Vyp Zap	9050	I	
Výstup relé QX22 modul 1 Vyp Zap	9051	I	
Výstup relé QX23 modul 1 Vyp Zap	9052	I	
Hořáková automatika			
Doba předvětrání	9500	T	15 s
Požadavek na předčištění	9504	T	WBS 14: 10 kW ^{*)} WBS 22: 13 kW ^{*)}
Požadavek na zapálení	9512	T	WBS 14: 10 kW ^{*)} WBS 22: 13 kW ^{*)}
Požad.výkon při část.zátěži	9524	T	WBS 14: 3,5 kW ^{*)} WBS 22: 4,9 kW ^{*)}
Požad.výkon při plné zátěži	9529	T	WBS 14: 14,0 kW ^{*)} WBS 22: 22,0 kW ^{*)}
Doba dovětrání	9540	T	20 s
Výkon ventilátoru - zvýšení rychlosti	9626	T	WBS 14: 319,0 WBS 22: 254,0
Výkon ventilátoru-rychlost Y-úseku	9627	T	WBS 14: 130 WBS 22: 0
^{*)} Nastavení kW jsou jen orientační hodnoty. Přesné hodnoty lze zjistit např. pomocí plynoměru.			
Info			
 Zobrazení informativních údajů je závislé na provozním stavu!			
Chybová hlášení			
Údržba			

Programování

Funkce	Prog. č.	Úroveň nastavení ¹⁾	Standardní hodnota
Žád. tepl. ručního provozu			
Žád. tepl. vypnutí regulátoru			
Teplota kotle			
Stav TO 1			
Stav TO 2			
Stav TO 3			
Stav TV			
Stav kotle			
Stav soláru			
Rok			
Datum			
Čas			
Telefon na servis			

¹⁾ K = Konečný uživatel; U = Uvedení do provozu; T = Odborný technik



Upozornění: Parametry s čísly programu 1-54 jsou individuálními parametry ovládací jednotky a řídicí jednotky dálkového ovládání v místnosti. Proto je lze na obou přístrojích nastavit odlišně. Všechny parametry od čísla programu 500 jsou uloženy v regulátoru a jsou tedy totožné. Hodnota změněná naposledy je platnou hodnotou.

8.4 Vysvětlivky k seznamu parametrů

Níže jsou vysvětleny jednotlivé parametry pro zařízení WBS.

8.5 Čas a datum

Čas a datum
(1 -3)

Regulace obsahuje roční hodiny s možností nastavení času, dne / měsíce a roku. Aby topné programy probíhaly podle předem provedeného naprogramování je třeba nejprve správně nastavit čas a datum.

Letní čas
(5 - 6)

V prog.č. 5 lze nastavit začátek letního času; programem č. 6 se stanoví konec letního času. Změna času proběhne vždy v neděli po nastaveném datu.

8.6 Ovládací jednotka

Jazyk
(20)

V programu č. 20 lze změnit jazyk pro volbu položek nabídky.

Info
(22)

Dočasně: Ukazatel Info se přepne po 8 minutách na základní ukazatel
Trvale: Ukazatel Info zůstane po vyvolání informačním tlačítkem permanentně zobrazen.

Kontrast zobrazení
(25)

V programu č. 25 lze nastavit kontrast zobrazení na displeji.

Zablokování obsluhy
(26)

Je-li zablokování aktivní, následující ovládací funkce jsou zablokovány:

- Provozní tlačítko Topení a TUV
- Otočné tlačítko (požadovaná hodnota komfortní teploty v prostoru)
- Prezenční tlačítko (pouze řídicí jednotka dálkového ovládání)

Zablokování programování (27)

Je-li zablokování aktivní, pak lze zobrazit parametry, ale nelze je upravovat ani měnit.

- Dočasné zrušení:
Stiskněte tlačítko OK a ESC současně po dobu min. 3 sekund. Po opuštění úrovně programování je zablokování opět aktivní.
- Trvalé zrušení:
Nejprve proveďte dočasné zrušení a pak program č. 27 nastavte na „Vyp“

Jednotky (29)

V prog.č. 29 lze provést volbu mezi jednotkami SI (°C, bar) a americkými jednotkami (°F, PSI).

Obslužná jednotka Uložit základní nastavení (30)

Parametry regulace budou zapsány/ uloženy do řídicí jednotky dálkového ovládání v místnosti (je k dispozici pouze u řídicí jednotky dálkového ovládání v místnosti).



Pozor! Dojde k přepsání parametrů řídicí jednotky dálkového ovládání v místnosti! Tímto způsobem můžete uložit individuální naprogramování regulace v řídicí jednotce dálkového ovládání v místnosti.

Obslužná jednotka Aktivace základního nastavení (31)

Parametry uložené v obslužné jednotce resp. v jednotce dálkového ovládání budou zapsány do regulace.



Pozor! Dojde k přepsání parametrů regulace! V obslužné jednotce je uloženo nastavení od výrobce.

- Aktivace programu č. 31 na *obslužné jednotce*:
Regulace se vrátí na původní **nastavení od výrobce**.
- Aktivace programu č. 31 na *Jednotce dálkového ovládání*:
Individuální programování jednotky dálkového ovládání se načte do regulace.



Tyto parametry se zobrazí pouze tehdy, pokud je v obslužné jednotce k dispozici vhodné Základní nastavení!

Použití jako (40)

- *Prostorový přístroj 1/2/3*: tímto nastavením se určí, pro který topný okruh se použije prostorový přístroj, na kterém se toto nastavení provádí. Při volbě **prostorový přístroj 1** lze prostorovému přístroji přiřadit v prog.č. 42 další topné okruhy, zatímco při volbě **prostorový přístroj 2/3** lze ovládat pouze příslušný topný okruh.
- *Obslužný přístroj 1/2/3*: toto nastavení je určeno pouze pro ovládání bez prostorových funkcí a v souvislosti s tímto regulátorem není zapotřebí.
- *Servisní jednotka*: toto nastavení slouží např. k ukládání nastavení regulátoru.

Přiřazení přístroje 1 (42)

Navolí-li se na jednotce dálk. ovládání nastavení **Prostorový přístroj 1** (prog.č. 40), je nutné v prog.č 42 nastavit, kterým TO je jednotka dálk. ovládání 1 přiřazena.

Obsluha TO2/TO3/P (44, 46)

Při volbě **Prostorový přístroj 1** nebo **Obslužný přístroj** (prog. č. 40) je třeba v prog. č. 44 resp. 46 určit, zda se mají topné okruhy TO2 a TO3/P ovládat pomocí ovládací jednotky společně s topným okruhem 1 nebo nezávisle na topném okruhu 1.

Prostorová teplota Přístroj 1 (47)

V prog.č. 47 lze navolit přiřazení prostorového přístroje 1 k topným okruhům.
Pouze pro TO 1: Pokojová teplota se vysílá výhradně do topného okruhu 1.
Pro všechny přiřazené topné okruhy: Pokojová teplota se vysílá topným okruhům přiřazeným v prog.č. 42.

Programování

Přítomnostní tlačítko zař. 1
(48)

V prog.č. 48 lze navolit přiřazení prezenčního tlačítka.
Jen topení: Prezenční tlačítko má vliv pouze na TO 1.
Pro všechny připoj. TO: Prezenční tlačítko má vliv na všechny TO přiřazené v prog.č. 42.

Kalibrace čidla prostoru
(54)

V prog.č. 54 lze korigovat hodnotu teploty z prostorového čidla.

Verze přístroje
(70)

Ukazatel aktuální verze přístroje.

8.7 Rádio



Detailní popisy se nachází v Montážní příručce a Příručce pro nastavení prostorového přístroje RGTF.

Seznam přístrojů
(130 do 138)

V prog.č. 130 až 138 se vždy zobrazí příslušný stav daného přístroje.

Vymazání všech přístrojů
(140)

V prog.č. 140 lze zrušit radiové spojení k veškerým přístrojům.

8.8 Časové programy



Upozornění: Časové programy 1 a 2 jsou vždy přiřazeny příslušným TO (1 a 2) a zobrazí se jen tehdy, existují-li tyto TO a jsou-li zapojeno v nabídce **konfigurace** (prog.č. 5710 a 5715).

Časový program 3 lze v závislosti na nastavení použít pro TO 3, pro ohřev TUV a pro cirkulační čerpadlo a zobrazí se vždy.

Časový program 4 lze v závislosti na nastavení použít pro ohřev TUV a pro cirkulační čerpadlo a zobrazí se vždy.

Časovému programu 5 není přiřazena žádná funkce a lze jej použít přes výstup QX pro jakékoliv účely.

Předvolba
(500, 520, 540, 560, 600)

Volba dnů v týdnu nebo skupiny dnů. Skupiny dnů (Po-Ne, Po-Pá a So-Ne) slouží jako pomůcka pro nastavení. Zde nastavené časy se zkopírují pouze do jednotlivých dnů v týdnu a v jednotlivých dnech je lze opět změnit podle potřeby. Pro topný program jsou směrodatné vždy jen časy jednotlivých dnů v týdnu.



Upozornění: Změní-li se čas v jedné skupině dnů, automaticky se převezmou údaje všech 3 fází Zap/Vyp v dané skupině dnů.

Skupiny dnů (Po-Ne, Po-Pá nebo So-Ne) zvolíte tak, že otočíte otočným tlačítkem doleva, jednotlivé dny (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) zvolíte tak, že otočíte otočným tlačítkem doprava.

Topné fáze
(501 až 506, 521 až 526, 541 až 546, 561 až 566, 601 až 606)

Pro každý topný okruh lze nastavit až 3 topné fáze, které jsou aktivní ve dnech nastavených v **předvolbě** (prog. č. 500, 520, 540, 560, 600). Během topných fází se vytápí na nastavenou komfortní teplotu. Mimo topné fáze se vytápí na útlumovou teplotu.



Upozornění: Časové programy jsou aktivní pouze v režimu provozu „Automatika“.

Kopírovat
(515, 535, 555, 575, 615)



Časový program spínání jednoho dne lze zkopírovat a použít pro jiný den nebo dny.

Upozornění: Týdny nelze kopírovat.

Standardní hodnoty
(516, 536, 556, 576, 616)

Nastavení standardních hodnot uvedených v tabulce nastavení.

8.9 Prázdninové programy

Pomocí prázdninových programů lze nastavit topné okruhy během určitého období prázdnin na jakoukoliv provozní úroveň.

Předvolba
(641, 651, 661)

Touto předvolbou lze nastavit až 8 prázdninových period.

Start
(642, 652, 662)

Zadání začátku prázdnin.

Konec
(643, 653, 663)

Zadání konce prázdnin.

Működési szint
(648, 658, 668)

Výběr provozní úrovně (útlumová teplota nebo protimrazová ochrana) pro prázdninový program.



Upozornění: Prázdninové období končí vždy poslední den v 00:00 hodin. Prázdninové programy jsou aktivní pouze v provozním režimu "Automatika".

8.10 Topné okruhy

Komfortní teplota
(710, 1010)

Nastavení komfortní teploty během topných fází. Bez prostorového čidla nebo s vypnutým vlivem prostoru (prog.č. 750, 1050) slouží tato hodnota k teoretickému výpočtu teploty náběhu pro dosažení nastavené pokojové teploty.

Útlumová teplota
(712, 1012)

Nastavení požadované teploty prostoru během útlumové topné fáze. Bez pokojového čidla nebo s vypnutým vlivem prostoru (prog.č. 750, 1050) slouží tato hodnota pro výpočet teploty náběhu pro teoretické dosažení nastavené pokojové teploty.

Protimrazová teplota
(714, 1014,)

Nastavení požadované pokojové teploty během provozu protimraz. ochrana. Bez pokojového čidla nebo s vypnutým vlivem prostoru (prog.č. 750, 1050) slouží tato hodnota pro výpočet teploty náběhu pro teoretické dosažení nastavené pokojové teploty. TO zůstane tak dlouho vypnutý, dokud teplota náběhu neklesne tak hluboko, že by pokojová teplota klesla pod protimraz. teplotu.

Strmost topné křivky
(720, 1020)

Pomocí topné křivky se vytvoří požad. teplota náběhu, která se použije spolu s venkovní teplotou pro regulaci TO. Strmost přitom udává, jak se mění teplota náběhu při měnících se venkovních teplotách.

Zjištění strmosti topné křivky


Nejnižší vypočtenou venkovní teplotu podle klimatického pásma (např. -12°C ve Frankfurtu) zanešte do grafu (viz Obr. 17 např. svislá osa na hodnotě -12°C). Zanešte maximální teplotu na výstupu do topného okruhu, při které lze ještě početně

Programování

dosáhnout 20°C pokojové teploty při -12°C venkovní teploty (např. vodorovná osa na hodnotě 60°C).

Průsečík obou os udává výslednou hodnotu strmosti topné křivky.

Obr. 17: Graf topných křivek

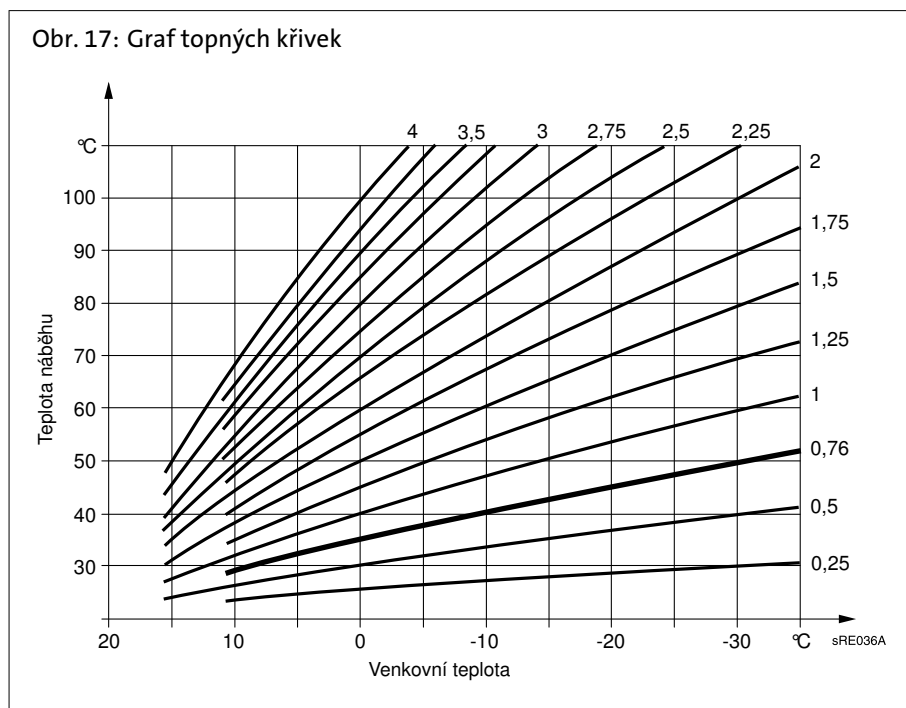

Posun topné křivky
(721, 1021)

Korekce topné křivky pomocí paralelního posunutí v případě všeobecně příliš vysoké nebo příliš nízké pokojové teplotě.

Adaptace topné křivky
(726, 1026)




Automatická adaptace topné křivky na aktuální podmínky, přičemž odpadá korekce strmosti topné křivky.

Pro automatickou adaptaci topné křivky musí být připojeno pokojové čidlo. Hodnota vlivu prostoru (viz prog. č. 750, 1050) musí být v rozsahu od 1 % do 99 %. Jestliže jsou v řídicím prostoru (v místě instalace pokojového čidla) ventily topných těles, musí být úplně otevřené.

Automatika léto/zima
(730, 1030)

Jakmile průměr venkovní teploty za posledních 24 hodin stoupne 1°C nad zde nastavenou hodnotu, přepne se TO na letní provoz. Jakmile průměr venkovní teploty za posledních 24 hodin klesne 1°C pod zde nastavenou hodnotu, přespne TO opět na zimní provoz.

Obr. 18: Automatika léto/zima

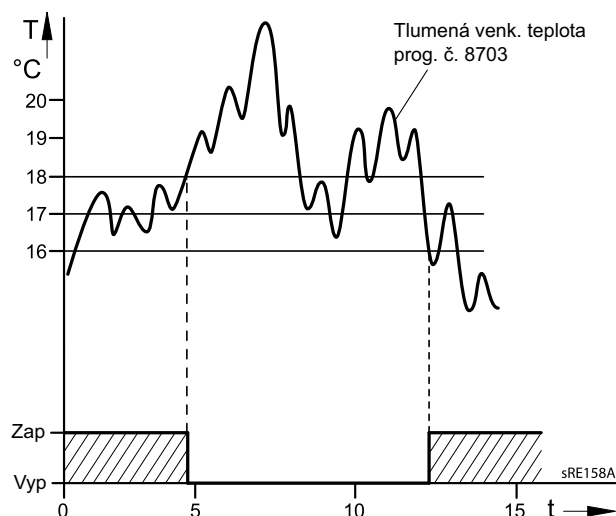

SWHG Automatika léto/zima
T Teplota
t Čas

Denní topná mez
(732, 1032)

Funkce Denní topná mez vypne TO, když aktuální venkovní teplota stoupne až na zde nastavenou diferenci vůči aktuální provozní úrovni (útlumová nebo komfortní teplota). Topení se znovu zapne, když aktuální venkovní teplota klesne zase pod nastavenou diferenci mínus 1°C.



V provozním režimu **Trvalý provoz** ☀ nebo ☾ není tato funkce aktivní.

Omezení požad. teploty náběhu
Minimum
(740, 1040)
Maximum
(741, 1041)

Nastavení rozsahu pro požad. teplotu náběhu. Dosáhne-li požad. teplota náběhu jednu z mezních hodnot, nebude daná mezní hodnota i při stoupajícím nebo klesajícím požadavku na teplo překročena anebo zůstane pod limitem. Je-li v provozu souběžně s ostatními požadavky i čerpadlo TO, může dojít k vyšším teplotám v TO čerpadla.

Požad. teplota náběhu Prostor termostat
(742, 1042)

Během provozu prostorového termostatu platí zde nastavená požad. teplota náběhu. Při nastavení "--°C" platí jako požad. teplota náběhu ta hodnota, která byla zjištěna pomocí topné křivky.

Zpoždění požadavku na teplo
(746, 1046, 1346)

Teplotní požadavek kotle bude předán hořáku se zpožděním, nastaveným zde. Tak může pomalu se oterávající směšovač již postupně najíždět, dříve než se hořák uvede do provozu.



Upozornění: U speciálních funkcí (např. Funkce Kominík) zpoždění nepůsobí (viz č. prog. 2470).

Programování

Vliv prostoru (750, 1050)



Teplota náběhu se vypočítá pomocí topné křivky v závislosti na venkovní teplotě. Tento způsob předpokládá správné nastavení topné křivky, protože regulace v tomto nastavení nezohledňuje pokojovou teplotu.

Upozornění: Je-li však připojen prostorový přístroj RGT/RGTF nebo RGB a nastavili se „Vliv prostoru“ mezi 1 a 99%, zjistí se odchylka pokojové teploty vůči požad. teplotě a zohlední se při regulaci pokojové teploty. Tak lze zohlednit vznikající vzdálené teplo a dosáhne se tak konstantnější pokojové teploty. Vliv odchylky lze nastavit procentuálně. Čím lepší je řídicí místnost (nezkreslená pokojová teplota, správné umístění ap.), tím vyšší hodnotu lze nastavit a tím víc bude zohledněna pokojová teplota.



Pozor! Otevřete ventily topných těles!

Jestliže jsou v řídicím prostoru (místo instalace prostorového čidla) ventily topných těles, musí být úplně otevřené.

- Nastavení řízení podle povětrnostních vlivů s vlivem prostoru: 1% - 99%
- Nastavení řízení jen podle povětrnostních vlivů: ---%
- Nastavení řízení jen podle vlivu prostoru: 100%


Omezení teploty prostoru (760, 1060)



Pomocí zde nastavené difference spínání se čerpadlo TO zapne nebo vypne v závislosti na pokojové teplotě. Bod vypnutí čerpadla se nastaví jako difference k nastavené požad. teplotě prostoru. Bod sepnutí čerpadla se nachází 0,25°C pod nastavenou požad. teplotou prostoru. Tato funkce je možná pouze s prostorovým přístrojem RGT/ RGTF nebo RGB a s aktivním vlivem prostoru.

Musí být připojeno prostorové čidlo. Tato funkce platí jen pro čerpadlo TO.

Obr. 19: Omezení teploty prostoru

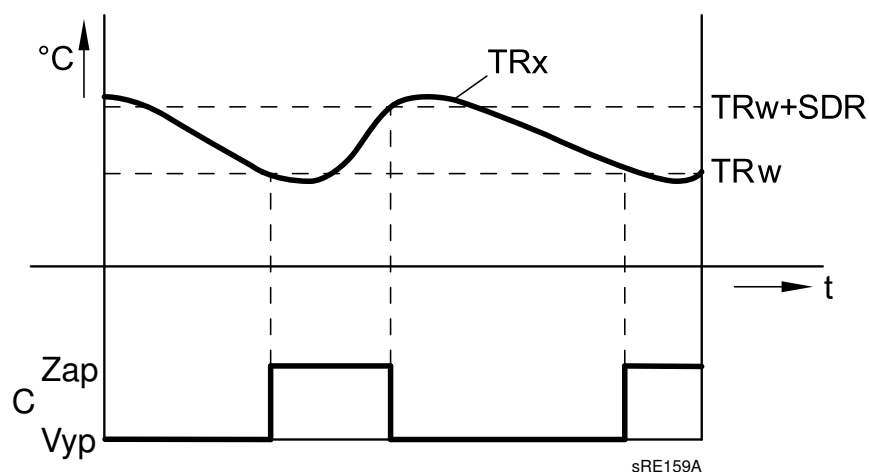


TRx	Teplota prostoru - naměřená hodnota
TRw	Teplota prostoru - požad.hodnota
SDR	Spínací difference prostoru
P	Čerpadlo
t	Čas

Rychlé natopení (770, 1070)

Rychlé natopení je aktivní, když požad. pokojová teplota přepne z protimraz.ochrany nebo útlumového provozu na komfortní provoz. Během rychlého natopení se požad.teplota prostoru zvýší o zde nastavenou hodnotu. Tím se docílí toho, že skutečná pokojová teplota stoupne během krátké doby na novou požad.teplotu. Rychlé natopení skončí, když teplota v prostoru, naměřená prostorovým přístrojem RGT/RGTF nebo RGB ¹⁾ stoupne až na 0,25 °C pod požad. komfortní teplotu.

Bez pokojového čidla nebo bez vlivu prostředí se rychlé natopení provede na základě interního výpočtu. Vzhledem k tomu, že požad. pokojová teplota se bere jako základ, působí doba rychlého natopení a vliv na teplotu náběhu v závislosti na venkovní teplotě různě.

Obr. 20: Rychlé natopení

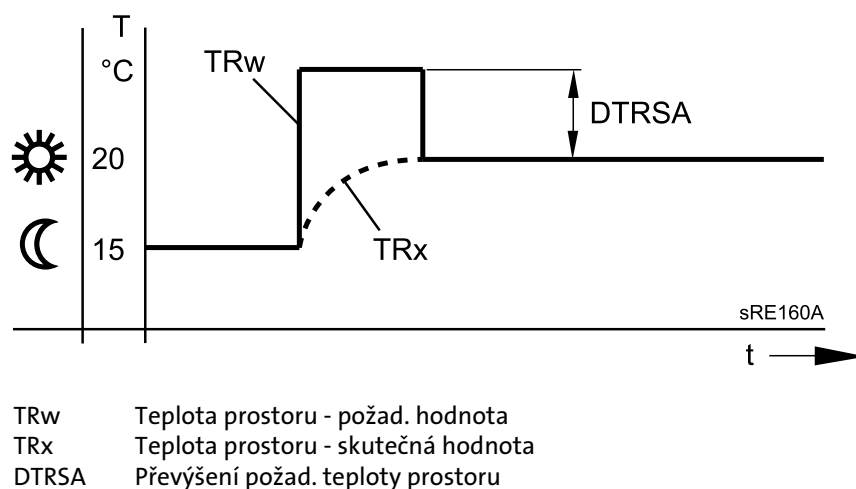

Rychlý útlum (780, 1080)

Rychlý útlum se zaktivizuje, když se požad.teplota prostoru přepne z komfortní teploty na jinou provozní úroveň (volitelně útlumový provoz nebo protimraz. ochrana). Během rychlého útlumu se čerpadlo TO vypne a u směšovacích okruhů se zavře i směšovací ventil. Během rychlého útlumu se do kotle nevyšle žádný požadavek na teplo.

Rychlý útlum je možný s nebo bez prostorového čidla: s prostorovým čidlem vypíná tato funkce TO tak dlouho, dokud teplota v prostoru neklesne na požad. útlumovou teplotu resp. požad. na protimraz. teplotu. Klesla-li teplota v prostoru až na požad. útlumovou teplotu resp. na požad. protimraz. teplotu, čerpadlo TO se opět zapne a směšovací ventil se uvolní. Bez prostorového čidla vypíná rychlý útlum topení v závislosti na venkovní teplotě a konstantě budovy tak dlouho (prog.č. 6110), dokud teplota teoreticky neklesne na požad. útlumovou teplotu resp. na požad. protimraz. teplotu.

¹⁾ příslušenství

Programování

Doba rychlého poklesu o 2°C v hodinách:

Geometrická venk. teplota	Časová konstanta budovy (konfigurace, prog. č. 6110)						
	0 hod.	2 hod.	5 hod.	10 hod.	15 hod.	20 hod.	50 hod.
15°C	0	3,1	7,7	15,3	23		
10°C	0	1,3	3,3	6,7	10	13,4	
5°C	0	0,9	2,1	4,3	6,4	8,6	21,5
0°C	0	0,6	1,6	3,2	4,7	6,3	15,8
-5°C	0	0,5	1,3	2,5	3,8	5	12,5
-10°C	0	0,4	1	2,1	3,1	4,1	10,3
-15°C	0	0,4	0,9	1,8	2,6	3,5	8,8
-20°C	0	0,3	0,8	1,5	2,3	3,1	7,7

Doba rychlého poklesu o 4°C v hodinách:

Geometrická venk. teplota	Časová konstanta budovy (konfigurace, prog. č. 6110)						
	0 hod.	2 hod.	5 hod.	10 hod.	15 hod.	20 hod.	50 hod.
15°C	0	9,7	24,1				
10°C	0	3,1	7,7	15,3	23		
5°C	0	1,9	4,7	9,3	14	18,6	
0°C	0	1,3	3,3	6,7	10	13,4	
-5°C	0	1	2,6	5,2	7,8	10,5	26,2
-10°C	0	0,9	2,1	4,3	6,4	8,6	21,5
-15°C	0	0,7	1,8	3,6	5,5	7,3	18,2
-20°C	0	0,6	1,6	3,2	4,7	6,3	15,8


Max. optimalizace zapnutí
(790, 1090)

Max. optimalizace vypnutí
(791, 1091)

Optimalizace zapnutí a vypnutí je časová funkce, která je možná buď s nebo bez prostorového přístroje. Pomocí prostorového přístroje se nastaví předstih přepnutí provozní úrovně oproti naprogramovanému času tak, aby byla zohledněna dynamika budovy (doba nahřátí a ochlazení). Takto se doáhne požadové úrovně teploty přesně v naprogramovaném čase. V opačném případě (příliš brzy nebo příliš pozdě), se vypočte nový čas přepnutí, který bude příště platit.

Bez pokojového čidla se vypočítá čas předstihu pomocí venkovní teploty a časové konstanty budovy (prog.č. 6110). Optimální dobu (předstih) lze zde omezit na maximální hodnotu. Nastavením optimální doby = 0 je funkce vypnutá.

Obr. 21: Optimalizace zapnutí a vypnutí

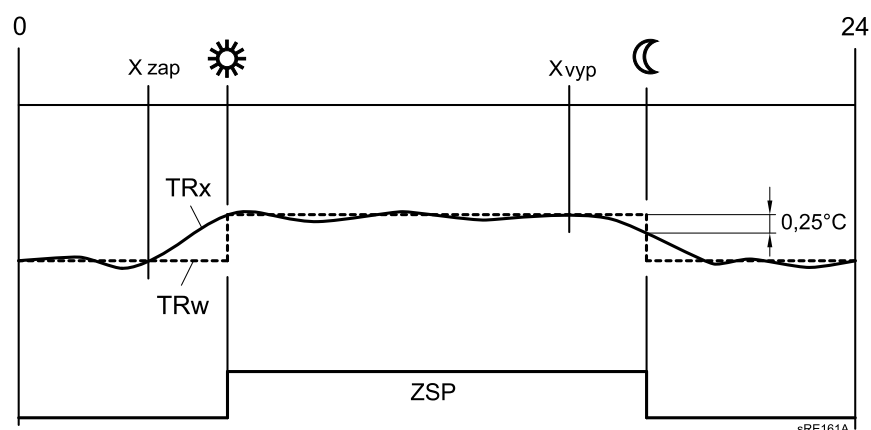

Xzap	Předstih doby zapnutí
Xvyp	Předstih doby vypnutí
ZSP	Časový program spínání
TRw	Teplota prostoru - požad.hodnota
TRx	Teplota prostoru - skutečná hodnota

Zvýšení útlumové teploty

Start


(800, 1100)

Konec zvýšení útlumové teploty.

(801, 1101)

Při relativně malém topném výkonu lze v případě potřeby při nízkých venkovních teplotách zvýšit sníženou požad. pokojovou teplotu. Zvýšení je závislé na venkovní teplotě. Čím nižší je venkovní teplota, tím více se zvýší požad. útlumová teplota pro teplotu prostoru. Začátek a konec zvýšení lze nastavit. Mezi těmito dvěma body proběhne lineární zvýšení „Útlumové teploty“ až na „Komfortní teplotu“.

Obr. 22: Zvýšení požad. útlumové teploty

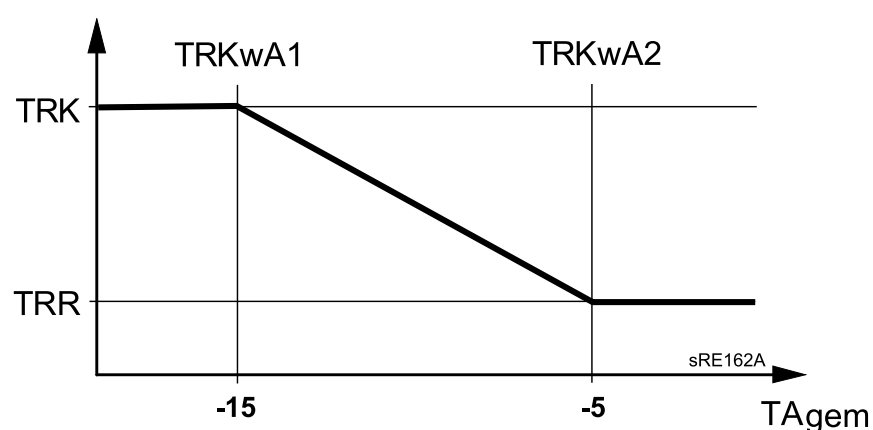

TRwA1	Začátek zvýšení požad. útlumové teploty
TRwA2	Konec zvýšení požad. útlumové teploty.
TRK	Komfortní teplota
TRR	Teplota prostoru-Útlumová teplota
TAgem	Geometrická venkovní teplota

Programování

Ochrana proti přehřátí čerpadla TO
(820, 1120)

Tato funkce zabrání přehřátí čerpadla TO díky zapínání a vypínání čerpadla, když je teplota náběhu vyšší než požad. teplota náběhu, vypočtená podle topné křivky (např. při vyšších požadavcích ostatních spotřebitelů).

Převýšení na směšovači
(830, 1130)

Požadavek na teplo ze směšovacího okruhu do kotle se převýší o zde nastavenou hodnotu. Tímto převýšením se má docílit toho, aby se směšovacím regulátorem vyrovnaly teplotní výkyvy.

Doba chodu pohonu
(834, 941)


Nastavení doby chodu pohonu použitého směšovacího ventilu.
U směšovacích okruhů proběhne v návaznosti na protočení čerpadla protočení pohonu směšovače (čerpadlo je VYPNUTO). Přitom se směšovač pohybuje ve směru OTEVŘENO a ZAVŘENO.
Doba ve směru OTEVŘENO odpovídá době chodu pohonu.

Funkce vysoušení podlahy
(850, 1150)

Funkce vysoušení podlahy slouží kontrolovanému vysoušení mazaninových podlah.

- *Vyp*: funkce je vypnutá.
- *Funkční vytápění*(Fv): Část 1 teplotního profilu bude probíhat automaticky.
- *Vysoušení*(V): Část 2 teplotního profilu bude probíhat automaticky.
- *Funkční vytápění/vysoušení*: Celý teplotní profil bude probíhat automaticky.
- *Ručně*: Regulace na požadovanou hodnotu vysoušení podlahy probíhá ručně.

Obr. 23: Teplotní profil při funkci vysoušení podlahy

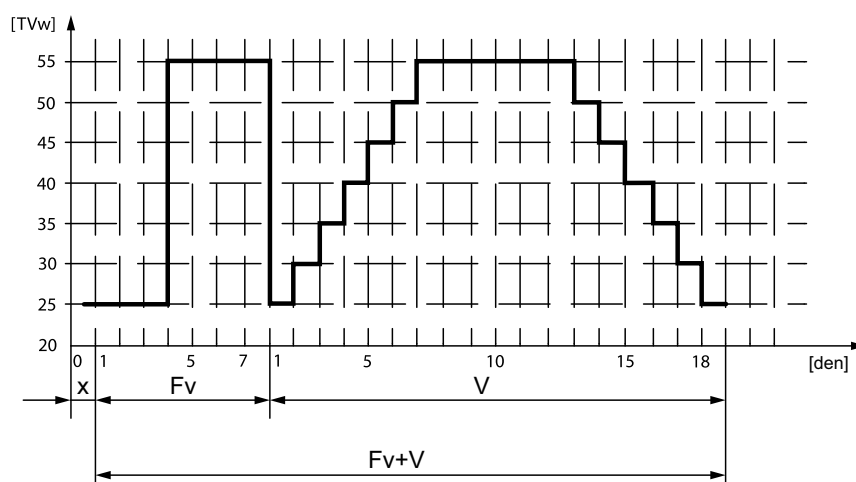

- X Počáteční den
Fv Funkční vytápění
V Vysoušení



Důležité! Je nutno respektovat příslušné předpisy a normy výrobce mazaniny.

Jen správně nainstalované topné zařízení umožní správnou funkci (hydraulický systém, elektrické zařízení a nastavení).

Odchytky mohou mít za následek poškození mazaniny.


Funkci vysoušení podlahy lze předčasně přerušit nastavením hodnoty $0=Vyp$.

Požad. teplota vysoušení ručně (851, 1151)	Nastavení teploty pro ruční regulaci při aktivované funkci vysoušení podlahy (viz prog. č.850).
Aktuální požad. teplota vysoušení (855, 1155)	Aktuální požad. teplota vysoušení .
Aktuální den vysoušení (856, 1156)	Aktuální den pro funkci Vysoušení podlahy.
Odběr přebytečného tepla (861, 1161)	Dojde-li pomocí vstupu H1 až H5 k aktivaci odběru přebytečného tepla anebo k překročení maximální teploty v systému, lze tuto přebytečnou tepelnou energii odbourat odběrem tepla z topení. - <i>Vyp</i>: funkce je vypnutá. - <i>Provoz vytápění</i>: funkce je vázána pouze na odběr během topné sezony - <i>Vždy</i>: funkce je stále povolena.
S předregulací/podáv. čerp. (872, 1172, 5092)	Tímto parametrem se stanoví, zda se při požadavku TO na teplo sepne podávací čerpadlo dané zóny. Toto podávací čerpadlo se vztahuje na ten segment, ve kterém se nachází tento regulátor (sběrníkový systém LPB) a který je řízen předregulací. - <i>Ne</i>: TO je provozován bez předregulace/podávacího čerpadla. - <i>Ano</i>: TO je provozován za předregulací pomocí podávacího čerpadla.
Snížení otáček čerpadla (880, 1180, 1480)	Snížení otáček čerpadla TO lze provést podle provozní úrovně nebo podle křivky pro čerpadlo. <i>Provozní úroveň</i>: Při této volbě se vypočte počet otáček čerpadla TO podle provozní úrovně. Čerpadlo bude řízeno provozní úrovní Komfort (včetně optimalizace) nebo během aktivní funkce Vysoušení podlahy pomocí parametrizovaných max. otáček. Při útlumové provozní úrovni bude čerpadlo řízeno parametrizovanými minimálními otáčkami. <i>Křivka</i>: Otáčky čerpadla TO se vypočítají na základě skutečně získané teploty náběhu a aktuální požad. teploty náběhu. Jako skutečná hodnota se použije skutečná celková teplota náběhu. Není-li připojeno žádné čidlo společné teploty náběhu, použije se skutečná teplota náběhu kotle. Skutečná hodnota teploty je tlumena filtrem (nastavitelná časová konstanta).

Programování

8.10.1 Zbytková dopravní výška WBS 14/22

Obr. 24: Zbytková dopravní výška WBS 14/22 H

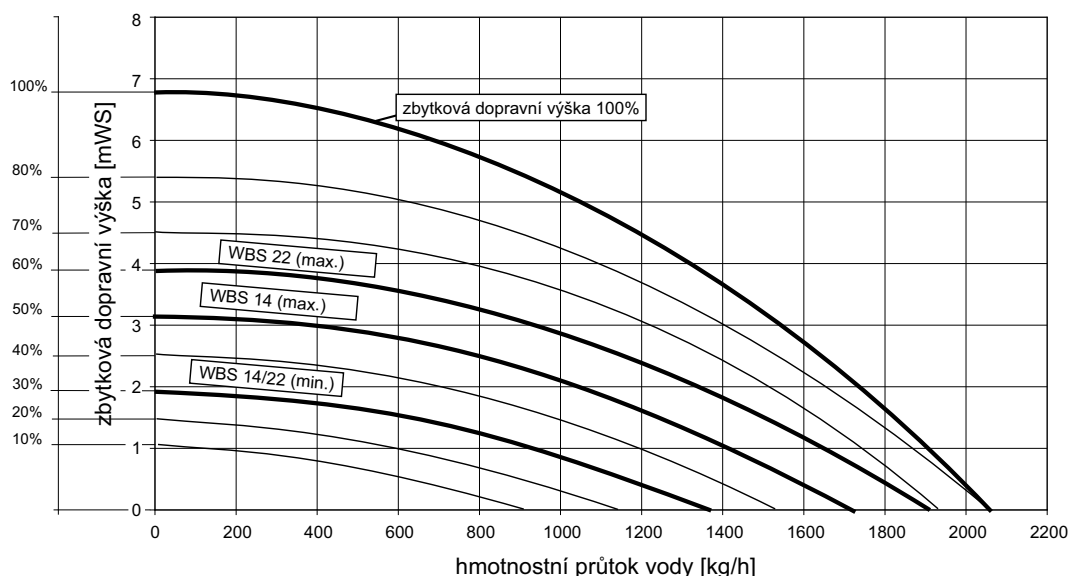

Upozornění: Nastavené min. resp. max. hodnoty se řídí pomocí prog.č. Min.počet otáček resp. Max. počet otáček čerpadla.

Min. otáčky čerpadla
(882, 1082)

Lze definovat minimální počet otáček pro čerpadlo TO.

Max. otáčky čerpadla
(883, 1083)

Lze definovat maximální počet otáček pro čerpadlo TO.

Char. korekce při 50% ot.
(888, 1188)

Korekce hodnoty náběhové teploty při snížení otáček čerpadla o 50%. Korekce se vypočítá z rozdílu hodnoty náběhové teploty dle topné křivky a aktuální pokojové teploty.

Přepínání Provozních úrovní
(898, 1198, 1498)

U externích spínacích hodin lze pomocí vstupů Hx navolit na jakou provozní úroveň se TO přepnou.

- Protimrazová ochrana:
- Útlumová teplota:
- Komfortní teplota:

Přepínání druhu provozu
(900, 1200)

U externího přepínání provozních režimů pomocí Hx lze zvolit, zda se bude v automatickém provozu přepínat z komfortní teploty na protimraz. teplotu nebo na útlumovou teplotu.

8.11 TUV

Jmenovitá teplota
(1610)

Nastavení jmenovité požadované hodnoty teploty TUV.


Útlumová teplota
(1612)

V prog. č. 1612 se nastaví požadovaná hodnota útlumové teploty TUV.

Přiřazení programu (1620)


- *24h/ denně*: Teplota TUV je trvale regulována na jmenovitou požadovanou hodnotu nezávisle na programech časového spínání.
- *Časové programy TO*: Teplota TUV se přepíná v závislosti na programech časového spínání mezi požadovanou hodnotou teploty TUV a požadovanou hodnotou útlumové teploty TUV. Moment sepnutí se přitom stanoví vždy s předstihem.
- Časový předstih činí 1 hodinu (viz Obr. 25).

Obr. 25: Uvolnění v závislosti na programech časového spínání topných okruhů (příklad)

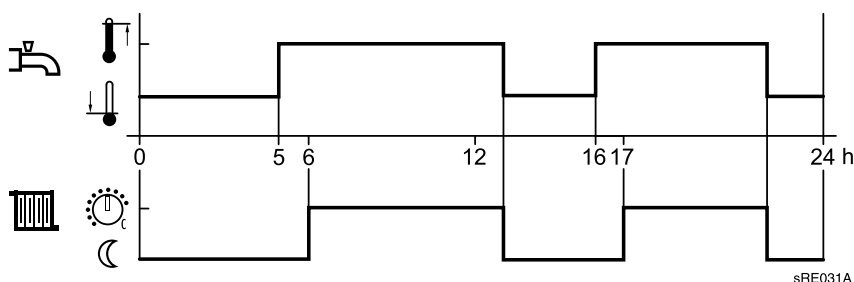

- *Časový program 4*: Teplota TUV se přepíná nezávisle na programech časového spínání topných okruhů mezi požadovanou hodnotou teploty TUV a požadovanou hodnotou útlumové teploty TUV. Přitom je využíván program časového spínání 4 (viz Obr. 26).

Obr. 26: Uvolnění podle časového programu 4 (příklad)

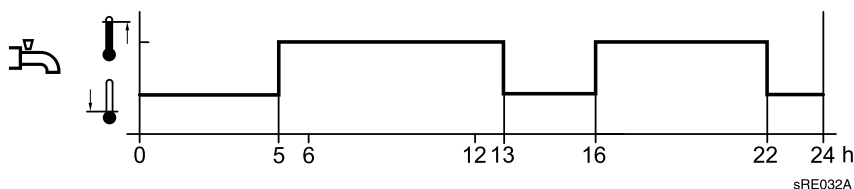

Legionelní funkce (1640)

Funkce umožňující zničení bakterií legionella zahřátím na požadovanou teplotu zabezpečí ochranu před bakterií legionella (viz prog. č. 1645).

- *Vyp*: Funkce Ochrana před bakterií legionella je vypnutá
- *Periodicky*: Funkce Ochrana před bakterií legionella se periodicky opakuje v závislosti na nastavené hodnotě (prog. č. 1641).
- *Stanovený den v týdnu*: Funkce Ochrana před bakterií legionella se aktivuje stanovený den v týdnu (prog. č. 1642).

Legionelní funkce periodicky (1641)

Nastavení časového intervalu pro **funkci Ochrana před bakterií legionella periodicky** (toto nastavení se doporučuje v souvislosti s ohřevem TUV pomocí soláru ve spojení s mixážním čerpadlem zásobníku).

Legionelní funkce fixně (1642)

Volba dne v týdnu pro funkci Ochrana před bakterií legionella.

Programování

Čas legionelní funkce
(1644)

Nastavení času sepnutí funkce Ochrana před bakterií legionella. Při nastavení „---“ se současně s první přípravou TUV spustí i funkce Ochrana před bakterií legionella.

Žádaná teplota legionel.
funkce
(1645)

Požadovaná hodnota teploty pro zničení zárodků bakterií legionella.

Doba trvání legionel. funkce
(1646)

Touto funkcí se nastaví časový interval, po který je funkce Ochrana před bakterií legionella aktivní, aby došlo ke zničení zárodků bakterií.



Vzroste-li chladnější teplota zásobníku nad **požadovanou teplotu legionelní funkce** -1 K, považuje se **požadovaná teplota legionelní funkce** za splněnou a časovač se vypne. Klesne-li teplota zásobníku před koncem doby působení o více než (spínací rozdíl +2 K) pod **požadovanou teplotu legionelní funkce**, doba působení musí proběhnout celá znovu. Není-li nastavena žádná doba působení, je funkce Ochrana před bakterií legionella splněna okamžitě při dosažení **požadované teploty legionelní funkce**.

Cirkul. čerp. při leg. funkci
(1647)



- **Zap:** Je-li funkce Ochrana před bakterií legionella zapnutá, spustí se oběhové čerpadlo.

Pozor! Je-li funkce Ochrana před bakterií legionella zapnutá, hrozí nebezpečí opaření.

Program cirkulačního čerp.
(1660)

- **Časový program 3/TOČ:** Ke spuštění oběhového čerpadla dojde v závislosti na časovém programu 3 (viz prog. č. 540 až 556).
- **Uvolnění TV:** Ke spuštění oběhového čerpadla dojde při spuštění ohřevu TUV.
- **Časový program 4/TV:** Ke spuštění oběhového čerpadla dojde v závislosti na časovém programu 4.

Cyklování cirkulačního čerp.
(1661)

K dosažení úspory energie se cirkulační čerpadlo zapne během spuštění po dobu 10 min. a na dobu 20 min se zase vypne.

Žádaná teplota cirkulace.
(1663)

Umístí-li se čidlo do rozdělovacího potrubí TUV, kontroluje regulace stávající hodnotu během Legionelní funkce. Nastavenou požadovanou hodnotu na čidle je nutné během nastavené doby trvání (prog.č. 1646) dodržet. Nastavení požadované hodnoty cirkulačního čerpadla se omezí směrem nahoru od jmenovité žádané teploty.

Přepínání druhu provozu
(1680)

U externího přepínání pomocí vstupů H1-H5 lze navolit na jaký provozní režim se zařízení přepne.

- **Žádný:** funkce je vypnutá.

8.12 Okruh spotřeby

Požad. teplota náběhu
(1859)

Touto funkcí se nastaví požad. teplota náběhu, která začne účinkovat při aktivním požadavku okruhu spotřeby.

Priorita nabíjení TV
(1874)

Nastavení, zda má přednost nabíjení TUV před okruhem spotřebičů/okruhem bazén.

Odběr přebytečného tepla (1875)	Dojde-li k aktivaci odvodu přebytečného tepla, lze přebytečnou energii předat okruhům spotřeby díky jejich odběru tepla. Pro každý okruh spotřeby lze odběr nastavit zvlášť.
S předregulací/podáv. čerp. (1880)	Tímto parametrem lze stanovit, zda se v případě požadavku na teplo v TO zapne podávací čerpadlo dané zóny. Toto podávací čerpadlo se vztahuje na ten segment, ve kterém se nachází regulace (LPB sběrníkový systém) a které je řízeno předregulací. - <i>Ne</i>: TO je napájen bez předregulace/podávacího čerpadla. - <i>Ano</i>: TO je napájen za předregulací s podávacím čerpadlem.
8.13 Kotel	
Min. žádaná teplota (2210)	Jako pojistka může sloužit omezení požad.teploty kotle směrem dolů pomocí min.požad.teploty (prog.č. 2210) a směrem nahoru pomocí max.požad.teploty (prog.č. 2212).
Maximální žádaná teplota (2212)	
Požad. tepl. ručního provozu (2214)	Teplota, na kterou kotel jede při ručním provozu (viz též prog.č. 7140).
Minimální doba chodu hořáku (2241)	Zde se nastaví časový interval po uvedení hořáku do provozu, během kterého se zvýší diference spínání o 50 %. Toto nastavení však nezaručuje , že hořák zůstane po celou dobu nastaveného časového intervalu v provozu.
Min. doba klidu hořáku (2243)	Min. doba klidu kotle působí výhradně mezi jednotlivými za sebou jdoucími požadavky na teplo. Min. doba klidu kotle zablokuje kotel po nastavenou dobu.
SD doby klidu hořáku (2245)	Při překročení této spínací difference je přerušena <i>min. doba klidu hořáku</i> (prog.č. 2243). V průběhu časového intervalu přestávky je kotel uveden do provozu.
Doba doběhu čerpadla (2250)	Časy doběhu čerpadla se řídí podle Topení nebo Ohřevu TUV.
Doběh čerpadla po TV (2253)	
Čerpadlo kotle během vypnutí kotle (2301)	Odpojení čerpadla kotle při aktivním ruční zablokování zdroje (např. na H1). - <i>Vyp</i>: vypnutí není aktivní - <i>Zap</i>: vypnutí aktivní
Typ kontaktu blokace zdroje (2305)	Tímto parametrem lze nastavit, zda bude mít zablokování zdroje vliv jen na Vytápění anebo také na ohřev TUV. - <i>Jen topení</i>: dojde pouze k zablokování požadavků na teplo. Požadavky na TUV budou i nadále zohledněny. - <i>Režim vytápění a příp. TV</i>: všechny požadavky na Vytápění a ohřev TUV jsou zablokovány.

Programování

Teplotní difference Maximum
(2316)



Dosáhne-li čerpadlo při nastavení jmenovité teplotní difference maximálních otáček, vzroste rozdíl teplot nad kotlem. Hodnota nastavená jako Teplotní difference Maximum nebude překročena. Toho lze popřípadě dosáhnout snížením požadované hodnoty kotle na aktuální teplotu zpátečky plus zde nastavená hodnota.

Pozor! Omezení teplotní difference kotle lze provést pouze tehdy, je-li nakonfigurováno modulační čerpadlo topného okruhu, tzn. pokud je č. prog. 6085 (PWM-výstup P1) přiřazeno čerpadlu topného okruhu.

Teplotní difference Jmenovitá
hodnota
(2317)

Jako teplotní difference se označuje difference mezi teplotou vtokové větve a teplotou vratné větve.

Při provozu s modulačním čerpadlem se teplotní difference omezí tímto parametrem.

Modulace čerpadla
(2320)

- *Žádná*: funkce je vypnutá
- *Požadavek*: Čerpadlo kotle se reguluje pomocí otáček vypočtených pro čerpadlo TUV během ohřevu TUV resp. pomocí nejvyšších otáček vypočtených pro max. 3 čerpadla TO během provozního režimu Topení.
Vypočtený počet otáček čerpadla pro TO 2 a 3 se vyhodnotí pouze tehdy, jsou tyto topné okruhy hydraulicky závislé na poloze přepouštěcího ventilu (parametr *ovládání čerpadla kotle/TUV Přepouštěcí ventil*).
- *Požad.teplota kotle*: Čerpadlo kotle moduluje své otáčky tak, aby byla aktuální požad.teplota (TUV resp. vyrovnávací zásobník) dosažena na vstupu do kotle. Počet otáček čerpadla kotle se má zvedat během nastavené meze tak dlouho, dokud hořák nedosáhne horní hranice svého výkonu.
- *Teplotní difference nominální*: Výkon kotle se upraví na požad.teplotu kotle. Regulace počtu otáček čerpadla upravuje otáčky čerpadla kotle tak, aby byla dodržena nominální teplotní difference mezi zpátečkou kotle a přívodem do kotle. Je-li skutečná difference vyšší než nominální difference, pak se zvýší počet otáček čerpadla, v opačném případě se počet otáček čerpadla sníží.
- *Výkon hořáku*: Pracuje-li hořák na menší výkon, pak by mělo i čerpadlo kotle běžet na nižší otáčky. Při velkém výkonu kotle by mělo čerpadlo kotle běžet na vysoké otáčky.

Min. otáčky čerpadla
(2322)

U modulačního čerpadla lze definovat pracovní rozsah v procentech výkonu. Regulace interně převede procentní údaje na počet otáček. Hodnota "0%" odpovídá minimálnímu počtu otáček čerpadla.

Max. otáčky čerpadla
(2323)

Pomocí maximální hodnoty lze omezit počet otáček čerpadla a tím i výkonnost.

Jmenovitý výkon
(2330)
Základní stupeň
(2331)

Nastavení v programu č. 2330 a v programu č. 2331 jsou zapotřebí při sestavování kaskád pro kotle s různými výkony.

Ot čerpadla výstupu min
(2334)
Ot čerpadla výstupu max
(2335)

Je-li navolena v programu č. 2320 volba Výkon hořáku, běží čerpadlo kotle až do výkonu hořáku, nastaveného v řádku programu č. 2334 na minimální počet otáček. Od výkonu hořáku, nastaveného v programu č. 2335 běží čerpadlo kotle na maximálně nastavený počet otáček. Je-li výkon hořáku mezi těmito dvěma hodnotami, vypočte se počet otáček čerpadla kotle pomocí lineárního přepočtu.

Max. otáčky ventilátoru ÚT
(2441)

Tímto parametrem lze omezit maximální výkon kotle při vytápění.



Upozornění: Jedná se zde o vypočtené hodnoty. Skutečný výkon se musí zjistit např. pomocí plynoměru.

Výstup ventilátoru nab. max
(2442)

Tímto parametrem lze omezit maximální výkon kotle během úplného nabíjení u vrstvených zásobníků.



Upozornění: Jedná se zde o vypočtené hodnoty. Skutečný výkon se musí zjistit např. pomocí plynoměru.

Výstup ventilátoru TV max
(2444)

Tímto parametrem lze omezit maximální výkon kotle během ohřevu TUV.



Upozornění: Jedná se zde o vypočtené hodnoty. Skutečný výkon se musí zjistit např. pomocí plynoměru.

VentilátorVyp.-Vytápění
(2445)

Tato funkce slouží k vypnutí napájecího napětí pro ventilátor. K uvolnění napájecího napětí dojde tehdy, jakmile ovládání ventilátoru-PWM je aktivní resp. jakmile dojde k požadavku na ohřev TUV. Vypnutí probíhá s prodlevou vůči vypnutí ovládání PWM resp. vůči požadavku na ohřev TUV. Doba prodlevy vypnutí lze nastavit pomocí funkce Prodleva vypnutí ventilátoru (prog.č. 2446). Během požadavku na ohřev TUV je ventilátor napájen napětím i tehdy, když ovládání PWM není aktivní.

Zpoždění vypnutí ventilátor
(2446)

Není-li požadavek na teplo, vypne se napájení ventilátoru. Zde se nastaví čas, po který je ventilátor dále napájen napětím.

Prodleva regulátoru
(2450)

Prodleva regulace slouží ke stabilizaci podmínek pro spalování, obzvláště po studeném startu. Po uvolnění hořákové automatiky pomocí regulátoru pracuje tento regulátor po stanovenou dobu na nastavený výkon. Až po uplynutí této doby se uvolní modulace.
Pomocí prog.č. 2450 se nastaví, během kterého provozního režimu je prodleva regulátoru aktivní.

ProdlevaVýstupuVentilátoru
(2452)

Výkon kotle během doby prodlevy regulátoru.



Upozornění: Vypočtená hodnota viz prog.č. 2444.

Doba prodlevy regulátoru
(2453)

Doba prodlevy regulátoru Časový interval začíná běžet ihned poté, co dojde po zážehu k pozitivní detekci plamene.

Programování

Spínací difference Zap TO
(2454)

Spínací difference Vyp min TO
(2455)

Spínací difference Vyp max TO
(2456)


Spínací difference Zap TUV
Trvale
(2460)

Spínací difference Vyp min
TUV
(2461)

Spínací difference Vyp max
TUV
(2462)

Aby se zabránilo nežádoucímu vypínání v průběhu ustálení, spínací difference se dynamicky přizpůsobí průběhu teploty (viz Obr. 27).

Obr. 27: Spínací difference

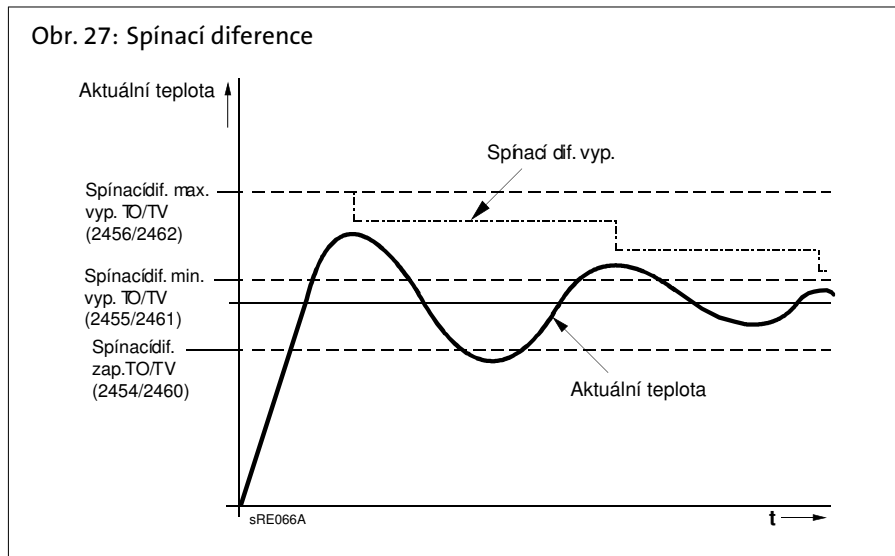

Zpoždění požadavku na teplo
Zvláštní provoz
(2470)

Požadavek na teplo se při zvláštním provozu (funkce Kominík, funkce Vypnutí regulátoru, Ruční provoz) předá hořáku se zpožděním o dobu, nastavenou zde. Může tak dojít k najetí pomalu se otevírajícího směšovacího ventilu dříve než dojde k najetí hořáku. Zabrání se tak příliš vysoké teplotě kotle.

Presostat vyp.
(2500)

Tato funkce kontroluje pomocí připojeného spínače tlaku vody statický tlak vody. V závislosti na nastavené možnosti (*Zablokování startu* nebo *Porucha*) dojde k vypnutí buď zablokováním startu nebo přechodem do pozice *Porucha* s příslušnou diagnózou.

Zavřený spínač tlaku vody uvede hořákovou automatiku a ovládání čerpadel do provozu. Otevřený tlakový spínač spustí *Zablokování startu* nebo přechod do polohy *Porucha*.


Taky ovládání čerpadla se zablokuje, aby čerpadlo neběželo na prázdko. Stoupne-li zase tlak vody a spínač se opět zavře, dojde ke zrušení *Zablokování startu* a ovládání čerpadla se opět uvolní.

8.14 Zásobník TUV

Předstih nabíjení
(5011)

Uvolnění ohřevu TUV se předstihne o nastavenou dobu pro předstih nabíjení oproti TO a zachová se i během provozu TO.

Obr. 28: Předstih nabíjení

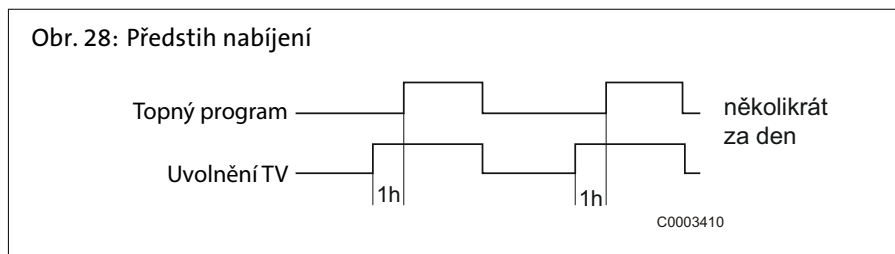

Převýšení žád. tepl. náběhu
(5020)

Požadovaná hodnota teploty kotle pro nabíjení zásobníku teplé užitkové vody se skládá z požadované teploty teplé užitkové vody a z převýšení požadované teploty na náběhu.

Druh nabíjení (5022)

Nabíjení vrstveného zásobníku (pokud je k dispozici):

- *Dobíjení*: Zásobník se při každém požadavku na TUV pouze dobije.
- *Úplné nabíjení*: Zásobník se při každém požadavku na TUV plně nabije.
- *Úplné nabíjení Legio*: Zásobník se při zapnuté Legionelní funkci plně nabije, jinak se jen dobije.
- *Úplné nabíjení v den*: Zásobník se plně nabije při 1. nabíjení v daném dni, pak už se jen dobíjí.
- *První nabíjení Legio*: Zásobník se plně nabije při 1. nabíjení v daném dni a také při zapnuté Legionelní funkci, pak už se jen dobíjí

Vysvětlivky:

- Plné nabíjení: Vrstvený zásobník se plně nabije. Požadavek na TUV spustí horní čidlo zásobníku TWF (B3) a ukončí čidlo TWF a TLF (B36) nebo TWF2 (B31). Pokud je k dispozici pouze jedno čidlo B3, dojde automaticky k úplnému nabití.
- Dobíjení: Vrstvený zásobník se dobíjí; tzn. že se ohřívá pouze oblast až k čidlu zásobníku TWF (B3). Požadavek na TUV spustí a ukončí horní čidlo zásobníku TWF (B3).

Spínací diference (5024)



Je-li teplota TUV nižší než aktuálně požadovaná teplota mínus zde nastavená spínací diference, začne nabíjení TUV. Nabíjení TUV skončí až po dosažení aktuálně požadované teploty.

Při prvním uvolnění ohřevu TUV daného dne proběhne nucené nabíjení. Nabíjení TUV se spustí také tehdy, je-li teplota TUV v rozsahu spínací diference – pokud však není menší než 1 K pod požadovanou teplotou.

Omezení doby nabíjení (5030)

Během doby nabíjení TUV nedostává vytápění – v závislosti na hydraulickém spínání – žádnou nebo jen velmi málo energie. Proto je často lepší nabíjení TUV časově omezit.

Ochrana proti vybití (5040)

Tato funkce zaručuje, že čerpadlo TUV se zapne až tehdy (Q3), když je teplota v kotli dostatečně vysoká.

Použití s čidlem

Nabíjecí čerpadlo sepne teprve tehdy, když je teplota kotle vyšší než teplota TUV plus poloviční převýšení při nabíjení. Klesne-li teplota kotle během nabíjení opět pod teplotu TUV plus 1/8 převýšení při nabíjení, nabíjecí čerpadlo se opět vypne. Jsou-li parametrizovány dvě čidla TUV pro nabíjení TUV, vzhledem k ochraně před vybitím se zohlední nižší teplota (zpravidla čidlo TUV B31).

Použití s termostatem

Nabíjecí čerpadlo sepne teprve tehdy, když je teplota kotle vyšší než jmenovitá teplota TUV. Klesne-li teplota kotle během nabíjení pod jmenovitou teplotu TUV minus spínací diference TUV, nabíjecí čerpadlo se opět vypne.

Vyp: Funkce je vypnutá.

Vždy: Funkce je vždy zapnutá.

Automatika: Funkce je zapnutá jen tehdy, když kotel nemůže vyrábět teplo resp. nefunguje (porucha, kotel je zablokován).

Maximální teplota nabíjení (5050)



Tímto nastavením se omezí maximální teplota nabíjení připojeného zásobníku solárního zařízení. Dojde-li k překročení nabíjecí teploty pro TUV, vypne se čerpadlo kolektoru.

Pomocí funkce Ochrana proti přehřátí kolektoru (viz prog.č. 3850) lze čerpadlo kolektoru zapnout znovu až po dosažení bezpečné hraniční teploty zásobníku.

Programování

Automatický push
(5070)

Push pro TUV lze spustit ručně nebo automaticky. Push dosáhne jednorázového nabití TUV na požadovanou teplotu.

- *Vyp*: Push pro TUV lze spustit pouze ručně.
- *Zap*: Klesne-li teplota TUV o více než dvě spínací difference (prog.č. 5024) pod útlumovou teplotu (prog.č. 1612), dojde k jednorázovému nabití TUV na požadovanou teplotu (prog.č.1610).



Automatický Push je aktivní pouze během nastaveného provozního režimu TUV.

Odběr přebytečného tepla
(5085)

Odběr přebytečného tepla lze iniciovat pomocí těchto funkcí: maximální teplota zásobníku, automatický Push, doba přednosti nabíjení Push, odběr přebytečného tepla, aktivní vstupy H1, H2, H3 nebo EX2, zpětné chlazení zásobníku, odběr přebytečného tepla - kotel na tuhá paliva. Dojde-li k aktivaci jedné z možností odvodu přebytečného tepla, lze odvést přebytečnou energii pomocí odběru tepla pro vytápění místností. Toto lze nastavit pro každý topný okruh zvlášť.

S předregulací/podáv. čerp.
(5092)

- *Ne*: zásobník TUV je nabíjen bez předregulace/podávacího čerpadla.
- *Ano*: zásobník TUV je nabíjen za předregulací/s podávacím čerpadlem.

Omezení otáček čerpadla
(5101, 5102)

Nastavení minimálních a maximálních otáček nabíjecího čerpadla zásobníku v procentech.

8.15 Konfigurace

Topný okruh 1, 2
(5710, 5715)

Topné kruhy se zapínají resp. vypínají pomocí tohoto nastavení. Ve vypnutém stavu se parametry k topným okruhům nezobrazí.



Toto nastavení působí pouze přímo na topné okruhy, nikoli na ovládání!

Čidlo TUV
(5730)

- *Žádné*: Není připojeno čidlo TUV.
- *Čidlo B3*: Je zapojeno čidlo zásobníku TUV. Regulátor vypočte body sepnutí s příslušnou spínací diferencí z teploty TUV a z naměřené teploty zásobníku TUV.
- *Termostat*: Regulace teploty TUV probíhá na základě spínání termostatu připojeného k čidlu TUV B3.



Upozornění: Při použití termostatu TUV není možný provozní režim Útlumová teplota. To znamená, že když je zapnutý Útlumový režim, je ohřev TUV s termostatem zablokován.



Pozor! Bez protimrazové ochrany pro TUV!

Není přitom zaručena protimrazová ochrana pro TUV!

Ovládací prvek TV Q3
(5731)

- *Žádný požadavek nabíjení*: Nabíjení TUV přes Q3 není aktivní.
- *Nabíjecí čerpadlo*: Nabíjení TUV přes přípojku nabíjecího čerpadla k Q3/Y3.
- *Přepouštěcí ventil*: Nabíjení TUV přes přípojku přepouštěcího ventilu k Q3/Y3.

Základní pozice ventilu TV
(5734)

Základní poloha přepouštěcího ventilu je ta poloha, ve které je přepouštěcí ventil, když není aktivní žádný požadavek.

- *Poslední požadavek*: Přepouštěcí ventil zůstane po skončení posledního požadavku v této poslední poloze.
- *TO*: Přepouštěcí ventil přejde po skončení posledního požadavku do polohy TO.
- *TV*: Přepouštěcí ventil přejde po skončení posledního požadavku do polohy TV.

Výstupy relé QX1/QX2
(5890/5891)

- *Žádný*: Výstupy relé nejsou aktivní.
- *Cirkulační čerpadlo Q4*: připojené čerpadlo slouží jako cirkulační čerpadlo pro TUV (viz prog.č. 1660).



- *Čerpadlo kolektoru Q5*: Připojení cirkulačního čerpadla při použití solárního kolektoru.
 - *Čerpadlo spotřeby VK1*: Připojení čerpadla na vstup Q15/18 pro další odběr přes vstup Hx.
 - *Čerpadlo kotle Q1*: Připojené čerpadlo slouží k cirkulaci vody v kotli.
 - *Alarmový výstup K10*: Výskyt chyby signalizuje alarmové relé. Kontakt se zavře okamžitě. Není-li už hlášena žádná chyba, otevře se kontakt bez prodlení.
- Upozornění: Alarmové relé lze resetovat, aniž by byla odstraněna chyba (viz prog.č. 6710). Relé alarmu zavírá také krátkodobě pomocí hlášení, které vede např. k re-startu.

- *Podávací čerpadlo Q14*: Připojení podávacího čerpadla.
- *Blokovací ventil zdroje Y4*: Připojení přepínacího ventilu za účelem hydraulického oddělení kotle od zbytku topného zařízení.
- *Časový program 5 K13*: Relé se řídí nastaveními dle časového programu 5.
- *Solární čerp.ex. výměníku K9*: pro externí tepelný výměník se zde musí nastavit solární čerpadlo ext. výměníku K9.
- *Solár. akč. člen bazénu K18*: Je-li zapojeno více tepelných výměníků, musí se ohřev bazénu nastavit na příslušném výstupu relé a navíc se musí definovat druh solárního akč. členu v prog.č. 5840.
- *Čerpadlo kaskády Q25*: společné čerpadlo pro všechny kotle v kaskádě.
- *Mixážní čerpadlo TV Q35*: samostatné čerpadlo pro cirkulaci v zásobníku během aktivní legionelny funkce.
- *Požadavek na teplo K27*: jakmile se v systému objeví požadavek na teplo, dojde k aktivaci výstupu K27.
- *Čerpadlo TO1 / TO2*: Relé se používá pro ovládání čerpadla TO Q2/Q6.
- *Stav výstupu K35*: Výstup signalizace se uvede v činnost, když regulátor vydá povel hořákové automatické. Vyskytne-li se porucha, která nedovolí uvést hořákovou automatiku do provozu, dojde k vypnutí výstupu signalizace.
- *Informace o stavu K36*: Tento výstup se aktivuje, když je hořák v provozu.
- *Odstavení ventilátoru K38*: Tento výstup slouží k vypnutí ventilátoru. Výstup je aktivní, pokud se používá ventilátor, v opačném případě není aktivní. Ventilátor je třeba vypínat co nejčastěji, aby se minimalizovala celková spotřeba energie systému.

Vstupy čidel BX1/BX2/BX3
(5930 - 5932)

Konfigurace vstupů čidel umožní vedle základních funkcí i další funkce.

- *Žádný*: Vstupy čidel nejsou aktivní.
- *Čidlo TUV B31*: druhé čidlo TUV, slouží jako reference pro kolektorové čidlo.
- *Čidlo kolektoru B6*: Čidlo solár. kolektoru na jednom kolektorovém poli.
- *Čidlo cirkulace TUV B39*: Čidlo pro vedení zpátečky cirkulace TUV.
- *Společné čidlo náběhu B10*: Společné čidlo náběhu u kaskád kotlů.
- *Společné čidlo zpátečky B73*: Čidlo zpátečky pro funkci přep. vratné vody.

Programování

Funkce vstupu H1
(5950)

- *Přepínání provozních režimů TO+TUV*: Přepínání provozních režimů TO na útlumovou teplotu nebo protimrazovou teplotu (progr.č. 900, 1200, 1500) a zablokování nabíjení TUV při uzavřeném kontaktu na H1.
- *Přepínání provozních režimů TO1 až TO3*: Přepínání provozních režimů TO na protimrazovou ochranu nebo útlumovou teplotu.



Upozornění:

Zablokování nabíjení TUV je možné pouze v nastavení **Přepínání provozních režimů TO+TUV** a **Přepínání provozních režimů TUV**.

- *Zablokování zdroje*: Zdroj se zablokuje pomocí přípojovací svorky H1. Veškeré teplotní požadavky topných okruhů a TUV budou ignorovány. I nadále je však zaručena protimrazová ochrana kotle.



Upozornění: Funkci Kominík lze zapnout i přesto, že je zablokování zdroje aktivní.

- *Chybové/alarmové hlášení*: Uzavření vstupu H1 způsobí interní chybové hlášení regulace, které hlásí i přes výstup relé, naprogramovaný jako výstup alarmu nebo přes systém dálkového ovládání.
- *Požadavek spotřeby VK*: Nastavená požadovaná teplota náběhu se aktivizuje pomocí přípojovacích svorek (např. funkce ohřevu vzduchu u zařízení s dveřními závěsy).
- *Odvod přebytečného tepla*: Aktivní odvod přebytečného tepla umožní pomocí nuceného signálu donutit cizí zdroj spotřebičů (TO, zásobník TUV, čerpadlo Hx) k odběru přebytečného tepla. Pro každý spotřebič lze pomocí parametru *Odběr přebytečného tepla* nastavit, zda bude nucený signál zohledněn a bude se tak účastnit odvodu tepla.
- *Provozní úroveň TO / TUV*: Provozní úroveň může být namísto pomocí interního časového programu nastavena přes kontakt (externí časový program).
- *Prostorový termostat TO1-3*: Pomocí tohoto vstupu lze pro TO vytvořit požadavek pokojového termostatu.



Upozornění: Rychlý útlum by měl být pro příslušné topné okruhy vypnutý.

- *Termostat TUV*: Zde se připojí termostat pro zásobník TUV.
- *Požadavek spotřeby VK 10V*: Uživatelské rozhraní externí zátěž x obdrží napěťový signál (DC 0...10 V) jako požadavek na teplo. Lineární křivka se definuje pomocí dvou pevných bodů (hodnota napětí 1 / funkční hodnota 1 a hodnota napětí 2 / funkční hodnota 2).

Účinek kontaktu H1/H4/H5/
H2
(5951, 5971, 5978, 6047)

Touto funkcí lze kontakty nastavit buď jako klidový kontakt (kontakt je zavřený, pro aktivaci funkce se musí otevřít) nebo jako pracovní kontakt (kontakt je otevřený, pro aktivaci funkce se musí zavřít).

Funkce vstupu H4
(5970)

Vysvětlivky viz *Funkce vstupu H1 (5950)*, další nastavení:

- *Počítání impulzů*: Odečtem na vstupu lze zachytit nízkofrekvenční impulzy např. pro měření průtoku.
 - *Hodnota frekvence Hz*: Zde je možné připojit čidlo průtoku, které udává průtokové množství pomocí frekvence.
- => Parametr *Požadavek spotřeby VK1-3 10V* není k dispozici (pouze u H1/H2).

Funkce vstupu H5
(5977)

Vysvětlivky viz *Funkce vstupu H1 (5950)*.

=> Parametr *Požadavek spotřeby VK1-3 10V* není k dispozici (pouze u H1/H2).

Funkce vstupu H2 EM1 (6046)	Vysvětlení viz progr.č. 5950.
Typ kontaktu H2 EM 1 (6047)	Vysvětlení viz progr.č. 5951.
PWM Výstup P1 (6085)	Pomocí tohoto parametru se stanoví funkce pro modulační čerpadlo. - <i>Žádná</i>: není k dispozici žádný výstup P1. - <i>Čerpadlo kotle Q1</i>: připojené čerpadlo slouží k cirkulaci vody v kotli. - <i>Čerpadlo TUV Q3</i>: Ovládací prvek zásobníku TUV. - <i>Čerpadlo TO1 Q2</i>: Dojde k aktivaci TO s čerpadlem HK1. - <i>Čerpadlo TO2 Q6</i>: Dojde k aktivaci TO s čerpadlem HK2.
Kalibrace venkovního čidla (6100)	Nastavení korigované hodnoty pro venkovní čidlo.
Časová konstanta budovy (6110)	Zde nastavená hodnota ovlivní rychlost reakce požadované hodnoty teploty na výstupu při kolísajících venkovních teplotách v závislosti na typu stavby budovy. Vzorové příklady: (viz také <i>Rychlý útlum</i> Progr.č. 780, ...): - 40 u budov ze silného zdiva nebo s vnější izolací. - 20 u budov s běžnou stavební konstrukcí. - 10 u budov s lehkou stavební konstrukcí.
Protimraz. ochrana zařízení (6120)	I bez požadavku na teplo se čerpadlo topných okruhů zapne v závislosti na venkovní teplotě. Dosáhne-li venkovní teplota dolní teplotní hranice -4°C, čerpadlo topných okruhů se zapne. Je-li venkovní teplota mezi -5°C a +1,5°C, zapne se čerpadlo každých 6 hodin na dobu 10 minut. Po dosažení horní teplotní hranice 1,5°C se čerpadlo vypne.
Uložení stavu čidel (6200)	V progr.č. 6200 lze ukládat parametry čidla. To probíhá automaticky; po provedení změny na topném zařízení (odstranění čidla) se musí parametry znovu uložit na svorkách čidel.
Reset na stand. parametry (6205)	V regulaci se uloží nastavení regulace od výrobce.  Pozor! Dojde k přepsání parametrů regulace! V regulaci je uloženo nastavení od výrobce. - Aktivace programu č. 6205: Regulace se vrátí na původní nastavení od výrobce.
Kontrolní číslo zdroje 1/zásobníku/top. okruhu (6212, 6213, 6215, 6217)	Základní přístroj vygeneruje pro identifikaci schématu zařízení kontrolní číslo, které se skládá z uvedených číslic.

Programování

Tab. 11: Kontrolní číslo zdroje 1 (prog. č. 6212)

Solár		
Jedno kolektorové pole s čidlem B6 a kolektorovým čerpa- dlem Q5	Nabíjecí čerpadlo pro vyrovnávací zásobník K8	Externí solární výměník, solární čerp. K9 TUV=Zásobník TUV P=Vyrovnávací zásobník
0	Bez soláru	
1		*

Tab. 12: Kontrolní číslo zásobníku (Prog. č. 6215)

Zásobník TV	
00	Bez zásobníku TUV
01	El.top. spirála
02	Napojení soláru
04	Nabíjecí čerpadlo
05	Nabíjecí čerpadlo, napojení soláru
13	Přepouštěcí ventil
14	Přepouštěcí ventil, napojení soláru
16	Předregulace, bez výměníku
17	Předregulace, 1 výměník
19	Meziokruh, bez výměníku
20	Meziokruh, 1 výměník
22	Nabíjecí čerpadlo/Meziokruh, bez výměníku
23	Nabíjecí čerpadlo/Meziokruh, 1 výměník
25	Přepouštěcí ventil, meziokruh, bez výměníku
26	Přepouštěcí ventil, meziokruh, 1 výměník
28	Předregulace/meziokruh, bez výměníku
29	Předregulace/meziokruh, 1 výměník

Tab. 13: Kontrolní číslo top. okruhu (Prog. č. 6217)

Topný okruh 2		Topný okruh 1	
00	Bez TO	00	Bez TO
01	Cirkulace přes čerpadlo kotle	01	Cirkulace přes čerpadlo kotle
02	Čerpadlo v topném okruhu	02	Čerpadlo v topném okruhu
03	Čerpadlo v topném okruhu, směšovač	03	Čerpadlo v topném okruhu, směšovač

Softwarová verze přístroje
(6220)

Ukazatel aktuální softwarové verze zařízení.

8.16 Chyba

Chybové hlášení
(6700)

Aktuální chyba v systému se zobrazí zde pomocí chybového kódu.

SW kód diagnózy
(6705)

V případě poruchy je údaj Porucha neustále aktivní. Navíc se na displeji zobrazí kód diagnózy.

Fáze poruchy
(6706)

Fáze, v níž se vyskytla chyba, která měla za následek poruchu.

Reset relé alarmu
(6710)

Pomocí tohoto nastavení dojde k resetu výchozího relé QX, které je nastaveno jako výstražné relé.

Alarmy teploty
(6740-6745)

Nastavení doby, po které se spustí hlášení o chybě při trvalé odchylce mezi požadovanou teplotou a skutečnou teplotou.

Přehled chyb / Kódy chyb
(6800 bis 6995)

V paměti se uloží posledních 20 hlášení o chybě včetně chybového kódu a o době vzniku chyby.

8.17 Údržba/servis

Interval provoz hod.hořáku
(7040)

Nastavení intervalu pro údržbu hořáku.

Hodiny hořáku od servisu
(7041)

Doba provozu hořáku od poslední údržby.
Upozornění: Doba provozu hořáku se počítá jen při aktivovaném hlášení o údržbě.

Interval startu hořáku
(7042)

Nastavení intervalu pro starty hořáku pro údržbu.

Starty hořáku od servisu
(7043)

Starty hořáku od poslední údržby.
Upozornění: Starty hořáku se počítají jen při aktivovaném hlášení o údržbě.

Interval servisu
(7044)

Nastavení intervalu pro údržbu v měsících.

Doba od posledního servisu
(7045)

Doba, která uplynula od posledního intervalu pro údržbu.
Upozornění: Doba se počítá jen při aktivovaném hlášení o údržbě.

Otáčky ventilátoru ion.proud
(7050)

Mezní počet otáček, od kterého má dojít k hlášení údržby-ionizační proud (program č. 7051), když se zaktivizuje kontrola ionizačního proudu a tak dojde ke zvýšení počtu otáček na základě příliš nízkého ionizačního proudu.

Hlášení ion. proudu
(7051)

Funkce Zobrazení a Resetování hlášení údržby -ionizační proud hořáku. Hlášení údržby lze resetovat pouze tehdy, je-li příčina údržby odstraněna.

Funkce Kominík
(7130)

Funkce Kominík se zapíná resp. vypíná v tomto prog.č.



Upozornění:

Tato funkce se vypne pomocí nastavení "Vyp" nebo automaticky při dosažení maximální teploty kotle.

Lze ji aktivovat i přímo pomocí tlačítka Kominík.

Programování

Manuální provoz (7140)	Aktivace manuálního provozu. V manuálním provozu se kotel seřídí na požadovanou hodnotu Manuální provoz. Zapnou se všechna čerpadla. Další požadavky, jako např. TUV, nejsou zohledněny!
Funkce vypnutí regulátoru (7143)	Je-li aktivována funkce Vypnutí regulátoru, je výkon hořáku, nastavený jako požadovaná teplota pro vypnutí regulátoru vyžádán přímo ze zařízení.
Žád tepl. vypnutí regulátoru (7145)	Při aktivované funkci vypnutí regulátoru je zde nastavený výkon požadován ze zařízení.
Telefon na servis (7170)	Zde je třeba uvést zvolené telefonní číslo na zákaznickou linku.
Pstick místo v paměti (7250)	Pomocí parametru <i>Pstick místo v paměti</i> lze navolit datový soubor (číslo datového souboru na sticku), který má být napsán nebo načten.
PStick příkaz (7252)	- <i>Žádná operace</i>: toto je základní nastavení. Dokud na sticku není aktivní nějaká operace, zobrazuje se tento příkaz. - <i>Čtení ze sticku</i>: spustí čtení dat ze sticku. Tato operace je možná pouze s READ-sticky určenými pro čtení. Data z nastaveného datového souboru se zkopírují do regulace LMS. Předtím se prověří, zda smí být datový soubor nahrán. Není-li datový soubor kompatibilní, nesmí být nahrán. Ukazatel se vrátí na Žádná operace a zobrazí se Chybové hlášení. Text Čtení ze sticku se zobrazuje tak dlouho, dokud není operace ukončena nebo dokud se neobjeví chyba. Jakmile začne přenos dat, přejde regulace LMS do pozice parametrizace. Jakmile dojde k přenosu parametrů, musí se regulace LMS po skončení přenosu odblokovat. Zobrazí se chyba 183 Parametrizace. - <i>Psaní na stick</i>: spustí zápis dat z regulace LMS na stick. Tato operace je možná pouze s WRITE-sticky, určenými pro zápis. Data se zapíší do předem nastaveného datového souboru. Před zápisem dat se prověří, zda se data na stick vejdou a zda souhlasí příslušné zákaznické číslo. Text Zápis na stick se zobrazuje tak dlouho, dokud není operace ukončena nebo dokud se neobjeví chyba.
PStick vývoj (7253)	Stav čtení nebo zápisu se zobrazí v procentech. Neprobíhá-li žádná operace nebo se objeví chyba, zobrazí se 0 %.

8.18 Test vstupů/výstupů

Test vstupů/výstupů (7700 - 7872)	Kontrolní testy funkčnosti připojených komponentů.
--------------------------------------	--

8.19 Stav

Detekce a registrace stavu	S touto funkcí lze provádět detekci a registraci stavu daného systému.
----------------------------	--

U **topného okruhu** jsou možná následující hlášení a signalizace:

Konečný uživatel (informační úroveň)	Uvedení do provozu, Servisní technik (Nabídka Stav)
Aktivní omezení	Aktivní čidlo
Ruční provoz aktivní	Ruční provoz aktivní
Funkce vysoušení podlahy aktivní	Funkce vysoušení podlah aktivní
Provoz vytápění omezen	Ochrana proti přehřátí aktivní Omezení, ochrana kotle Omezení, přednost TUV Omezení, vyrovnávací zásobník
Nucený odběr	Nucený odběr TUV Nucený odběr zdroj Doběh aktivní
Provoz vytápění Komfort	Optimalizace zapnutí+Rychlý ohřev Optimalizace zapnutí Rychlé natopení Provoz vytápění Komfort
Utlumený provoz vytápění	Optimalizace vypnutí Utlumený provoz vytápění
Protimrazová ochrana aktivní	Protimrazová ochrana prostoru aktivní Protimrazová ochrana náběhu aktivní Protimrazová ochrana zařízení aktivní
Letní provoz	Letní provoz
Vyp	Denní ekonomický provoz aktivní Pokles na útlumovou hodnotu Pokles na protimrazovou teplotu Omezení teploty prostoru Vyp

Programování

U **teplé užitkové vody** jsou možná následující hlášení a signalizace:

Konečný uživatel (informační úroveň)	Uvedení do provozu, Servisní technik (Nabídka Stav)
Čidlo aktivní	Aktivní omezení
Ruční provoz aktivní	Ruční provoz aktivní
Zpětné chlazení aktivní	Zpětné chlazení kolektorem Zpětné chlazení zdrojem Zpětné chlazení topným okruhem
Zablokování nabíjení aktivní	Ochrana proti vybití aktivní Omez. doby nabíjení aktivní Nabíjení zablokováno
Nucené nabíjení aktivní	Povinná max teplota zásobníku Povinná max teplota nabíjení Povinná legionel teplota Povinná jmenovitá teplota
Nabíjení el topné spirály	Nabíjení elektro, požad. leg tepl. Nabíjení elektro, jmenovitá tepl. Nabíjení elektro, útlumová tepl. Nabíjení elektro, protimrazová tepl. Povolení el top spirály
Vynucené nabíjení TUV	Nabíjení, požad. leg tepl Vynucené nabíjení požad. teplota
Nabíjení aktivní	Nabíjení, požad. leg tepl Nabíjení, jmen. požad. tepl. Nabíjení, útlumová požad. tepl.
Protimrazová ochrana aktivní	Protimrazová ochrana aktivní Protimraz. ochrana průtok.ohřivače
Doběh aktivní	Doběh aktivní
Standby nabíjení	Standby nabíjení
Nabito	Nabito, max tepl. zásobníku
	Nabito, max tepl. nabíjení
	Nabito, legionel tepl
	Nabito, jmen tepl
	Nabíjení, útlum tepl
Vyp	Vyp
Připraven	Připraven

U **kotle** jsou možná následující hlášení a signalizace:

Konečný uživatel (informační úroveň)	Uvedení do provozu, Servisní technik (Nabídka Stav)
Požadavek na STB	Požadavek na STB
Test STB aktivní	Test STB aktivní
Porucha	Porucha
Příliš vysoká teplota spalín	Teplota spalín pro vypnutí Teplota spalín pro omezený výkon
Čidlo aktivní	Čidlo aktivní
Ruční provoz aktivní	Ruční provoz aktivní
Kominík aktivní	Kominík, jmenovité zatížení Kominík, částečný výkon
Zablokováno	Zablokováno, ručně Zablokováno, kotel na tuhá paliva Zablokování, automaticky Zablokováno, venkovní teplota Zablokováno Eko provoz
Min omezení aktivní	Minimální omezení Min omezení, část výkon Min omezení aktivní
V provozu	Odlehčení Odlehčení, část výkon Omezení zpátečky Omez.zpátečky, část výkon
Nabíjení vyrovn. zásobníku V režimu pro TO, TUV V režimu část. výkon pro TO,TUV Povoleno pro TO, TUV V režimu pro TUV V režimu část. výkon pro TUV Povoleno pro TUV V režimu pro topný okruh V režimu část. výkon pro TO Povoleno pro TO Doběh aktivní	Nabíjení vyrovn. zásobníku V režimu pro TO, TUV V režimu část. výkon pro TO,TUV Povoleno pro TO, TUV V režimu pro TUV V režimu část. výkon pro TUV Povoleno pro TUV V režimu pro topný okruh V režimu část. výkon pro TO Povoleno pro TO Doběh aktivní
Povoleno	Povoleno
Protimrazová ochrana aktivní	Protimrazová ochrana zařízení aktivní
Vyp	Vyp

Programování

U **hořáku** jsou možná následující hlášení a signalizace:

Konečný uživatel (Informační úroveň)	Uvedení do provozu, Servisní technik (Menu Stav)
Porucha	Porucha
Blokace startu	Blokace startu
V provozu	V provozu
Uvedení do provozu	Bezpečnostní časový interval Předvětrání Uvedení do provozu
	Provětrání Odstavení z provozu Návrat do klidné polohy
Stanby	Stanby

U **ohřevu bazénu** jsou možná následující hlášení a signalizace:

Konečný uživatel (Informační úroveň)	Uvedení do provozu, Servisní technik (Menu Stav)
Ruční provoz je aktivní	Ruční provoz je aktivní
Porucha	Porucha
Provoz vytápění je omezen	Provozní režim Vytápění zdrojem
Natopeno, max.tepl. bazénu	Natopeno, max.tepl. bazénu
Natopeno	Natopeno, požad.teplota soláru Natopeno, požad. teplota zdroje
Topení	Provozní režim Vytápění solárem Vyp Provozní režim Vytápění zdrojem Vyp
Studený	Studený

8.20 Diagnostika zdroje tepla/spotřeby

Diagnostika zdroje tepla/
spotřeby
(8310 bis 8980)

Zobrazení různých požadovaných hodnot a skutečných hodnot a zobrazení stavu počítadel pro diagnost. účely.

8.21 Hořáková automatika

Doba předvětrání
(9500)

Doba předvětrání.

Upozornění: Tento parametr smí změnit pouze servisní technik!



Požadavek na předčištění
(9504)

Požad. výkon ventilátoru během předvětrání.

Požadavek na zapálení
(9512)

Požad. výkon ventilátoru během zapalování.

Požad.výkon při část.zátěži
(9524)



Požad. výkon ventilátoru kotle při částečném výkonu.

Upozornění: Změní-li se tato hodnota, je nutné dbát na to, aby bylo č.prog. 2452 vždy nastaveno výš!

Požad. počet otáček při plném výkonu.
(9529)

Požad. výkon ventilátoru kotle při plném výkonu.

Doba dovětrání
(9540)



Doba dovětrání.

Upozornění: Tento parametr smí změnit pouze servisní technik!

Ventilátor - změna rychlosti
(9626)
Ventilátor-rychlost Y-úseku
(9627)

Tímto lze pozměnit počet otáček ventilátoru. Toto je nutné provést např. u komplexních zařízení na odvod spalin nebo při přestavbě zařízení na kapalný plyn.

- Prog.č. 9626 odpovídá změně křivky ventilátoru
- Prog.č. 9627 odpovídá posunu křivky ventilátoru ve směru osy Y

8.22 Informativní údaje

Zobrazují se různé informativní hodnoty v závislosti na provozním stavu. Kromě toho jsou poskytovány informace o Stavu (viz oddíl Stav).


Všeobecné informace

9. Všeobecné informace

9.1 Prostorový přístroj RGT

Při použití prostorového přístroje RGT ²⁾ je možné dálkové ovládání všech nastavitelných funkcí regulace na základním zařízení.

Obr. 29: Uživatelské rozhraní k ovládání prostorových přístrojů RGT

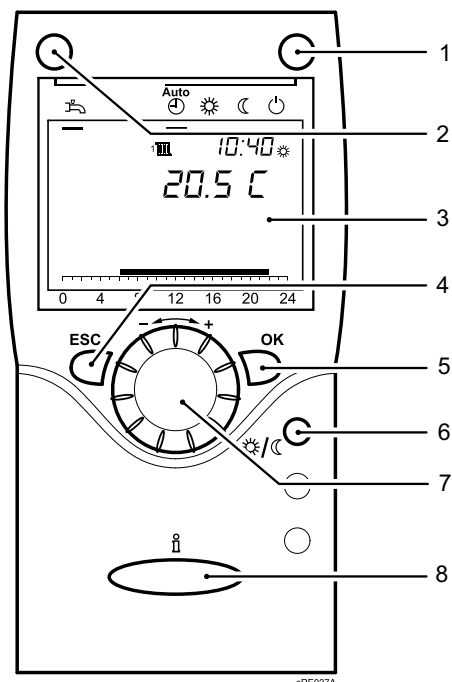

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 Tlačítko provozních režimů Topení | 5 Tlačítko OK (potvrzení) |
| 2 Tlačítko provozních režimů TUV | 6 Prezenční tlačítko |
| 3 Displej | 7 Otočné tlačítko |
| 4 Tlačítko ESC (přerušení) | 8 Informační tlačítko |

9.2 Prezenční tlačítko

Pomocí prezenčního tlačítka je možné ručně přepínat mezi topením na požadovanou komfortní teplotu a topením na požadovanou útlumovou teplotu a to nezávisle na nastavených časových programech. Přepnutí zůstává aktivní až do následující změny vyvolané časovým programem.

²⁾ příslušenství

10. Údržba

V souladu se směrnicí EU 2002/91/EU (Celková úspora energie v objektech), článek 8, je třeba provádět pravidelnou kontrolní prohlídku topných kotlů s jmenovitým výkonem 20 až 100 kW.

Pravidelné kontrolní prohlídky topných a klimatizačních zařízení a jejich případné revize prováděné kvalifikovaným personálem přispívají ke správnému chodu zařízení dle specifikace výrobku a na základě toho vedou k dlouhodobému zajištění vysokého stupně využití a nízkému znečištění životního prostředí.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Odpojte kotel od síťového napětí!

Před sejmutím krytu je třeba odpojit kotel od síťového napětí.

Práce na zařízení pod napětím (při sejmutém krytu) smí provádět pouze pracovníci s odborným elektrotechnickým vzděláním!



Pozor! Čištění hořáku smí provádět pouze servisní technik!

Čištění topných ploch a hořáků může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Před zahájením prací je třeba zavřít uzavěr plynu i uzavírací ventily topné vody.

10.1 Kontrolní prohlídka a údržba dle potřeby



Upozornění:

Doporučuje se kontrolní prohlídka WBS v časovém intervalu jednoho roku. Jestliže byla při kontrolní prohlídce zjištěna nezbytnost údržby, měly by se údržbářské práce provést dle potřeby.

K údržbářským pracím patří kromě jiného:

- Vyčištění WBS z vnější strany.
- Kontrola nečistot v hořáku a jeho případné vyčištění a údržba
- Čištění spalovacích prostor a topných ploch
- Výměna dílů podléhajících opotřebení (viz *Seznam náhradních dílů*)



Pozor! Smí se používat pouze originální náhradní díly.

- Kontrola spojovacích, propojovacích a těsnících míst ve vodovodních potrubích.
- Kontrola funkčnosti pojistných ventilů.
- Kontrola provozního tlaku a případné doplnění vody.
- Výstupní kontrola a zdokumentování provedených údržbářských prací



Další informace ke kontrole a údržbě kotlů jsou uvedeny v příručce BDH/ZVSHK Informační leták 14.



Tip: Uzavřete servisní smlouvu!

Pro optimální chod zařízení doporučujeme uzavřít servisní smlouvu.

10.2 Schválené čisticí prostředky

Vyčištěný tepelný výměník zlepšuje přenos tepla a šetří energii. Níže uvedené čisticí prostředky byly firmou BRÖTJE testovány a schváleny pro čištění tepelných výměníků:

- Sanit Care - speciální prostředek na čištění hliníkových tepelných výměníků
- Sotin 240 - prostředek na čištění kotlů

**Nebezpečí!**

Čistící prostředky pro hliníkové kotle jsou dráždivé resp. žíravé!

Před zahájením prací je nutné zohlednit příslušné zabezpečovací a bezpečnostní opatření výrobců. Dále je nutné dbát pokynů pro použití a přepravu, uvedené na obalu a na nádobě.



Je nutné postupovat dle Návodu k údržbě firmy BRÖTJE!



Upozornění: Bezpečnostní údaje výše uvedených čistících prostředků jsou přiloženy k balení nebo jsou k dostání u příslušných výrobců.

**Pozor!**

Čistící prostředek lze aplikovat na tepelném výměníku pouze na spalínové straně. Na jednotlivých částech kotle, na kabelových konektorech nebo na krytu kotle nesmí zůstat žádné zbytky čistícího prostředku, jinak by mohlo dojít ke korozi a poruše zařízení. Nedopatřením roznesené zbytky musí být okamžitě odstraněny vlhkých hadrem.

10.3 Výměna rychloodvzdušňovače



Vadný rychloodvzdušňovač lze nahradit pouze za originální náhradní díl, tak bude zaručeno optimální odvzdušnění!

Pozor! Vypusťte vodu z kotle!

Před demontáží rychloodvzdušňovače musíte vypustit vodu z kotle, protože v opačném případě by vytekla ven!

10.4 Sifon kondenzační vody

Sifon kondenzační vody by měl být vyčištěn jednou za rok. K tomuto účelu povolte horní šrouby sifonu a sifon stáhněte směrem dolů. Celý sifon včetně hadice vyjměte z plynového kondenzačního kotle, demontujte ho a propláchněte čistou vodou. Montáž sifonu se provádí v obráceném pořadí.




Upozornění: Současně byste měli zkontrolovat sběrnou vanu kalu ze spalín, zda není znečištěná, a příp. ji vyčistit (opláchnout).

10.5 Demontáž plynového hořáku

Před čištěním topných ploch vymontujte plynový hořák.

Obr. 30: Demontáž plynového hořáku

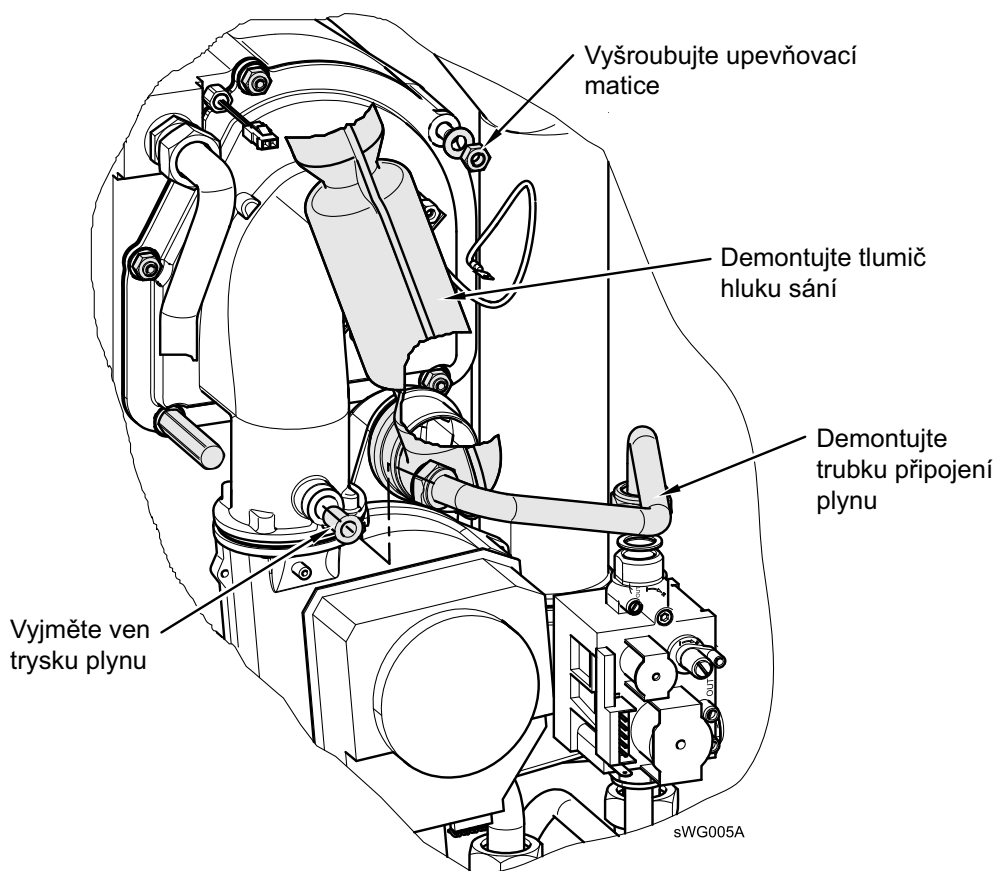

Demontáž plynového hořáku (Obr. 30)

1. Rozpojte elektrické přívodní kabely k ventilátoru v místě zásuvného spoje
2. Stáhněte vzduchovou hadici z ventilátoru
3. Stáhnutím odpojte konektor z elektrod
4. Povolte upevňovací šroub na tlumiči sání nahoře na WBS
5. Demontujte tlumič sání
6. Uvolněte šrouby na trubce plynové přípojky u směšovacího kanálu a u plynového ventilu
7. Vyjměte trubku pro přívod plynu a plynovou trysku
8. Uvolněte 5 upevňovacích matic na směšovacím kanálu/výměníku tepla
9. Hořák se směšovacím kanálem a ventilátorem vytáhněte směrem dopředu
10. Vyčistěte trubku hořáku měkkým kartáčem.
11. Při opětovné montáži plynového hořáku použijte nové těsnění



Pozor! Použijte nová těsnění!

Při opětovné montáži je nutné použít nová těsnění, zejména pro trubku pro přívod plynu.



Pozor! Dbejte na polohu pružné podložky!

Při montáži dbejte na správnou polohu pružné podložky (viz Obr. 30)! Po nastavení hořáku ještě jednou zkontrolujte krouticí moment. Doporučený krouticí moment: 5 Nm.

10.6 Ochrana proti dotyku




Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí života v důsledku chybějící ochrany proti dotyku!

Po ukončení prací opět řádně přišroubujte všechny části kotle obzvláště kryty, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana proti dotyku!

10.7 Zobrazení kotle WBS

Obr. 31: Zobrazení kotle WBS (bez přední stěny a krytu regulace)

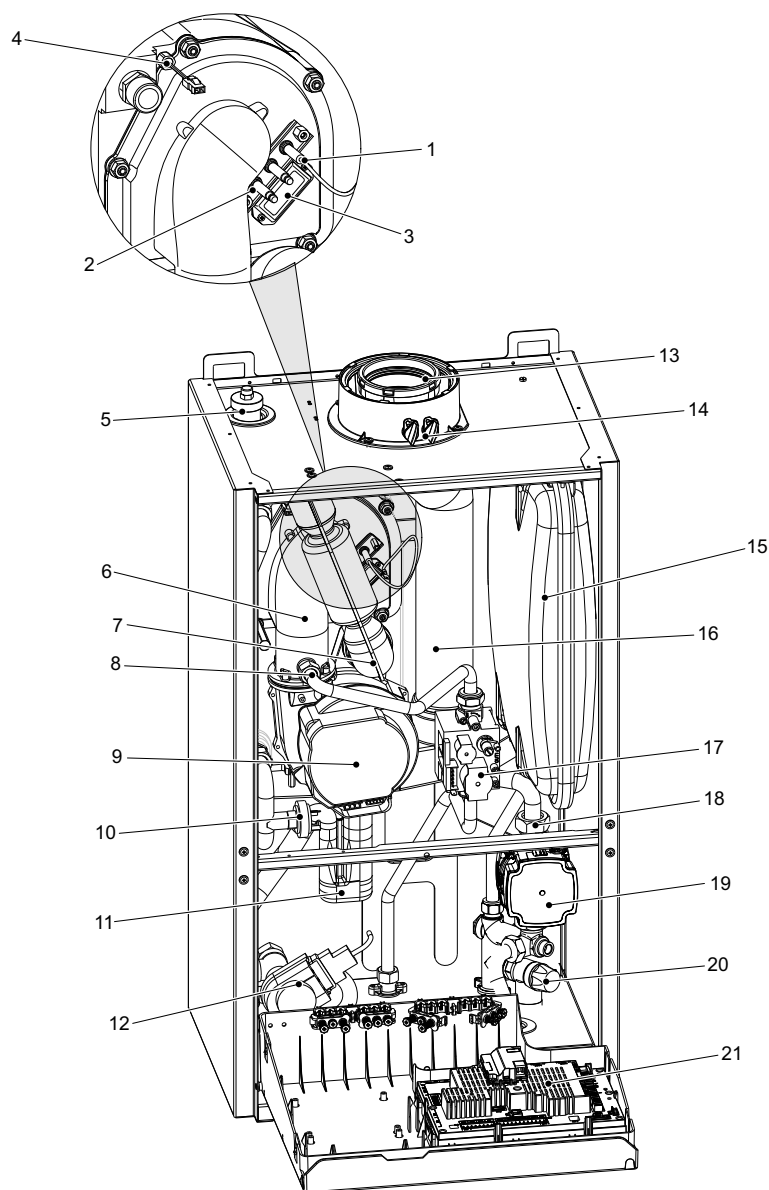

Vysvětlivky

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 Ionizační elektroda | 8 Plynová tryska | 15 Membránová expanzní nádoba (MAG) *) |
| 2 Zapalovací elektrody | 9 Tlakový ventilátor | 16 Trubka pro odvod spalin |
| 3 Průhledové okénko | 10 Čidlo tlaku plynu | 17 Plynový ventil |
| 4 Čidlo ve výstupní větvi do okruhu | 11 Sifon | 18 Uzávěr samotíže |
| 5 Ventilátor pro rychlé od-vzdušnění | 12 3-cestný přepínací ventil | 19 Čerpadlo v topném okruhu |
| 6 Směšovací kanál | 13 Adaptér pro odvod spalin | 20 Pojistný ventil |
| 7 Tlumič hluku sání | 14 Kontrolní otvory | 21 Regulace LMS |

*) příslušenství

10.8 Demontáž výměníku tepla



Je-li nutno vymontovat celý výměník tepla, je třeba postupovat takto:


Upozornění:

Plynový hořák musí být demontován (viz oddíl *Demontáž plynového hořáku*). Pro usnadnění demontáže hořáku proveďte také demontáž plynové armatury.

1. Od plynové armatury odpojte elektrické přípojky
2. Povolte spodní závitový spoj na plynové armatury a demontujte plynové armatury.


1. Zavřete uzavírací ventily na přívodu a zpátečce
2. Vypusťte vodu z kotle
3. Rozpojte konektor čidla kotle (přívod do systému a vratná větev do kotle).

4.

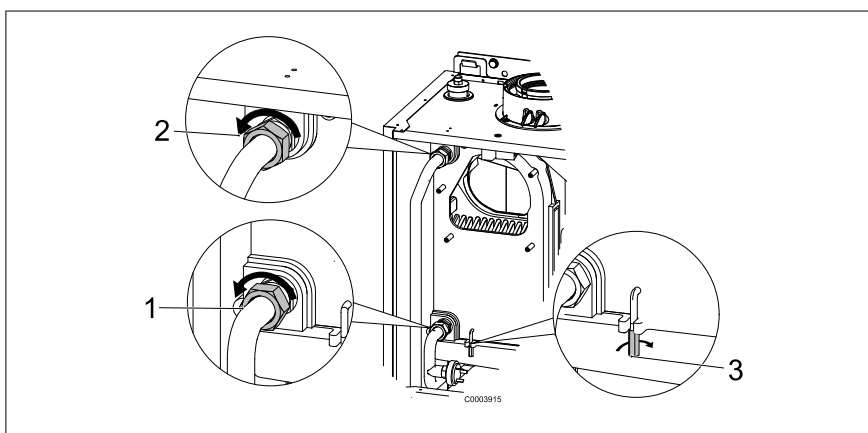

Povolte šroubení přívodu a vratné větve (1 a 2) na výměníku tepla (plošně těsníci)

5.

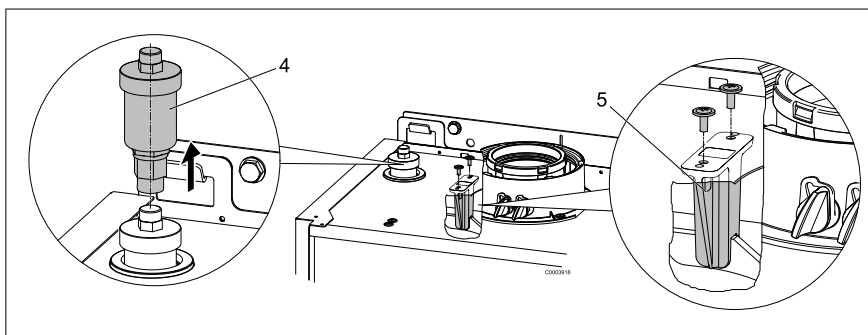

Demontujte rychloodvzdušňovací zařízení (4)


6. Sejměte plastový držák (5) na horní straně tepelného výměníku tak, že povolíte 2 šrouby na krytu
7. Demontujte 2 spony (3)
8. Nadzvedněte tepelný výměník ze skříně pro odvod spalin a vyjměte ho ven.
9. Tepelný výměník vyčistěte v souladu s pokyny k provedení údržby.

10.9 Na závěr údržbářských prací

- Po ukončení údržbářských prací znovu namontujte výměník tepla a hořák.
- Zkontrolujte jmenovité tepelné zatížení a hodnoty spalin.

10.10 Kontrola elektrod

Obr. 32: Elektrody

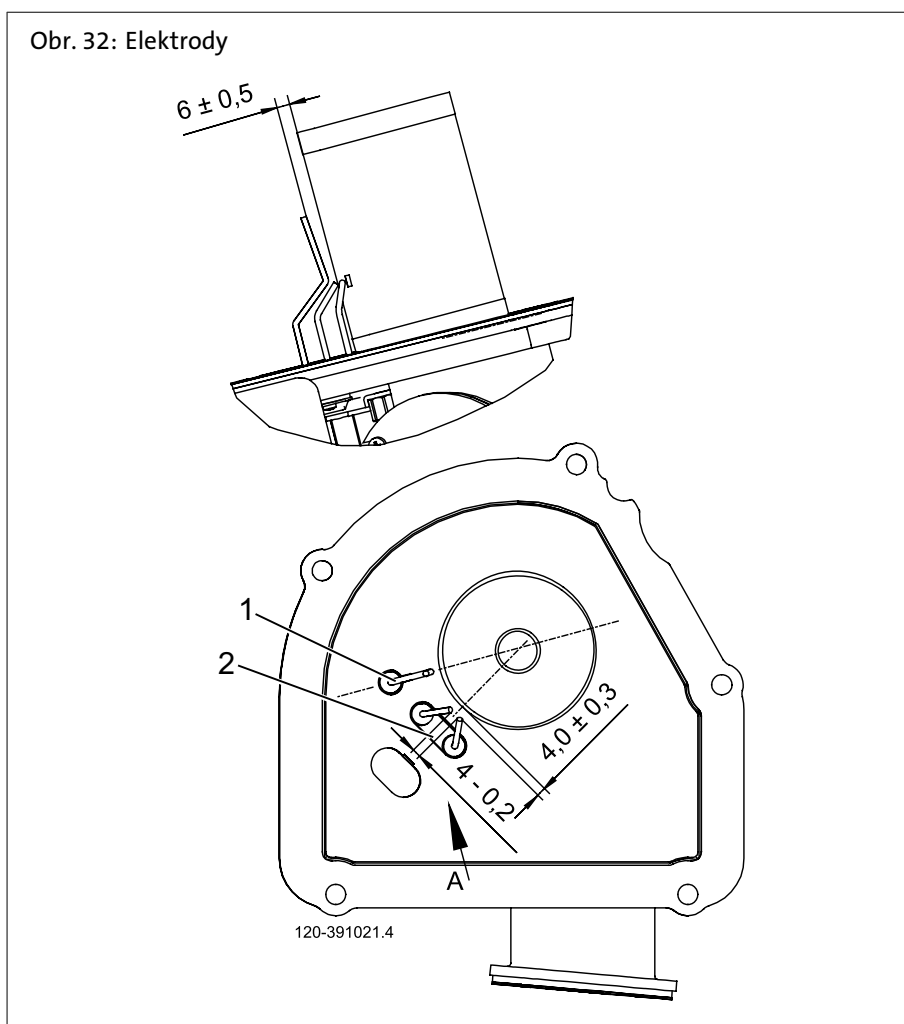**Ionizační elektroda (1)**

Ionizační elektroda musí být vždy v kontaktu s plamenem.

- práh spínání při 1 μ A DC
- maximální dosažitelný proud 10 μ A DC

Musí být dodržena vzdálenost ionizační elektrody od trubky hořáku v souladu s Obr. 32. Při výměně ionizační elektrody je nutné zkontrolovat a popř. seřídit správnou vzdálenost od hořáku.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí života v důsledku vysokého napětí!

Pozor! Nedotýkejte se kontaktů konektoru během zapalování!

Za účelem měření ionizačního proudu vytáhněte konektor z hořákové automatiky a mezi konektor a elektrodu připojte ampérmetr.

Zapalovací elektrody (2)

Aby ionizační proud nebyl ovlivněn zapalováním,

- zapalovací elektroda smí zasahovat pouze na okraj plamene,
- jiskra při zapálení nesmí přeskočit na ionizační elektrodu.

Je třeba dodržet montážní polohu a vzdálenost elektrod v souladu s Obr. 32.

10.11 Vypnutí při poruše

Bezpečnostní odpojení při výpadku plamene během provozu.

Po každém odpojení z bezpečnostních důvodů proběhne nový pokus o zapálení dle programu. Nevede-li tento postup k zážehu plamene, dojde k vypnutí při poruše. Při vypnutí při poruše je třeba stisknout tlačítko odblokování na ovládacím panelu. Při poruchách provozu (symbol zvonečku na displeji) signalizuje číslice zobrazená na displeji ovládacího panelu příčinu poruchy (viz Tabulka chybových kódů).

Hořák se nezprovozní:

- Není napětí v řídicí a regulační ústředně,
- bez signálu „Hořák Zap“ z regulace topného okruhu, (viz *Tabulka chybových kódů*)
- Ventil přípojka plynu je zavřený
- Nedojde k zážehu

Hořák přejde do stavu Porucha:

Nedochází ke tvorbě plamene:

- Nedojde k zážehu
- Ionizační elektroda má uzemnění
- Ionizační elektroda není zapojena
- Není plyn
- Příliš nízký tlak plynu

Přesto, že dochází ke tvorbě plamene, přejde hořák po uplynutí bezpečnostního časového intervalu do stavu Porucha:

- Ionizační elektroda je vadná nebo znečištěná.
- Ionizační elektroda se neponořila do plamene
- Ionizační elektroda není zapojena
- Nestabilní tlak plynu

10.12 Tabulka chybových kódů

Následuje výpis z Tabulky chybových kódů. Zobrazí-li se jiné chybové kódy je třeba zavolat servisního technika.

Chybový kód	Popis chyby	Vysvětlení/příčiny
0	Žádný porucha	
10	Porucha čidla Venkovní teplota	Zkontrolujte připojení resp.čidlo venkovní teploty, nouzový režim
20	Porucha čidla Teplota kotle 1	Zkontrolujte připojení, uveďte servisního technika ¹⁾
25	Porucha čidla Teplota kotle na pevná paliva	
26	Porucha čidla Teplota kotle na pevná paliva	
28	Porucha čidla Teplota kotle na pevná paliva	
30	Porucha čidla Teplota na přívodu 1	
32	Porucha čidla Teplota na přívodu 2	Zkontrolujte připojení, uveďte servisního technika ¹⁾
38	Porucha čidla Teplota kotle na tuhá paliva	
40	Porucha čidla Teplota zpátečky 1	Zkontrolujte připojení, uveďte servisního technika ¹⁾
46	Porucha čidla Teplota kotle na tuhá paliva	
47	Porucha čidla Společná teplota zpátečky	
50	Porucha čidla Teplota TUV 1	Zkontrolujte připojení, uveďte servisního technika, Nouzový provoz ¹⁾
52	Porucha čidla Teplota TUV 2	Zkontrolujte připojení, uveďte servisního technika ¹⁾
54	Porucha čidla Teplota náběhu TUV	
57	Porucha čidla Teplota cirkulace TUV	
60	Porucha čidla Pokojová teplota 1	
65	Porucha čidla Pokojová teplota 2	
68	Porucha čidla Pokojová teplota 3	
70	Porucha čidla Teplota zásobníku 1 (nahore)	
71	Porucha čidla Teplota zásobníku 2 (dole)	
72	Porucha čidla Teplota zásobníku 3 (střed)	
73	Porucha čidla Teplota kolektoru 1	
81	Zkrat na sběrnici LPB nebo sběrnice bez napájení	
82	Kolize adres LPB	Zkontrolujte adresování připojených regulačních jednotek
83	Zkrat vodiče BSB	Zkontrolujte připojení jednotek dálk.ovládání
84	Kolize adres BSB	Jsou zapojeny jednotky dálk.ovládání se stejným přiřazením (prog.č. 42)
85	Chyba v komunikaci rádiového spojení BSB	
91	Chyba EEPROM při hlášení o zablokování	Interní chyba LMS, Procesní snímač, vyměňte LMS, servisní technik
98	Porucha Rozšiř. modul 1 (hromadná chyba)	
99	Porucha Rozšiř. modul 1 (hromadná chyba)	
100	Dvě časové jednotky (LPB)	Zkontrolujte řídicí jednotku času
102	Řídicí jednotka času bez rezervního chodu	
105	Hlášení údržby	Detailní informace viz kódy pro údržbu (stiskněte 1x informační tlačítko)

Údržba

Chybový kód	Popis chyby	Vysvětlení/příčiny
109	Kontrola teploty kotle	
110	Vypnutí při poruše Omezovač bezpečnost.teploty	Nedochází k odvodu tepla, přerušení STB, příp.zkrat v plynovém ventilu ²⁾ , vadná interní pojistka; zařízení nechte vychladnout a proveďte reset; vyskytne-li se chyba vícekrát, uveďte servisního technika ³⁾
111	Vypíná teplotní čidlo	Nedochází k odvodu tepla; vadné čerpadlo, ventily na topném tělese jsou zavřené ¹⁾
119	Porucha tlakového spínače	Zkontrolujte tlak vody příp. doplňte vodu ¹⁾
121	Teplota na vstupu 1 (Topný okruh 1) kontrola	
122	Teplota na vstupu 2 (Topný okruh 2) kontrola	
126	Snímač Nabíjení TUV	
127	Legionel.teplota nedosažena	
128	Výpadek plamene během provozu	
132	Porucha snímače tlaku plynu nebo snímače tlaku vzduchu	Nedostatek plynu, otevřený kontakt snímače plynu, externí teplotní čidlo
133	Bez plamene během bezpečnostního času	Proveďte reset, jestliže se chyba vyskytne vícekrát, uveďte servisního technika, nedostatek plynu, pólování připojení sítě, bezpečnostní časový interval, zapalovací elektroda a ionizační proud ^{1) 3)}
146	Konfigurační chyba Hromadné hlášení	
151	Interní chyba	Zkontrolujte parametry (viz Tabulka nastavení topenářem příp. hodnoty zpětného dotazu), odblokujte LMS, vyměňte LMS, topenář ^{1) 3)}
152	Chyba v nastavení parametrů	
160	Porucha ventilátoru	příp. vadný tlakový ventilátor, nesprávně nastavený práh počtu otáček ³⁾
162	Snímač tlaku vzduchu nezavírá	
171	Kontakt alarmu H1 nebo H4 je aktivní	
172	Kontakt alarmu H2 (EM1, EM2 nebo EM3) nebo H5 je aktivní	
178	Snímač teploty Topný okruh 1	
179	Snímač teploty Topný okruh 2	
183	Zařízení je v módu nastavování parametrů	
217	Porucha čidla	
218	Snímač tlaku	
241	Porucha čidla Čidlo na přívodu do soláru	
242	Porucha čidla Čidlo ze soláru	
243	Porucha Čidlo bazénu	
260	Porucha čidla Teplota na vstupu 3	
270	Funkce snímače	
317	Síťová frekvence Vnější Povolný rozsah	
320	Porucha čidla Nabíjecí teplota TUV	
324	Stejná čidla BX	
325	BX / stejná čidla rozšiř.modulu	

Chybový kód	Popis chyby	Vysvětlení/příčiny
326	BX / stejná čidla skupiny směšovačů	
327	Stejná funkce rozšiř.modulu	
328	Stejná funkce skupiny směšovačů	
329	Rozšiř.modul / Stejná funkce skupiny směšovačů	
330	Čidlo BX1 nefunguje	
331	Čidlo BX2 nefunguje	
332	Čidlo BX3 nefunguje	
335	Čidlo BX21 nefunguje (EM1, EM2 nebo EM3)	
336	Čidlo BX22 nefunguje (EM1, EM2 nebo EM3)	
339	Čerpadlo kolektoru Q5 chybí	
341	Čidlo kolektoru B6 chybí	
342	Čidlo TUV solár B31 chybí	
343	Chybí napojení soláru	
344	Solár.akč.člen zásobníku K8 chybí	
345	Solár.akč.člen bazénu K18 chybí	
346	Čerpadlo kotle na tuhá paliva Q10 chybí	
347	Porovnávací čidlo kotle na tuhá paliva chybí	
348	Chybná adresa kotle na tuhá paliva	
349	Ventil zpátečky vyrovn.zásobníku Y15 chybí	
350	Chybná adresa vyrovn. zásobníku	
351	Předregulace/Chybná adresa podávacího čerpadla	
352	Chybná adresa hydraulické výhybky	
353	Společné čidlo na vstupu B10 chybí	
371	Kontrola teploty na vstupu 3 (TO 3)	
372	Snímač teploty TO3	
373	Chyba rozšiř.modulu 3 chyba (hromadná chyba)	
378	Prošlé počítadlo opakování interních chyb	
382	Prošlé počítadlo poruch ventilátoru	
384	Falešné světlo	
385	Podpětí sítě	
386	Počet otáček ventilátoru překročil platný rozsah	
387	Chyba snímače tlaku vzduchu	
426	Zpětné hlášení klapky spalín	
427	Konfigurace klapky spalín	
432	Pracovní zem X17 není zapojena	
¹⁾ vypnutí, zablokovaný start, opakovaný náběh po odstranění chyby ²⁾ Zkontrolujte parametry podle Tabulky nastavení Servisní technik a naprogramujte základní nastavení nebo zkontrolujte interní diagnost.kód LMS SW a podle zobrazených chybových údajů opravte příslušné chyby v parametrech! ³⁾ Odpojení a zablokování; odblokování je možné pouze resetováním		

Údržba

10.13 Tabulka kódů pro údržbu

Kódy pro údržbu	Popis údržby
1	Provozní hodiny hořáku byly překročeny
2	Počet startů hořáku byl překročen
3	Interval údržby byl překročen

10.14 Provozní fáze řídicí a regulační ústředny LMS

Po stisknutí informačního tlačítka se zobrazí provozní fáze.

Číslo fáze		
Údaj	Provozní stav	Popis funkcí
STY	Klidový režim Standby (bez požadavku na teplo)	Hořák v pohotovosti
THL1	Náběh ventilátoru	Vlastní test startu hořáku a rozběhu ventilátoru
THL1A		
TV	Čas předběžné ventilace	Předběžná ventilace, brzdná doba ventilátoru na otáčkách spouštěcího zatížení
TBRE	Čekací doba	Interní bezpečnostní test
TW1		
TW2		
TVZ	Zážehová fáze	Zážeh a počátek bezpečnostního časového intervalu tvoření plamene, Vytváření ionizačního proudu
TSA1	Konstantní bezpečnostní časový interval	Pojistka plamene se zapalováním
TSA2	Variabilní bezpečnostní časový interval	Pojistka plamene bez zapalování
TI	Časový interval	Stabilizace plamene
MOD	Modulační provoz	Hořák v provozu
THL2	Dovětrání s posledními řídicími funkcemi provoz	Doběh ventilátoru
THL2A	Dovětrání s nastavením přívodního vzduchu	Doběh ventilátoru
TNB	Dohořívání	Povolené dohořívání
TNN	Doběh	Povolený doběh ventilátoru
STV	Blokace startu	Neprobíhá žádné interní nebo externí spouštění (např. tlak vody, nedostatek plynu)
SAF	Bezpečnostní vypnutí	
STOE	Druh poruchy	Zobrazí se aktuální chybový kód, viz <i>Tabulka chybových kódů</i>

Index

A

Adaptace topné
-Křivky 76

Aditiva 19

Automatický provoz 52

Automatika denní topné meze 52

Automatika léto/zima 76

Č

Časový program 47

C

Chybová hlášení 53

Č

Čidlo venkovní teploty 45

Čištění hořáku 105, 105

Čistící a revizní otvory 39

D

Délky kabelů 44

Demineralizace 20

Demontáž plynového hořáku 107, 107

Denní topná mez 77

Doplnění vody 105

E

ECO 51

F

Filtr 32

Funkce Kominík 54

Funkce vypnutí regulátoru 42, 98

Funkce vysoušení podlahy 82

H

Hlášení chyby 51

Hlášení údržby 51, 54

Hlavní vypínač 44

Hodnota pH 17

Hodnoty odporů 16

I

INFO 51

Informace 53

Informační tlačítko 50, 104

J

Jazyk 46

K

Kapalný plyn pod úrovní země 8

Kniha zařízení 48

Komfortní teplota 52

Kondenzační voda 32

Konfigurace 92

Kontrola elektrod 111

Kontrola ionizační elektrody 111

Kontrola zapalovacích elektrod 111

Kvalita topné vody 17

L

Legionelní funkce 52

M

Manuální provoz 48, 98

N

Náhradní díly 105

Nastavení od výrobce 40, 73, 95

Nastavte ručně výkon hořáku 42

Nemrznoucí směs 20

Nepřetržitý provoz 52

Normy 8

Nouzový provoz 47

Nouzový vypínač topení 46

O

Obslužná jednotka

-Základní nastavení 73

Ochrana proti dotyku 45

Ochranný režim 52

Odfukovací potrubí pojistného ventilu 48

Odvzdušnění plynové soustavy 40

Opěrná lišta 37

Optimalizace zapnutí a vypnutí 80

Originální náhradní díly 105

Otvory pro přívod vzduchu 48

P

Plynový filtr 40

Pojistný ventil 11, 105, 32

Porucha 112

Postup při programování 56

Potrubí pro odvod spalín 32

Použité symboly 6

Požadovaná útlumová teplota 53

Předpisy 8

Přepínací automatika léto/zima 52

Prezenční tlačítko 104

Připojení komponentů 45

Přípojka kondenzační vody 11

Přípojka plynu 11, 39

Přísady 17

Přístrojové pojistky 45

Přívod spalovacího vzduchu 22, 36

Protimraz. ochrana zařízení 95

Protimrazová teplota 51, 52, 75

Provozní fáze 116

Provozní spínač 50

Prvky odlehčení tahového pnutí 44

První uvedení do provozu 18, 40

R

Režimu pro teplou vodu 52

Rozvodný závod plynu 40

Ruční nastavení výkonu hořáku 98, 98

Rychlé natopení 79

Rychlý útlum 79

S

Servisní smlouva 105

Seznam kontrol 48

Seznam parametrů EWM B se ISR-RVS

-Vysvětlení 92

Š

Škody způsobené korozi 36

S

Softwarová verze přístroje 13, 97

Spalovací vzduch

-Ochrana proti korozi 17

Spojení prvků vsunutím do sebe 38

Š

Šroubení s plochým těsněním 32

S

Stabilizátor tvrdosti 17

Stav 98

Strmost topné

-Křivky 75

Stupeň krytí 22, 44

Systém potrubí pro odvod spalín 32

T

Tabulka chybových kódů 113

Telefon na servis 98

Teplota místnosti

-Komfortní teplota 52

Teplota TUV 47, 84

Teplota v místnosti

-Požadovaná útlumová teplota 53

Teplota prostoru 47

Test vstupů/výstupů 98

Tipy pro úsporu energie

-Cirkulační čerpadlo 86

Tlačítko ESC 50, 104

Tlačítko OK 50, 104

Tlak v přívodním potrubí 40

Tlakoměr 50

Topná křivka

-Posun 76

Topné křivky

-Graf 76

Ú

Údržba 21, 105

U

Umístění zařízení 22

Ú

Úprava a změna parametrů 56

U

Uvedení do provozu 46

Uvedení do provozu - Nabídka 46

Uzavírací ventil 39, 46

Uzavírací ventil plynu 46

V

Verze přístroje 74

Vliv prostoru 78

Vnitřní rozměry šachty dle TRGI/TRÖI 39

Výměna kabel. vedení 45

Výměna rychloodvzdušňovače 106

Vytápění 51

Z

Zablokování

-Ovládání 72

-Programování 73

Zavedení do šachty 37

Zbytková dopravní výška 84

Zkontrolujte těsnost 32

Zkouška těsnosti 40


Zkracovat 37

Změkčovací zařízení 17

Znečištěné komíny 36

Zvýšení požad. útlumové teploty 81

Místo pro poznámky:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for taking notes. It occupies the majority of the page area below the header and above the footer.

